

本書は製品とともに大切に保管してください

NE3703-001A RAIDコントローラー ユーザーズガイド

まえがき

このたびは、NE3703-001A RAID コントローラーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本書は、NE3703-001A RAID コントローラー（以降「本 RAID コントローラー」と呼ぶ）を正しく、安全に設置、使用するための手引きです。本 RAID コントローラーを取り扱う前に必ずお読みください。また、本 RAID コントローラーを使用する上でわからないこと、不具合が起きたときにもぜひご利用ください。本書は、必要な時にすぐに参照できるように必ずお手元に保管してください。

本 RAID コントローラーを取り付ける本体装置の取り扱いについての説明は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。また、本 RAID コントローラーを取り扱う前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。

- 製品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。
本書は熟読の上、大切に保管してください。

商標について

Microsoft とそのロゴおよび、Windows、 Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

LSI Corporation、MegaRAID および MegaRAID CacheCade ソフトウェアは LSI 社の登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

ESMPRO、EXPRESSBUILDER、Universal RAID Utility は、日本電気株式会社の登録商標です。

なお、本文には登録商標や商標に(TM)、(R)マークは記載していません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

このユーザースガイドは、必要とすときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。
「使用上のご注意」を必ずお読みください。

使用上のご注意 ～必ずお読みください～

本 RAID コントローラーを安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全に関わる表示について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (プラグを抜け)

本書で使用する記号とその内容

注意の喚起

	特定しない一般的な注意・警告を示します。
	感電のおそれがあることを示します。
	高温による障害を負うおそれがあることを示します。
	発煙または発火のおそれがあることを示します。

行為の禁止

	特定しない一般的な禁止を示します。
	分解・修理しないでください。感電や火災のおそれがあります。
	ぬれた手で触らないでください。感電するおそれがあります。

行為の強制

	電源コードをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。
	特定しない一般的な使用者の行為を指示します。説明に従った操作をしてください。

安全上のご注意

本 RAID コントローラーを安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解していただき、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明をご覧ください。

<全般的な注意事項>

 警告	
	<p>人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない</p> <p>本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。</p>
 	<p>煙や異臭・異音が生じたまま使用しない</p> <p>万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに本体装置の電源をOFFにして電源コードをACコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。</p>
 	<p>針金や金属片を差し込まない</p> <p>通気孔やカートリッジ挿入口から金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電するおそれがあります。</p>

 注意	
  	<p>装置内に水や異物を入れない</p> <p>装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐに本体装置の電源をOFFにして電源コードをACコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡してください。</p>

<電源・電源コードに関する注意事項>

 注意	
	<p>電源がONのまま取り付け・取り外しをしない</p> <p>本体装置への取り付け・取り外しの際や、周辺機器との接続の際は必ず主電源に接続している電源コードをACコンセントから抜いてください。電源コードがACコンセントに接続されたまま取り付け・取り外しや接続をすると感電するおそれがあります。</p>
 	<p>破損したケーブルを使用しない</p> <p>ケーブルを接続する前にコネクタが破損していたり、コネクタピンが曲がっていたり、汚れたりしていないことを確認してください。破損や曲がっているコネクタおよび汚れたコネクタを使用するとショートにより火災を引き起こすおそれがあります。</p>
 	<p>ぬれた手で電源コードをもたない</p> <p>本製品の取り付け・取り外しの場合は、ぬれた手で本体装置の電源コードの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。</p>
  	<p>電源コードのケーブル部を持って引き抜かない</p> <p>本体装置の電源コードの抜き差しは、ケーブル部を持って引っ張らないでください。ケーブルが傷み、感電や火災の原因となります。</p>

<設置・移動・保管・接続に関する注意事項>

 注意	
  	<p>プラグを差し込んだままインターフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない</p> <p>インターフェースケーブルの取り付け／取り外しは本体装置の電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。</p>
 	<p>指定以外のインターフェースケーブルを使用しない</p> <p>インターフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。</p> <p>また、インターフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ケーブルを踏まない。 ■ ケーブルの上にものを載せない。 ■ ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 ■ 破損したケーブルを使用しない。 ■ 破損したケーブルコネクタを使用しない。 ■ ネジ止めなどのロックを確実に行ってください。

 注意	
 	<p>腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない</p> <p>腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境に設置し、使用しないでください。</p> <p>また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。</p>
	<p>高温注意</p> <p>本体装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型の物理デバイスなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。</p>

<お手入れに関する注意事項>



自分で分解・修理・改造はしない

本製品の分解や、修理・改造は絶対にしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



プラグを差し込んだまま取り扱わない。

お手入れは、本体装置の電源をOFFにして、電源コードをACコンセントから抜いてください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。



中途半端に取り付けない

DCケーブルやインターフェースケーブルは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



<運用中の注意事項>

 注意	
 	雷がなったら触らない 雷が鳴りだしたら、本製品内蔵の本体装置には、触れないでください。感電するおそれがあります。
  	ペットを近づけない 本製品が内蔵された本体装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。

取り扱い上のご注意 ～装置を正しく動作させるために～

本 RAID コントローラーを使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して、本 RAID コントローラーを使用した場合、資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがありますので必ずお守りください。

- 本 RAID コントローラーは Express5800 シリーズに Serial-Attached SCSI(SAS)機器、および Serial ATA (SATA)機器を接続するための RAID コントローラーです。他の目的では使用しないでください。
- 本 RAID コントローラーは大変デリケートな電子装置です。本 RAID コントローラーを取り扱う前に、本体装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。本 RAID コントローラーの取扱いは端の部分を持ち、表面の部品やコネクタと接続する部分には触れないようにしてください。また、本 RAID コントローラーを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 本 RAID コントローラーに接続可能な本体装置、増設用 HDD ケージ、物理デバイスについては、お問い合わせの販売店にお問い合わせください。
- 本 RAID コントローラーは、他の PCI ボード (RAID コントローラー、ミラーリングボード、SCSI コントローラー等) の混在使用を制限している場合があります。本 RAID コントローラーを他の PCI ボードと混在してご使用になる場合は、混在が可能かどうかお問い合わせの販売店にご確認ください。
- 本 RAID コントローラーが内蔵された本体装置のそばでは、携帯電話や PHS、ポケットベルの電源を OFF にしてください。電波による誤動作の原因となります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本書について

本書は、Windows などのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

<本書の記号について>

本書の中には安全に関わる注意記号の他に次の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のような意味をもつものとして定義されています。

 重要	装置を取り扱う上で、守らなければいけないことや、特に注意すべき点を示します。
 チェック	装置を取り扱う上で、確認をしておく必要がある点を示します。
 ヒント	知っておくと役に立つ情報や便利なことを示します。

梱包箱の中身について

梱包箱の中には本 RAID コントローラー以外に色々な添付品が同梱されています。本 RAID コントローラーに添付の構成表を参照し、全ての添付品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがあつた場合には、本 RAID コントローラーをご購入された販売店にご連絡ください。

第三者への譲渡について

本 RAID コントローラーを第三者に譲渡（または売却）する時には、必ず本書を含む全ての添付品をあわせて譲渡（または売却）してください。



重要

物理デバイス内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されている物理デバイスに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することの無いようにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータは物理デバイスに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡（または売却）し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

ソフトウェアに関しては、譲渡した側は一切の複製物を所有しないでください。また、インストールした装置から削除した後、譲渡してください。

廃棄について

本 RAID コントローラーの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従って分別廃棄してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。



物理デバイスやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

データの保管について

オペレーターの操作ミス、衝撃や温度変化等による装置の故障によってデータが失われる可能性があります。万が一に備えて、物理デバイスに保存されている大切なデータは、定期的にバックアップを行ってください。

輸送について

本 RAID コントローラーを輸送する際は、本書の「1章 (5.ハードウェアのセットアップ)」を参考に本体装置から取り出し、本 RAID コントローラーとすべての添付品を購入時の梱包箱に入れてください。

保守用部品について

本 RAID コントローラーの保守用部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

本書で使用する略称

正式名称	略称
NE3703-001A ユーザーズガイド	本書
NE3703-001A RAID コントローラー	RAID コントローラー
オペレーティングシステム	OS
Universal RAID Utility	URU
ドライブグループ (Drive Group)	DG
論理ドライブ バーチャルドライブ (Virtual Drive)	VD
ハードディスクドライブ (HDD) ソリッドステートドライブ (SSD)	物理デバイス

WebBIOS と Universal RAID Utility の用語対応表

「WebBIOS」上の用語と「Universal RAID Utility」上の用語は下記のように対応しています。

本書および WebBIOS 上の表示	Universal RAID Utility 上の表示
Drive Group (DG)	ディスクアレイ
Virtual Drive (VD)	論理ドライブ
Online Optimal	オンライン
Degraded Partially Degraded	縮退
Unconfigured Good	レディ
Back Ground Initialize	バックグラウンドイニシャライズ
Write Back with BBU 通常ライトバック	自動切換
Always Write Back 常時ライトバック	Write Back
LED	スロットランプ
Manage Powersave	HDD 電源制御機能

目次

まえがき	i
使用上のご注意 ～必ずお読みください～	iii
本書で使用する記号とその内容	iv
安全上のご注意	v
取り扱い上のご注意 ～装置を正しく動作させるために～	x
本書について	xi
梱包箱の中身について	xi
第三者への譲渡について	xii
廃棄について	xiii
データの保管について	xiii
輸送について	xiii
保守用部品について	xiii
本書で使用する略称	xiv
WebBIOS と Universal RAID Utility の用語対応表	xiv
目次	xv
第 1 章 概要	1
1. 運用上のご注意～必ずお読みください～	1
1-1. Universal RAID Utility のインストール	1
1-2. ホットスペアディスク(Hot Spare)の LED 点灯	1
1-3. パトロールリードによる予防保守	2
1-4. 休止状態/スタンバイ	2
1-5. ディスクの予防交換	3
1-6. 物理デバイスのスロット番号	4
1-7. グローバルフォルト LED	4
2. 仕様	5
3. 本 RAID コントローラーの特徴	5
4. 各部の名称と機能	6
5. ハードウェアのセットアップ	8
5-1. ブラケットの選択・取り付け	8
5-2. 本 RAID コントローラー取り付け時の注意事項	9
第 2 章 RAID	10
1. RAID の概要	10
1-1. RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは	10
1-2. RAID レベル	10
1-3. ドライブグループ(Drive Group)	11
1-4. バーチャルドライブ(Virtual Drive)	11
1-5. パリティ(Parity)	12
1-6. ホットスワップ(Hot Swap)	12
1-7. ホットスペア(Hot Spare)	12
1-8. ライトキャッシュ設定 (Write Cache Policy)	13
2. RAID レベル	15
2-1. RAID レベルの特徴	15
2-2. RAID0	16
2-3. RAID1	16
2-4. RAID5	17
2-6. RAID10	17

第3章 本 RAID コントローラーの機能.....	18
1. リビルド.....	18
1-1. マニュアルリビルド(手動リビルド).....	18
1-2. オートリビルド(自動リビルド).....	18
2. パトロールリード.....	19
3. 整合性チェック.....	19
4. リコンストラクション.....	20
4-1. Removed drive.....	20
4-2. Migration only.....	20
4-3. Migration with addition.....	20
5. HDD 電源制御機能.....	22
5-1. Unconfigured drives.....	22
5-2. Hot spare drives.....	22
5-3. Configured drives.....	22
第4章 WebBIOS の機能.....	23
1. WebBIOS のサポート機能.....	23
2. WebBIOS の起動とメニュー.....	24
2-1. WebBIOS の起動.....	24
2-2. Main Menu.....	25
2-3. Advance SoftWare Opitons.....	29
2-4. Controller Selection.....	29
2-5. Controller Properties.....	30
2-6. Scan Devices.....	37
2-7. Virtual Drives.....	38
2-8. Drives.....	39
2-9. Configuration Wizard.....	42
2-10. Physical View / Logical View.....	42
2-11. Events.....	42
2-12. Exit.....	43
3. バーチャルドライブの作成.....	44
3-1. Configuration Wizard.....	45
3-2. Configure SPAN.....	55
3-3. Virtual Drive Definition 設定項目.....	62
4. 各種機能の操作方法.....	66
4-1. 整合性チェック (Check Consistency).....	66
4-2. マニュアルリビルド.....	68
4-3. ホットスペア.....	72
4-4. リコンストラクション.....	76
4-5. Locate.....	79
4-6. Slow Initialize.....	80
4-7. HDD 電源制御機能.....	81
4-8. WebBIOS と Universal RAID Utility.....	85
第5章 運用・保守.....	87
1. 保守サービス.....	87
2. 予防保守.....	87
2-1. データのバックアップ.....	87
3. 保守機能.....	87
3-1. Configuration on Disk(COD).....	87
3-2. リビルド.....	87
4. 本 RAID コントローラーの交換.....	88
5. 障害時の対処.....	89
5-1. エラーメッセージ.....	89
5-2. トラブルシューティング.....	94

第 1 章 概要

本 RAID コントローラーを初めてお使いになる場合は、この章からお読みください。

ここでは、本 RAID コントローラーの運用上必ずお守りしていただきたい事項、ならびに、本 RAID コントローラーの特徴とハードウェアのセットアップについて説明します。

1. 運用上のご注意～必ずお読みください～

本 RAID コントローラーを安全に運用していただくため、以下の注意事項をお読みください。

1-1. Universal RAID Utility のインストール

本 RAID コントローラーをオペレーティングシステム(以降「OS」と呼ぶ)上から管理することができる管理ユーティリティ Universal RAID Utility を必ずインストールしてください。本ユーティリティをインストールすると、以下のような RAID システムの管理を行えるようになります。

- RAID システム上発生したイベントや異常がログに登録され、システムの障害解決や診断に有効活用できます。
- ESMPRO を使用して Universal RAID Utility のイベント情報を監視できます。
- マニュアルリビルド / 整合性チェックなど、RAID システムに関する操作を実行できます。

Universal RAID Utility のインストール方法は、本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められている「本体装置のユーザズガイド」、「Universal RAID Utility ユーザズガイド」を参照してください。

1-2. ホットスペアディスク(Hot Spare)の LED 点灯

本 RAID コントローラーではホットスペアディスクが故障などにより認識できない場合に LED がアンバー点灯します。新規物理デバイスに交換いただくことで LED は消灯します。



チェック

システム構成変更でホットスペアディスクを手動で取り外された場合でも、アンバーLEDが点灯します。ホットスペアディスクを取り外す場合は、必ずホットスペア設定を解除してから取りはずしてください。

1-3. パトロールリードによる予防保守

物理デバイスの後発不良に対する予防保守として、本 RAID コントローラーではパトロールリードが定期的に動作します。この機能により、物理デバイスの後発不良を早期に発見し修復することができます。パトロールリードの詳細な機能については、『3 章 本 RAID コントローラーの機能』を参照してください。



チェック

パトロールリード実行中は、物理デバイスのアクセスLEDが頻繁に点滅します。

- パトロールリードが後発不良を発見、修復した場合以下のイベントが URU のログビューアや OS のシステムログに登録される場合がありますが異常ではありません。

・ログビューア

種類	情報
イベント ID	319
説明	[CTRL:W(ID=X) PD:Y(ID=Z) (物理デバイスの製造元/製品名 物理デバイスのファームウェアバージョン)] 物理デバイスでメディアエラーを検出、修復しました。

・システムログ

ソース	raidsrv
種類	情報
イベント ID	319
説明	[CTRL:W(ID=X) PD:Y(ID=Z) (物理デバイスの製造元/製品名 物理デバイスのファームウェアバージョン)] 物理デバイスでメディアエラーを検出、修復しました。



チェック

OSがLinuxの場合、システムログ(syslog)には、ソース、種類、イベントIDの情報は表示しません。説明欄の内容のみ記録されます。

1-4. 休止状態／スタンバイ

本 RAID コントローラーをご使用の環境では、休止状態／スタンバイをサポートしていません。休止状態／スタンバイへの移行は行わないでください。

1-5. ディスクの予防交換

運用中に物理デバイスで S.M.A.R.T.エラーが発生したときは、イベントを登録します。S.M.A.R.T.エラーが発生した物理デバイスは故障する可能性があるため、なるべく早く交換してください。

イベントに記載されている PD:Y が交換対象ディスクの物理デバイス番号になります。物理デバイスの接続位置をもとに eXsY の形式で表示します。

X：物理デバイスを接続しているエンクロージャの番号

Y：物理デバイスを接続しているスロットの番号

• ログビューア

種類	警告
イベント ID	305
説明	[CTRL:W(ID=X) PD:Y(ID=Z) (物理デバイスの製造元/製品名 物理デバイスのファームウェアバージョン)] S.M. A.R.T.エラーを検出しました。

• システムログ

ソース	raidsrv
種類	警告
イベント ID	305
説明	[CTRL:W(ID=X) PD:Y(ID=Z) (物理デバイスの製造元/製品名 物理デバイスのファームウェアバージョン)] S.M. A.R.T.エラーを検出しました。



重要

- 交換する物理デバイスを実装しているスロットを確認するために事前に Locate コマンドを実行することを推奨します。詳細については本書の「4 章 (4-5. Locate)」を参照してください。
- 上記エラーが発生した場合、[物理デバイスのプロパティ]に表示する「S.M.A.R.T.」の項目の値が「検出」に変化します。



チェック

OSがLinuxの場合、システムログ(syslog)には、ソース、種類、イベントIDの情報は表示しません。説明欄の内容のみ記録されます。

1-6. 物理デバイスのスロット番号

WebBIOS の Physical Drive と Universal RAID Utility の物理デバイスの対応は、以下の情報で判断します。

- WebBIOS

Physical View で表示するスロット番号*1

*1: Drives 欄で表示される情報はスロット番号、物理デバイスの種類、容量、状態を表示します。


スロット番号は、物理デバイスベイのスロット番号を表します。

- Universal RAID Utility


物理デバイスの「プロパティ」で表示される[スロット]

WebBIOS で表示するスロット番号と Universal RAID Utility の物理デバイスのスロットが対応しています。詳細は Universal RAID Utility のユーザズガイドを参照してください。

WebBIOS の Physical View の表示画面

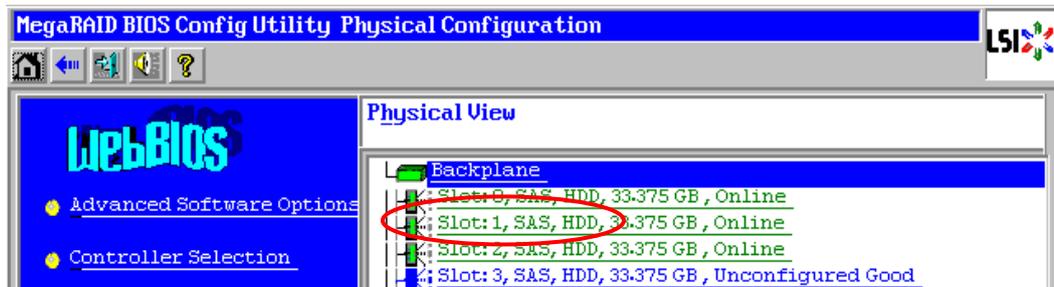

Universal RAID Utility の物理デバイスのプロパティ画面

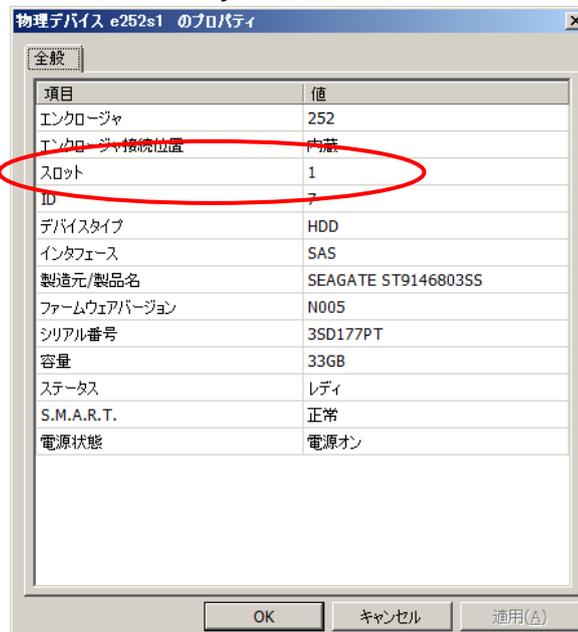

1-7. グローバルフォルト LED

本体装置の電源 ON 直後および、再起動直後に数秒間グローバルフォルト LED が点灯しますが、異常ではありません。

2. 仕様

項目	仕様	備考
	NE3703-001A	
SAS コネクタ数	内部 2 チャンネル	1 チャンネルに 4 ポート
キャッシュ容量	1GB	
PCI バス	PCI Express 3.0 準拠	
PCI コネクタ	PCI Express (x8)	
最大 PCI バス転送レート	5Gigabits/lane	
デバイスインターフェース	SAS/SATA 対応	
最大データ転送レート	SAS/SATA: 6.0 Gb/s	
RAID レベル	0, 1, 5, 10	
最大接続ポート数	4Port	
最大スパン数	4	
最大論理ドライブ数	64	ドライブグループ当りの最大数は 64
外形寸法	69(幅)x130(長さ)mm	
質量	約 0.1 kg	
動作電圧	3.3V/12V	
消費電力(MAX)	16W	
動作環境	温度 10°C~40°C 湿度 20%~80%	結露しないこと

3. 本 RAID コントローラーの特徴

本 RAID コントローラーは、SAS/SATA 対応のインターフェースコネクタが 2 チャンネル(1 チャンネルに 4 ポート) 搭載されています。データ転送レートは、各ポートあたり最大 6.0 Gb/s であり、高パフォーマンスを実現しています。

本 RAID コントローラーの特徴

- SAS/SATA のインターフェースで最大 6.0 Gb/s の転送レート
- 1GB DDR3 メモリを搭載
- RAID レベル 0, 1, 5, 10 をサポート
- ESMPRO を使った通報監視が可能
- 障害が発生した物理デバイスの自動検出
- システムを停止せずに物理デバイスの交換(ホットスワップ)が可能




本RAIDコントローラーは、PCI ホットプラグ機能をサポートしていません。


4. 各部の名称と機能

本 RAID コントローラーの各部の名称を以下に説明します。

(NE3703-001A RAID コントローラー表面)

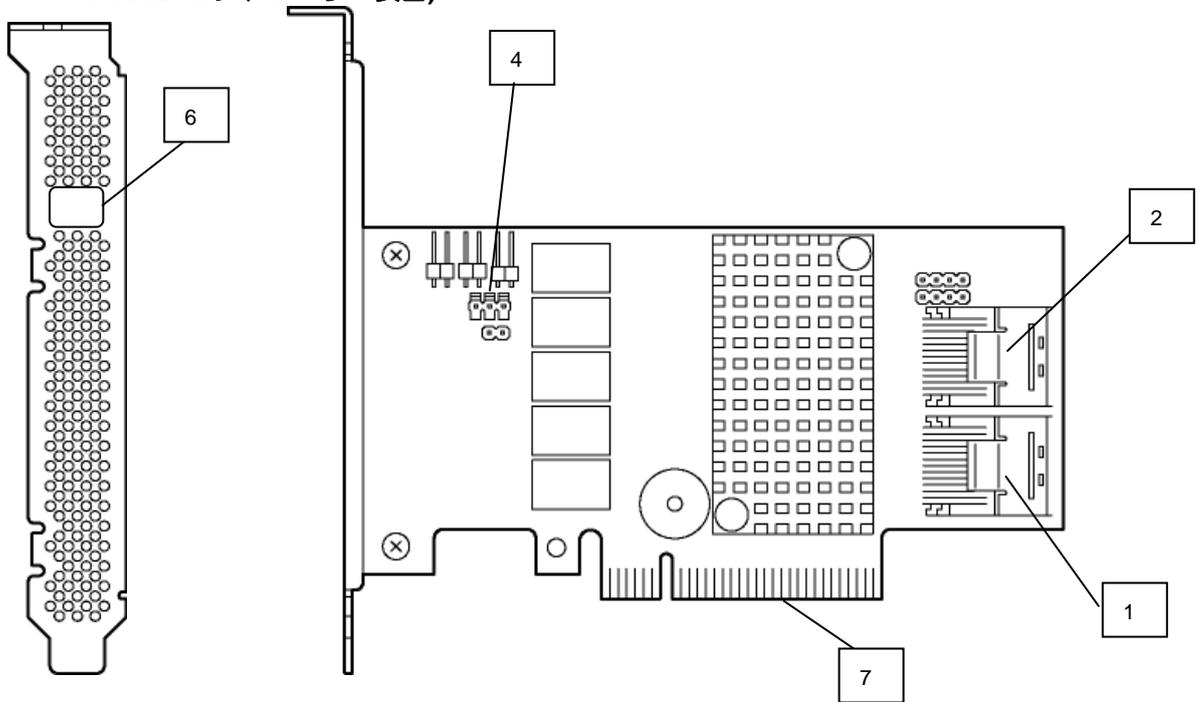

(NE3703-001A RAID コントローラー裏面)

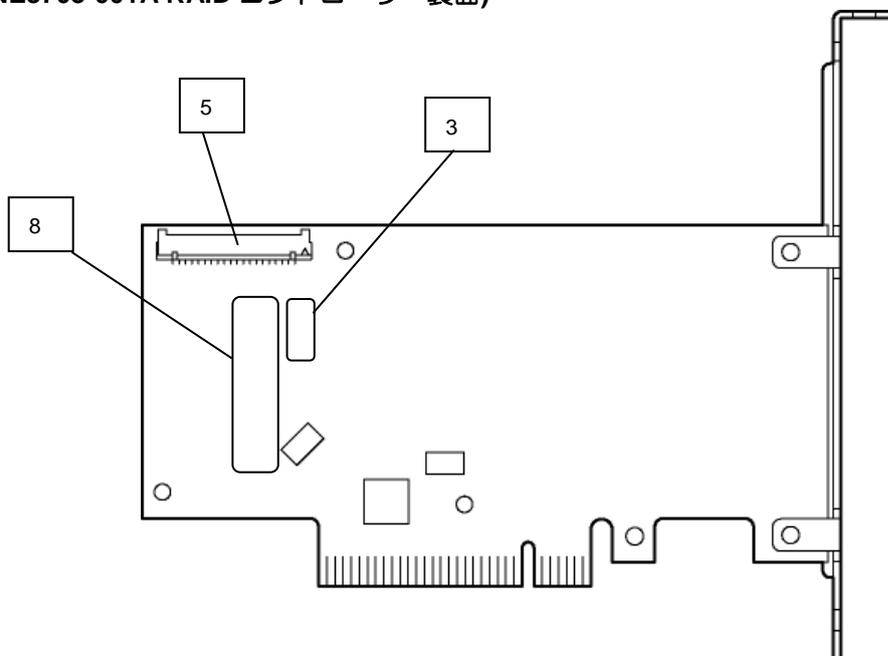

-
- 1** チャンネル 1(Port 0~3)
SAS ケーブルを接続するためのコネクタです。
 - 2** チャンネル 2(Port 4~7)
本 RAID コントローラーでは使用しません。
 - 3** HW ラベル
本 RAID コントローラーの管理レビジョンを表示しているラベルです。
 - 4** 増設キーコネクタ
本 RAID コントローラーでは使用しません。
 - 5** バッテリーバックアップユニット用コネクタ
バッテリーバックアップユニットを接続するためのコネクタです。
 - 6** N コードラベル
本 RAID コントローラーのNコードを表示しています。
 - 7** PCI Express コネクタ
本体装置の PCI スロット (PCI Express) に接続するコネクタです。
 - 8** 号機ラベル
本 RAID コントローラーの号機を表示しています。

5. ハードウェアのセットアップ


本 RAID コントローラーを本体装置に取り付ける際には、本体装置付属のユーザズガイドを参照してください。

5-1. ブラケットの選択・取り付け

本 RAID コントローラーはフルハイト PCI ブラケットが取り付けられています。ロープロファイルに対応した PCI スロットに本 RAID コントローラーを取り付ける場合は、添付のロープロファイル PCI ブラケットに交換する必要があります。

1. フルハイト PCI ブラケットと本 RAID コントローラーを固定しているネジ(2本)を取り外します。
2. フルハイト PCI ブラケットを取り外します。
3. ロープロファイル PCI ブラケットを取り付けます。
4. ロープロファイル PCI ブラケットを手順 1 で取り外したネジ (2本) で固定します。

(NE3703-001A RAID コントローラー)

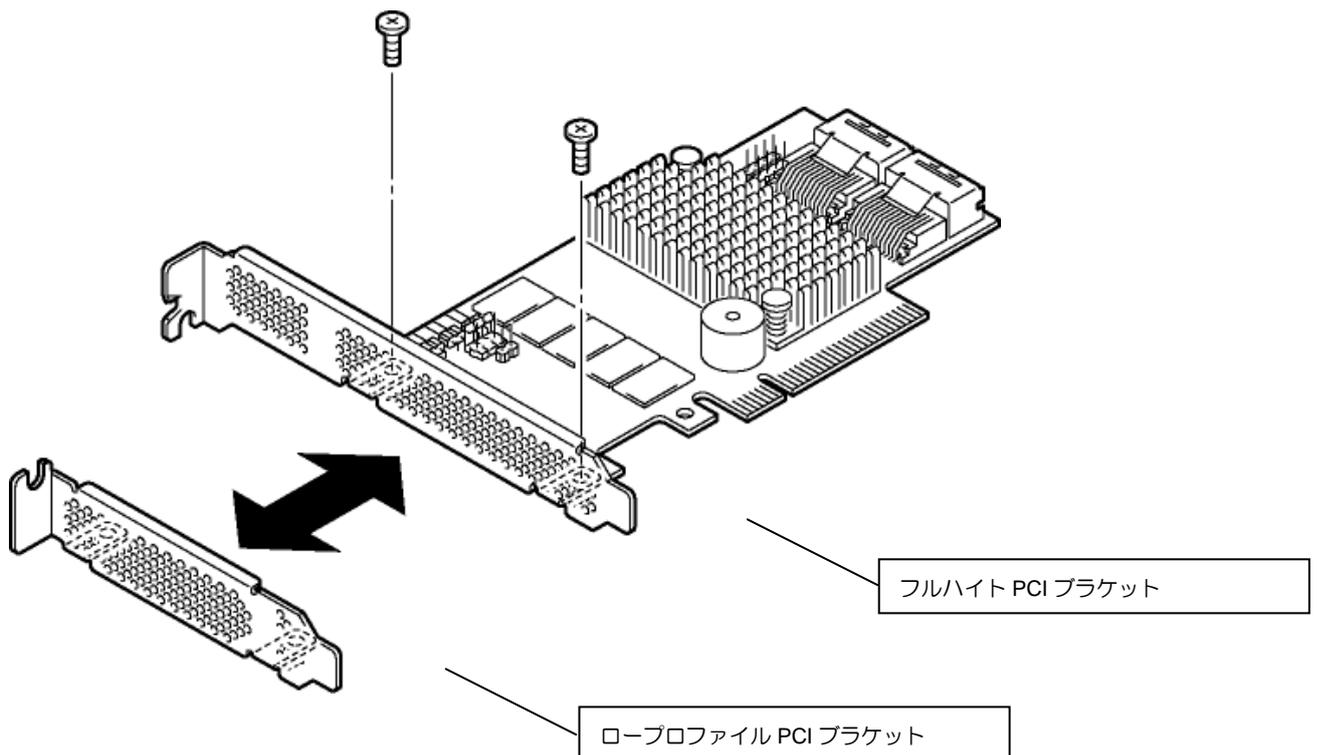

5-2. 本 RAID コントローラー取り付け時の注意事項

本 RAID コントローラーを取り付ける際には、本体装置付属のユーザズガイドを参照してください。



重要

セットアップを行う前に、以下の注意事項を必ずお読みください。

- PCIスロット（PCI Express）には、本体装置により実装制限がある場合があります。取り付けの前に本体装置のユーザズガイドを確認してください。
- 本RAIDコントローラーに接続する物理デバイスは、定められた規格の物理デバイスを使用してください。本RAIDコントローラーに接続可能な物理デバイスについては、お買い求めの販売店にご確認ください。
- 本RAIDコントローラーは、他のPCIボード(RAIDコントローラー、ミラーリングボード、SCSIコントローラー等)の混在使用を制限している場合があります。本RAIDコントローラーを他のPCIボードと混在してご使用になる場合は、混在が可能かどうかお買い求めの販売店にご確認ください。
- 取り外した増設スロットカバーは大切に保管してください。外したネジは、本RAIDコントローラーの取り付けに使用しますので、なくさないでください。
- 本RAIDコントローラーは、PCI ホットプラグ機能には対応していません。本RAIDコントローラーを抜き差しする場合は、必ず本体装置の電源をOFF にして、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 増設キーを抜き差しする場合は、必ず本体装置の電源をOFF にして、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 本RAIDコントローラーがうまく取り付けられない場合は、一旦本RAIDコントローラーを取り外して、再度取り付けなおしてください。過度の力を加えると破損するおそれがありますので注意してください。
- ポート番号は、本体装置における物理デバイスの物理的な位置により、一通りに定められています。本RAIDコントローラーと本体装置にSASケーブルをつなぐ際は、必ずポート番号に対応したコネクタを確認し、ケーブルを差し込んでください。間違えて差し込むと故障の原因になります。本体装置のポート番号については、本体装置のユーザズガイドを参照してください。

第 2 章 RAID

ここでは、本 RAID コントローラーがサポートしている RAID 機能について説明します。

1. RAID の概要

1-1. RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、物理デバイスを複数まとめて扱う技術のことを意味します。

つまり RAID とは複数の物理デバイスを 1 つのドライブグループ(DG)として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量物理デバイスより高いパフォーマンスを得ることができます。

本 RAID コントローラーでは、1 つの DG を複数のバーチャルドライブ(VD)に分けて設定することができます(最大 64 個、DG 当りの最大数は 64 個)。これらの VD は、OS からそれぞれ 1 つの物理デバイスとして認識されます。OS からのアクセスは、DG を構成している複数の物理デバイスに対して並行して行われます。

また、使用する RAID レベルによっては、ある物理デバイスに障害が発生した場合でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高い信頼性を提供することができます。

1-2. RAID レベル

RAID 機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中で本 RAID コントローラーがサポートする RAID レベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 5」「RAID 10」です。DG を作成する上で必要となる物理デバイスの数量は RAID レベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

RAID レベル	必要な物理デバイスの最小数	推奨接続デバイス数
RAID 0	1	—
RAID 1	2	—
RAID 5	3	—
RAID 10	4	—




ヒント

各RAID レベルの詳細は、本書の「2章 (2.RAIDレベル)」を参照してください。

1-3. ドライブグループ(Drive Group)

ドライブグループ(DG)は複数の物理デバイスをグループ化したものを表します。本 RAID コントローラーの設定可能な DG の数は、物理デバイスを 4 台実装した場合で最大 4 個です。


次の図は本 RAID コントローラーに物理デバイスを 3 台接続し、3 台で 1 つの DG を作成した構成例です。

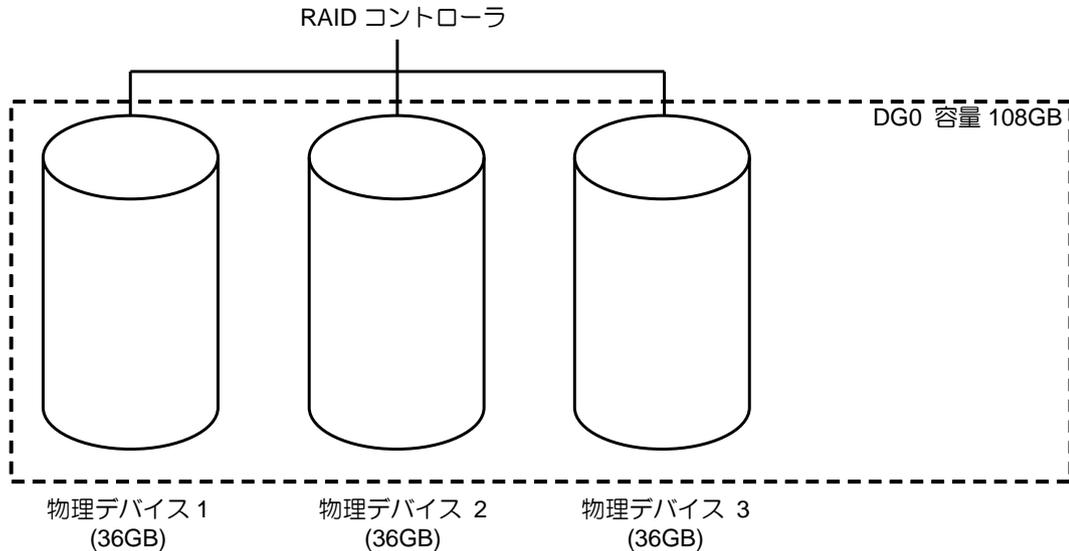

1-4. バーチャルドライブ(Virtual Drive)

バーチャルドライブ(VD)は作成した DG 内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OS からは物理ドライブとして認識されます。本 RAID コントローラーの設定可能な VD の数は、最大 64 個 (DG 当りの最大数は 64 個) です。

次の図は本 RAID コントローラーに物理デバイスを 3 台接続し、3 台で 1 つの DG を作成し、その DG に RAID5 の VD を 2 つ設定した構成例です。

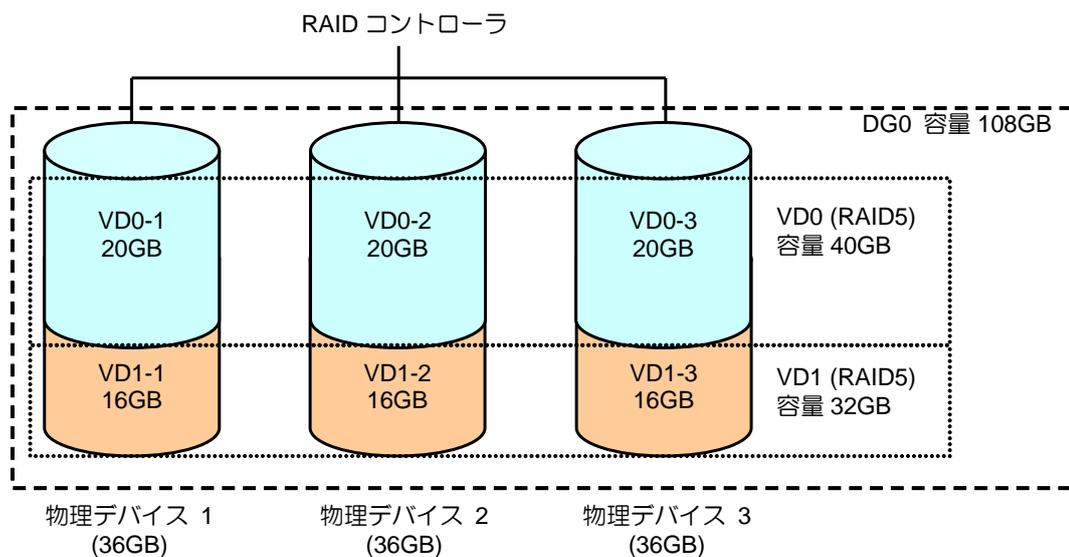

1-5. パリティ(Parity)

冗長データのことです。複数台の物理デバイスのデータから1セットの冗長データを生成します。生成された冗長データは、物理デバイスが故障したときにデータの復旧のために使われます。

1-6. ホットスワップ(Hot Swap)

システムの稼働中に物理デバイスの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

1-7. ホットスペア(Hot Spare)

ホットスペアとは、冗長性のある RAID レベルで構成された論理ドライブ配下の物理デバイスに障害が発生した場合に、代わりに用意された予備の物理デバイスです。物理デバイスの障害を検出すると、障害を検出した物理デバイスを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使ってリビルドを実行します。



ヒント

ホットスペアを使ったリビルド「ホットスペアリビルド」については本書の「3章(1-2オートリビルド(自動リビルド))」を参照してください。

1-8. ライトキャッシュ設定 (Write Cache Policy)

本 RAID コントローラーでは、バーチャルドライブのライトキャッシュ設定を以下の3種類から選択することができます。

(1) 通常ライトバック

バッテリーバックアップユニットを取り付けることで使用可能です。ライト時に RAID コントローラーのキャッシュメモリを使い、ライト性能を大幅に向上させることができます。また、停電が発生した場合にキャッシュメモリ内のデータをバックアップすることができます。バッテリーの充電が完了していない場合はライトスルー動作になります。

(2) ライトスルー

バッテリーバックアップユニットを使わない場合はライトスルー設定を推奨します。ライト性能はライトバック設定に比べ劣りますが、リード性能は同等です。リードに比べ、ライト時のディスクアクセスに時間がかかる、システムへの負荷が高いと思われる場合はバッテリーバックアップユニットを取り付け、通常ライトバック設定にすることを推奨します。

(3) 常時ライトバック

バッテリーバックアップユニットを取り付けていない場合も常にライトバックで動作します。しかし、バッテリーを取り付けていない状態で停電が発生した場合は RAID コントローラーのキャッシュメモリ内のデータは消えてしまうのでご注意ください。停電に備えて、必ず無停止電源装置 (UPS) を使ってください。



チェック

- ライトキャッシュの設定方法については本書の4章(3-3.Virtual Drive Definition設定項目)を参照してください。
- 購入時のバッテリーバックアップユニットは充電されていません。通常ライトバックを選択した場合、キャッシュモード(現在値)がライトバックになるまで約12時間通電し、充電する必要があります。
- バッテリーバックアップユニット取り付け時に常時ライトバックを選択した場合は、バッテリーの充電が完了していないとき、またはバッテリーが故障したときに停電が発生した場合、キャッシュメモリのデータは消えてしまうためご注意ください。
- Universal RAID Utilityでライトキャッシュ設定を変更するには、動作モードが“アドバンスモード”になっている必要があります。詳しくは本体装置に添付のEXPRESS BUILDERに収録されている「Universal RAID Utilityユーザズガイド」を参照してください。

OS上でライトキャッシュ設定を確認する場合

Universal RAID Utility のツリービューで参照したい論理ドライブをクリックし、[ファイル]メニューで[プロパティ]をクリックします。表示される”論理ドライブのプロパティ”の”全般”タブで参照することができます。以下の2種類のステータスが表示されます。

(1) Write Back

ライト時に RAID コントローラーのキャッシュ
メモリを使用するモードで動作しています。

(2) Write Through

ライト時に RAID コントローラーのキャッシュ
メモリを使用しないモードで動作しています。

項目	値
番号	1
ID	0
ディスクレイ情報	1 (1/1番目)
RAIDレベル	RAID 1
容量	278GB
ストライプサイズ	256KB
キャッシュモード (現在値)	Write Back
種別	論理ドライブ
ステータス	オンライン

ライトキャッシュ設定の変更は、Universal RAID Utility の”論理ドライブのプロパティ”の”オプション”タブをクリックします。キャッシュモード(設定値)という項目に以下の3つの設定があります。

(1) 自動切替

バッテリーの有無、状態により自動的に Write Back と Write Through を切り替えるモードです。

(2) Write Back

バッテリーの有無、状態によらず常に
Write Back で動作するモードです。

(3) Write Through

バッテリーの有無、状態によらず常に
Write Through で動作するモードです。

項目	値
キャッシュモード (設定値)	自動切替



ヒント

上記の説明は、OSがWindowsの場合を想定しています。OSがLinuxの場合、raidcmdコマンドで論理ドライブのプロパティを参照してください。キャッシュモードについて同様の内容を表示します。

2. RAID レベル

本 RAID コントローラーがサポートしている RAID レベルについて詳細な説明をします。

2-1. RAID レベルの特徴

各 RAID レベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特徴
RAID0	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速 容量が最大 容量=物理デバイス 1 台の容量×物理デバイス台数
RAID1	ミラーリング	あり	物理デバイスが 2 台必要 容量=物理デバイス 1 台の容量
RAID5	データおよび冗長データのストライピング	あり	物理デバイスが 3 台以上必要 容量=物理デバイス 1 台の容量×(物理デバイス台数-1)
RAID10	RAID1 のスパン	あり	物理デバイスが 4 台以上必要 容量=物理デバイス 1 台の容量×(物理デバイス台数÷2)



ヒント

スパン数は最大で4スパンとなります。


2-2. RAID0

データを各物理デバイスへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と呼びます。

図ではストライプ 1(物理デバイス 1)、ストライプ 2(物理デバイス 2)、ストライプ 3(物理デバイス 3)・・・というようにデータが記録されます。すべての物理デバイスに対して一括してアクセスできるため、最も優れたアクセス性能を提供することができます。




RAID0はデータの冗長性がありません。物理デバイスが故障するとデータの復旧ができません。

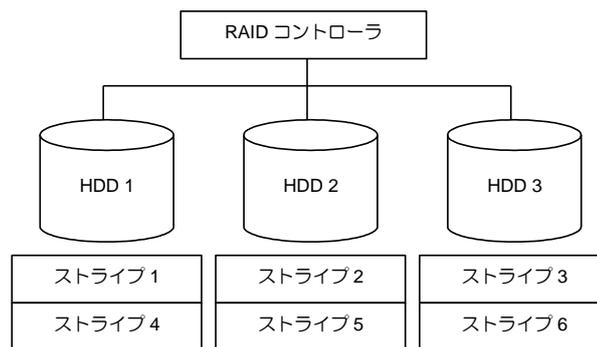

2-3. RAID1

1つの物理デバイスに対してもう1つの物理デバイスへ同じデータを記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。


1台の物理デバイスにデータを記録するとき同時に別の物理デバイスに同じデータが記録されます。一方の物理デバイスが故障したときに同じ内容が記録されているもう一方の物理デバイスを代わりとして使うことができるため、データは失われません。

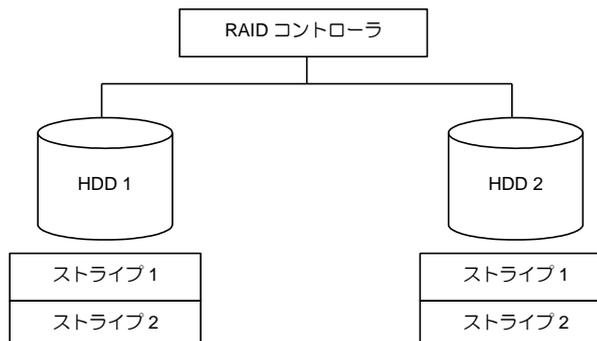

2-4. RAID5


RAID0と同様に、データを各物理デバイスへ「ストライピング」方式で分散して記録しますが、そのときパリティ(冗長データ)も各物理デバイスへ分散して記録します。この方式を「分散パリティ付きストライピング」と呼びます。

データをストライプ(x)、ストライプ(x+1)、そしてストライプ(x)とストライプ(x+1)から生成されたパリティ(x, x+1)というように記録します。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうど物理デバイス1台分の容量になります。論理ドライブを構成する物理デバイスのうち、いずれかの1台が故障してもデータは失われません。

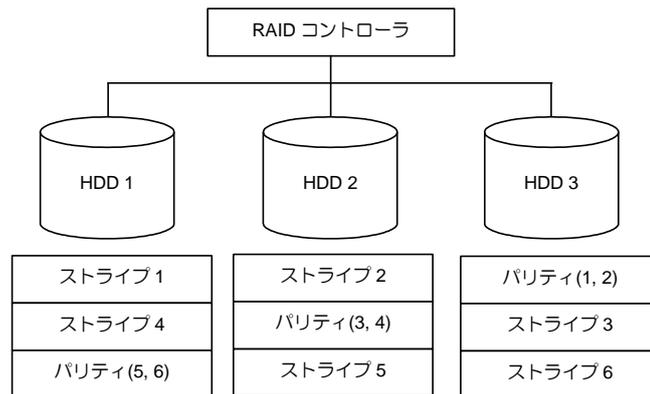

2-6. RAID10

データを2つの物理デバイスへ「ミラーリング」方式で分散し、さらにそれらのミラーを「ストライピング」方式で記録しますので、RAID0の高いディスクアクセス性能と、RAID1の高信頼性を同時に実現することができます。

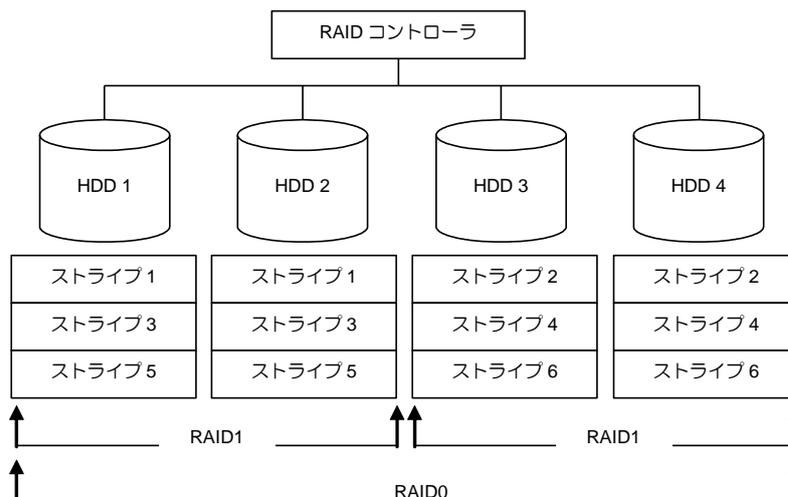

第3章 本 RAID コントローラーの機能

本章では、本 RAID コントローラーが持つ機能を説明します。

1. リビルド

リビルド(Rebuild)は、物理デバイスに故障が発生した場合に、故障した物理デバイスのデータを復旧させる機能です。RAID1 や RAID5、RAID10 といった、冗長性のあるバーチャルドライブ(VD)に対して実行することができます。

1-1. マニュアルリビルド(手動リビルド)

本 RAID コントローラーの RAID システム管理ユーティリティ (WebBIOS) や、Universal RAID Utility を使って、手動で行うリビルドです。物理デバイスを選択してリビルドを実行できます。

Universal RAID Utility を使用した手順は、本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められている「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」を参照してください。WebBIOS を使用した手順は本書の「4 章 (5-2 マニュアルリビルド)」を参照してください。

1-2. オートリビルド(自動リビルド)

WebBIOS や Universal RAID Utility を使わずに、自動的にリビルドを実行する機能です。

オートリビルドには、以下の2種類の方法があります。

- **ホットスペアリビルド**

ホットスペアを用いて自動的にリビルドを行う機能です。ホットスペアが設定されている構成では、VD に割り当てられている物理デバイスに故障が生じたときに、自動的にリビルドが実行されます。

- **ホットスワップリビルド**

故障した物理デバイスをホットスワップで交換することにより、自動的にリビルドが実行される機能です。



- リビルドに使う物理デバイスは、故障した物理デバイスと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度が低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。
- 故障した物理デバイスを取り外してから新しい物理デバイスを取り付けるまでに、90秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。
- 1度故障した物理デバイスでホットスワップリビルドを実行することはできません。

2. パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、物理デバイス全領域の不良をチェックする機能です。パトロールリードは、バーチャルドライブ(VD)やホットスペアに割り当てられているすべての物理デバイスに対して実行することができます。

パトロールリードにより、物理デバイスの後発不良を検出・修復することができます。

冗長性のあるVDを構成する物理デバイスやホットスペアディスクに割り当てられた物理デバイスの場合は、実行中に検出したエラーセクターを修復することができます。



- 本RAIDコントローラーは、工場出荷時にパトロールリードが有効 [Enable]に設定されています。
- パトロールリードは定期的に自動で実施されます。
- パトロールリード実行中にシステムを再起動しても、再開して継続します。

3. 整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、バーチャルドライブ(VD)の整合性をチェックするための機能です。RAID0以外の冗長性のあるVDに対して実行することができます。

整合性チェックは、WebBIOS や Universal RAID Utility で実行できます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクターを修復することができますため、予防保守として使用できます。



- 整合性チェック中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 整合性チェック実行中にシステムの再起動を行うと途中から再開します。
- 整合性チェックのスケジュール運転は、WebBIOS、もしくはUniversal RAID UtilityのraidcmdコマンドとOSのスケジューリング機能などを組み合わせて行えます。

4. リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のバーチャルドライブ(VD)の RAID レベルや構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の 3 通りの機能がありますが、本 RAID コントローラーでは Migration with addition のみをサポートしています。



重要

- リコンストラクションは、WebBIOSで行います。Universal RAID Utilityはリコンストラクションをサポートしていません。
- 本RAIDコントローラーではExpand機能、Virtual Drive Erase機能はサポートしていません。

4-1. Removed drive

本 RAID コントローラーでは未サポートです。

4-2. Migration only

本 RAID コントローラーでは未サポートです。

4-3. Migration with addition

既存の VD に物理デバイスを追加する機能です。本機能の実行パターンは以下の通りです。
(α : 追加する物理デバイスの数)


実行前		実行後		特 徴
RAID レベル	物理デバイス ドライブ数	RAID レベル	物理デバイス ドライブ数	
RAID0	\times 台	RAID0	$x + \alpha$ 台	物理デバイス α 台分の容量が拡大される
RAID0	1 台	RAID1	2 台	容量は変更されない
RAID0	\times 台	RAID5	$x + \alpha$ 台	物理デバイス $\alpha - 1$ 台分の容量が拡大される
RAID1	2 台	RAID0	$2 + \alpha$ 台	物理デバイス $\alpha + 1$ 台分の容量が拡大される
RAID1	2 台	RAID5	$2 + \alpha$ 台	物理デバイス α 台分の容量が拡大される
RAID5	\times 台	RAID0	$x + \alpha$ 台	物理デバイス $\alpha + 1$ 台分の容量が拡大される
RAID5	\times 台	RAID5	$x + \alpha$ 台	物理デバイス α 台分の容量が拡大される



- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性チェックを実施してください。
- 1つのドライブグループに複数のVDを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- 縮退状態(Degraded)や、部分的な縮退状態(Partially Degraded)のVDにも実行することはできませんが、リビルドを実行し、VDを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAID5 の VD の Migration with addition

以下は、36GB 物理デバイス×3 台で構成された RAID5 の VD に、36GB 物理デバイス を 1 台追加する場合の例です。

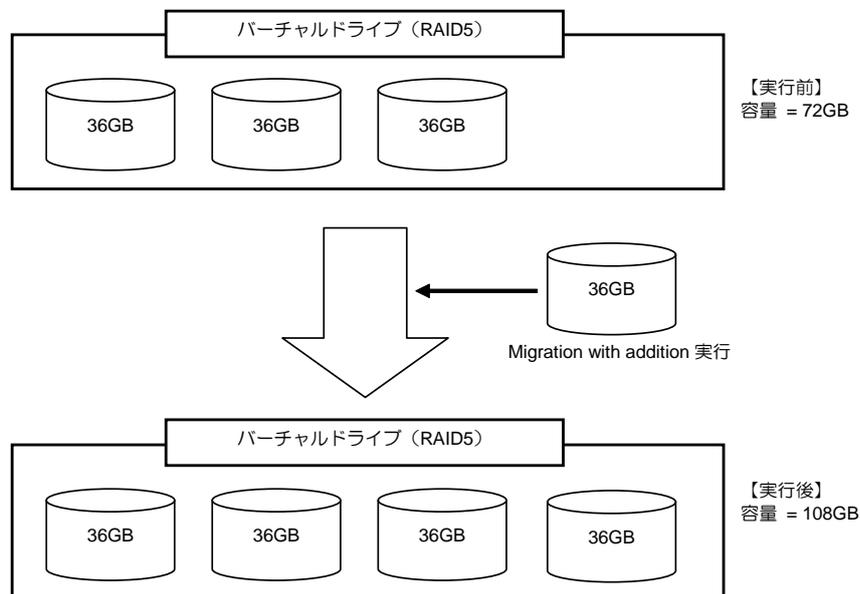

5. HDD 電源制御機能

HDD 電源制御機能(Manage Powersave)は、ハードディスクドライブの電源を制御する機能です。ハードディスクドライブに一定時間アクセスがなかった場合にスピンドアウンさせ、消費電力を低減します。本機能は WebBIOS では以下の3通りの機能がありますが、本 RAID コントローラーではホットスペアのみをサポートしています。



ヒント

Universal RAIDUtilityでは、「HDD電源制御」から設定できます。



重要

- スピンドアウン中に、パトロールリードや整合性チェック、その他の設定変更を行った場合はスピンドアアップします。その後、一定時間使われなかった場合に再度スピンドアウンします。
- スピンドアウン中に、VDが縮退した場合はスピンドアアップしてホットスペアとして使われます。
- スピンドアウン状態からスピンドアアップする際、最大で2分程度の時間がかかる場合があります。
- SSDは本機能の対象外です。

5-1. Unconfigured drives

本 RAID コントローラーでは未サポートです。

5-2. Hot spare drives

本 RAID コントローラーでサポートしています。スピンドアウンさせるまでの省電力移行時間を 30 分～1440 分(24 時間)で選択可能です。



ヒント

- Universal RAID Utilityでは、省電力移行時間は30分から8時間で選択可能です。
- 省電力移行時間は、設定した時間より5分程度の誤差が出る場合があります。

5-3. Configured drives

本 RAID コントローラーでは未サポートです。

第 4 章 WebBIOS の機能

ここでは本 RAID コントローラーのコンフィグレーションユーティリティ「WebBIOS」について説明します。

1. WebBIOS のサポート機能

- 物理デバイスのモデル名/容量の情報表示
- 物理デバイスの割り当て状態表示
- VD の作成
 - RAID レベルの設定
 - Strip Size の設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policy の設定
- VD の設定情報・ステータスの表示
- VD の削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行
- Manage Powersave の設定

2. WebBIOS の起動とメニュー

2-1. WebBIOS の起動

以下の画面が表示された後、<Ctrl>キーを押しながら<H>キーを押します。

【POST 画面イメージ(バーチャルドライブ未設定時)】


```
LSI MgaRAID SAS-MFI BIOS
Version XXXX(Build MMM DD, YYYY)
Copyright(c) 20XX LSI Corporation

HA - X (Bus X Dec X) MegaRAID SAS 92XX-8X
FW package: XX.X.X-XXXX

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.

0 Virtual Drive(s) handled by BIOS.
Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.____
```

POST 後に以下の”Adapter Selection”画面が表示されます。WebBIOS を用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックします。

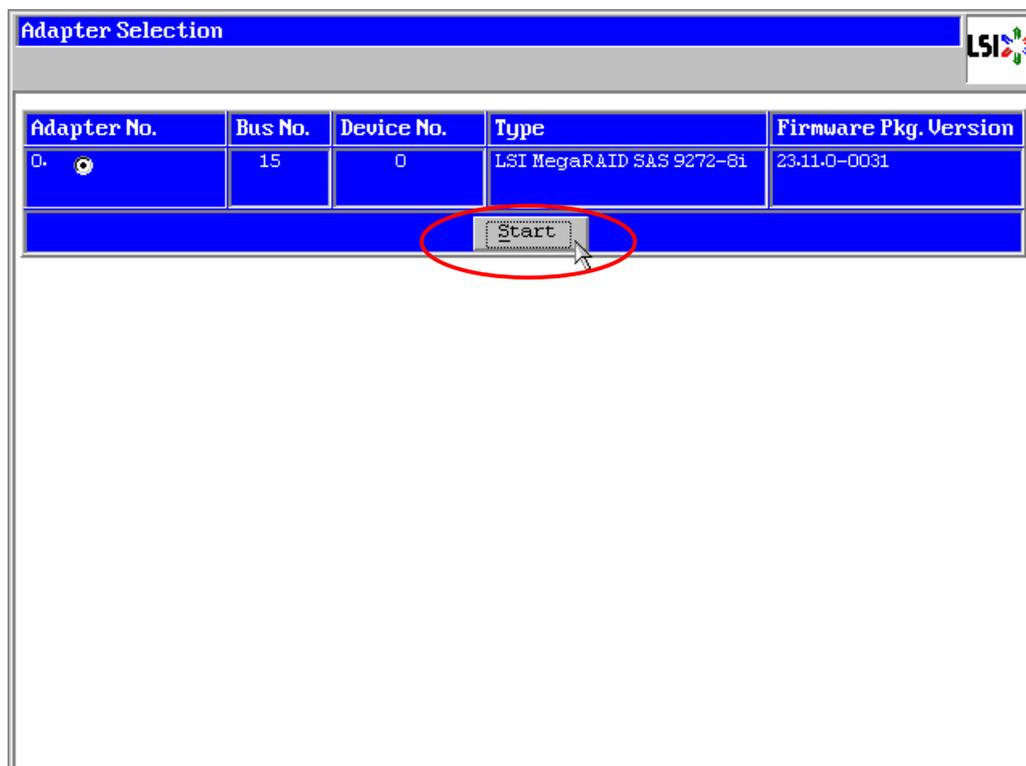


- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでください。
- <Ctrl>キーを押しながら<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後にAdapter Selectionの画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度<Ctrl>キーを押しながら<H>キーを押してください。

2-2. Main Menu

Adapter Selection を実行すると、選択した Adapter の WebBIOS トップ画面が表示されます。

各 Menu の機能については、[WebBIOS Menu]の表を参照してください。また、バーチャルドライブ(VD)や物理デバイスの各ステータスについては、[Virtual Drives のステータス]、[物理デバイスのステータス]の表を参照してください。

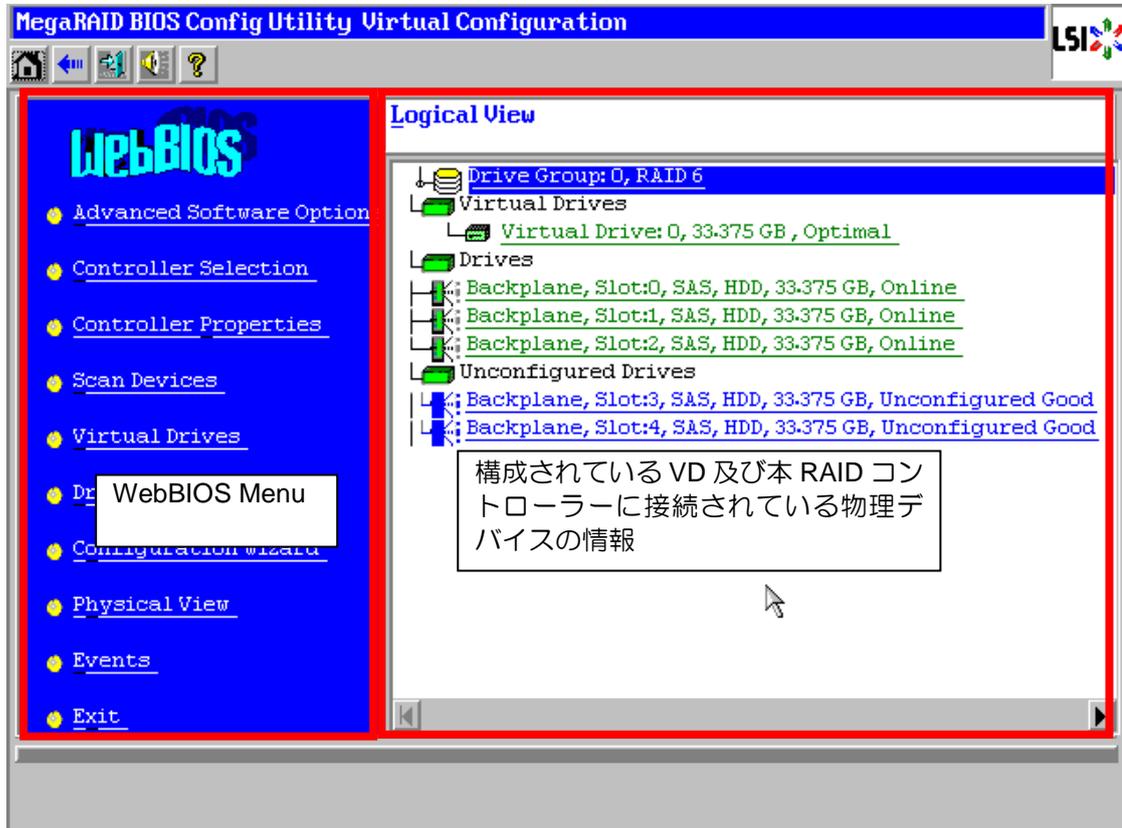

WebBIOS Menu

Advanced Software Options	サポートしている拡張機能を表示します。
Controller Selection	Adapter Selection 画面に戻ります。
Controller Properties	本 RAID コントローラーの設定情報を表示します。
Scan Devices	本 RAID コントローラーに接続されている物理デバイスを再認識します。
Virtual Drives	すでに構成されている VD の操作画面を表示します。
Drives	本 RAID コントローラーに接続されている物理デバイスの操作画面を表示します。
Configuration Wizard	VD を構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View	物理デバイスの表示 と VD の表示を切り替えます。
Events	イベント情報を表示します。
Exit	WebBIOS の終了画面へ移動します。

Virtual Drives のステータス (Physical View では表示されません。)

Optimal	VD が正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Partially Degraded	該当する VD の物理デバイスが縮退しているが冗長性は保たれている状態を示しています。(RAID6 で 1 台故障している状態など) 青色で表示されます。
Degraded	該当する VD の物理デバイスが縮退し冗長性が失われた状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline	該当する VD がオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization	該当する VD を初期化しています。
ConsistencyCheck	該当する VD の整合性をチェックしています。
Rebuild	該当する VD がリビルド中です。
BackGroundInitialize	該当する VD がバックグラウンドイニシャライズ中です。
Reconstruction	該当する VD がリコンストラクション中です。

物理デバイスのステータス

Unconfigured Good	本 RAID コントローラーに接続されている物理デバイスで使用されていない状態です。青色で表示されます。
Online	DG に組み込まれている物理デバイスです。 正常であることを示しています。 通常、緑色で表示されます。 黄色で表示された場合は、S.M.A.R.T.エラーを意味します。
Offline	DG に組み込まれている物理デバイスです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad	該当する物理デバイスが故障しています。(本ステータスの物理デバイスは Physical View でのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Failed	該当する物理デバイスが故障しています。 赤色で表示されます。
Rebuild	該当する物理デバイスがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare	ホットスペアに指定した物理デバイスに表示されます。 桃色で表示されます。




- Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、物理デバイスの種類、容量、状態を表示します。
- スロット番号は、物理デバイスベイのスロット番号を表示します。
- 本RAIDコントローラーではEvents機能をサポートしていません。
- S.M.A.R.T.エラーとなった物理デバイスの情報は黄色で表示され、物理デバイスのプロパティでPred Fail Count が「1」になります。
- S.M.A.R.T.エラーとなった物理デバイスは、物理デバイスの自己診断機能により、故障が予期されたことを意味しています。すぐに故障するとは限りませんが、早めに該当ディスクを交換することを推奨します。

2-3. Advance SoftWare Opitons

本 RAID コントローラーがサポートしている拡張機能を表示します。

2-4. Controller Selection

本体装置に接続された RAID コントローラーの一覧を表示します（下図は RAID コントローラー1 枚接続時の例）。操作対象の RAID コントローラーを選択します。WebBIOS トップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS 起動時に表示される本画面に戻ります。

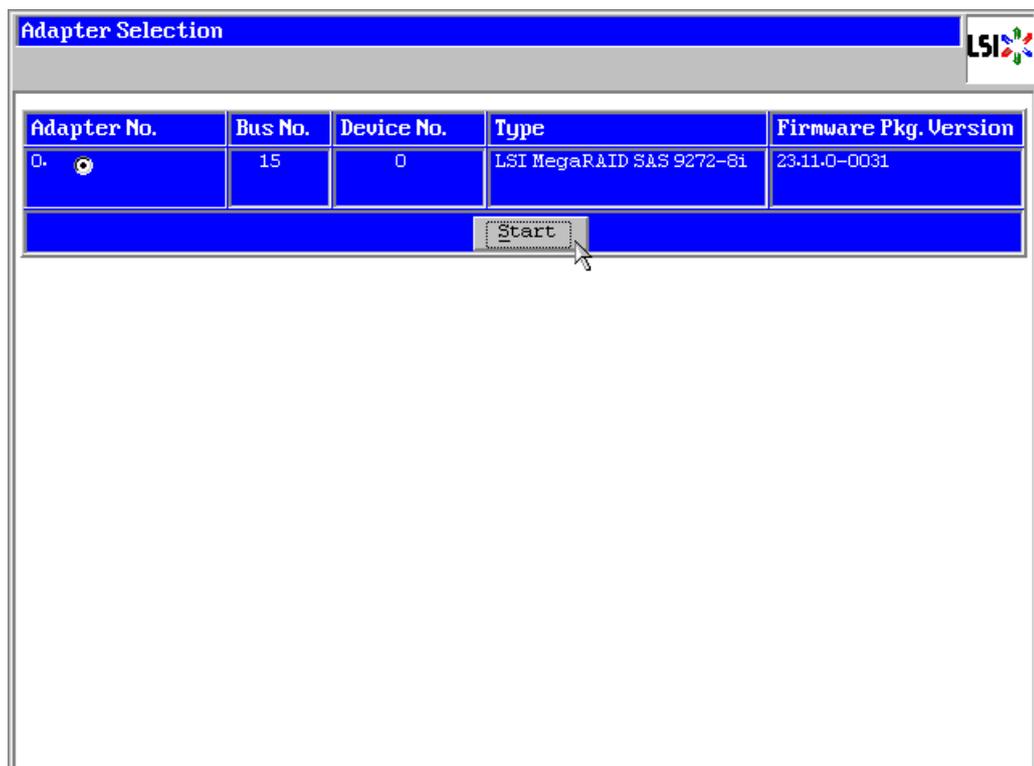

2-5. Controller Properties

WebBIOS トップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本 RAID コントローラーの設定情報が表示されます。



設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本 RAID コントローラーの設定情報の続きが表示されます。



設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本 RAID コントローラーの詳細設定が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Controller Properties

Properties

Battery Backup	Manage	Coercion Mode	None
Set Factory Defaults	No	S.M.A.R.T Polling	300 seconds
Cluster Mode	Disabled	Alarm Control	Disabled
Rebuild Rate	30	Patrol Read Rate	30
BGI Rate	30	Cache Flush Interval	4
CC Rate	30	Spinup Drive Count	2
Reconstruction Rate	30	Spinup Delay	9
NCQ	Enabled		

Submit Reset Next

Home Back

Next page

設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、詳細設定が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Controller Properties

Properties

Stop CC On Error	No	Schedule CC	Supported
Maintain PD Fail History	Enabled	Boot Error Handling	Pause on errors
Controller BIOS	Enabled	Disk Activity	Disabled
Link Speed	Manage	Data Protection	Disabled
Manage Powersave	Settings	SSD Caching	Manage

Submit Reset

Home Back

初期設定および、設定値説明

項目	設定値	説明	変更可否	備考
Battery Backup	Manage Missing	バッテリーバックアップユニットのプロパティ画面を表示します。 ・バッテリー搭載時 : Manage ・バッテリー未搭載時: Missing	—	
Set Factory Defaults	No	—	不可*1	
Cluster Mode	Disabled	—	不可	
Rebuild Rate	30	—	可	
BGI Rate	30	—	可	
CC Rate	30	—	可	
Reconstruction Rate	30	—	可	
NCQ	Enabled	—	不可	
Coercion Mode	None	—	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	—	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている場合、停止します	可*2	
Patrol Read Rate	30	—	可	
Cache Flush Interval	4	—	不可	
Spinup Drive Count	2	—	不可	
Spinup Delay	9	—	不可	
Stop CC On Error	No	整合性チェックで不整合を検出した際の動作を設定します。 No:修復して継続します。 Yes:中断します。	可	
Maintain PD Fail History	Enabled	—	不可	
Controller BIOS	Enabled	—	不可	
Link Speed	Manage	—	不可	
Manage Powersave	Setting	—	可	
Schedule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール運転を設定します。	可	
Boot Error Handling	PauseOnError	—	不可	

Disk Activity	Disable	—	不可	
Data Protection	Disable	—	不可	

**重要**

*1 **Set Factory Defaults** を実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。

*2 Alarm を Enable にすると、物理デバイスが故障して VD が Partially Degraded 状態または Degraded 状態になった場合に、本 RAID コントローラーからアラームが鳴ります。




ヒント


設定値変更方法

“Controller Properties”画面にて設定変更可能なパラメーターを変更した後、画面中央にある[Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

バッテリーバックアップユニットを搭載している際には、「Battery Backup」のステータスが「Manage」と表示されます。[Manage]をクリックすると、以下のバッテリーステータス画面が表示されます。

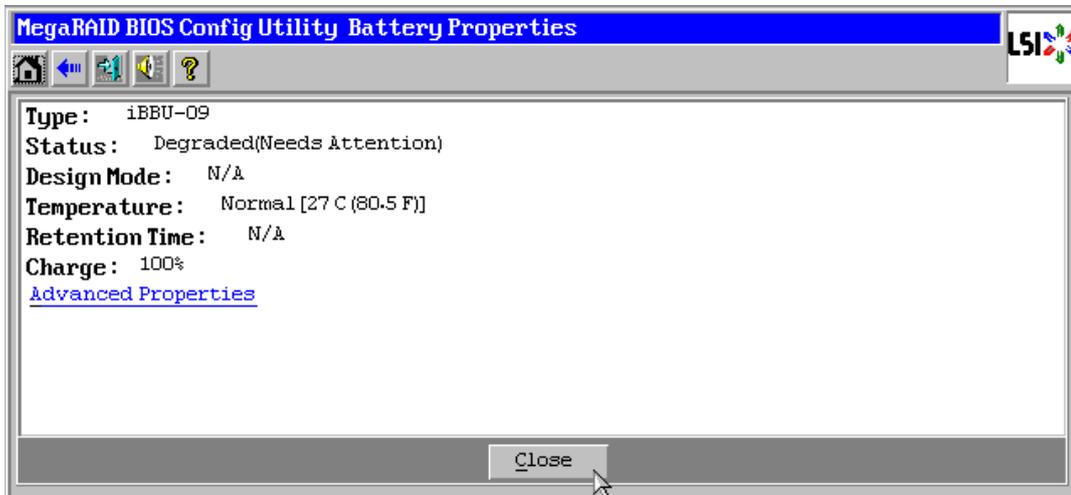


[Advanced Properties]をクリックすると、以下のバッテリーステータス詳細画面が表示されます。

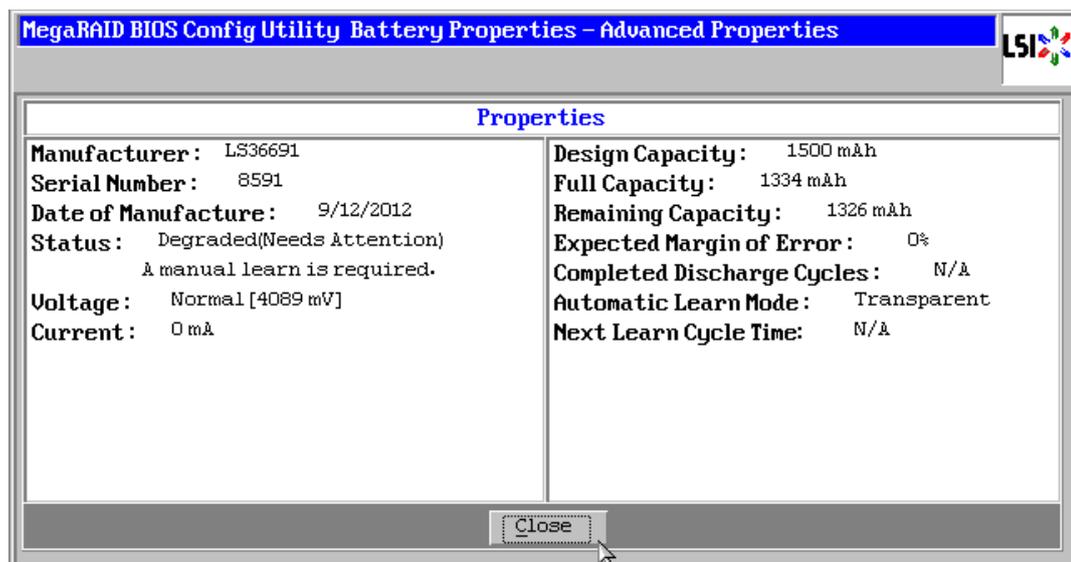

ヒント

- バッテリーの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してください。
 - ー バッテリーが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
 - ー バッテリーが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。
- WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を切り替えてから再度確認してください。

“Manage Powersave”の欄の[Setting]をクリックすると、HDD 電源制御機能の設定画面が表示されます。

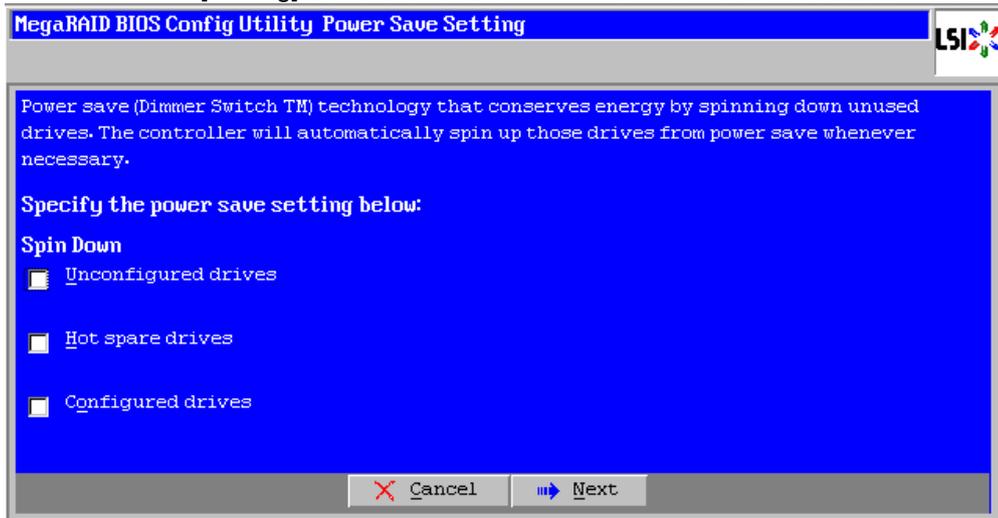

Manage Powersave の設定項目

項目	設定値	説明	変更可否	備考
Unconfigured drives	未設定	Spindown させる Drives の種類をチェックボックスで設定します。	不可	
Hot spare drives	未設定	Hot spare drives のみ設定可能です。	可	
Configured drives	未設定		不可	

“Schedule CC”の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。

Schedule CC の設定項目

項目	設定値	説明	変更可否	備考
CC Frequency	Disable	整合性チェックのスケジュール間隔を設定します。 Disable : スケジュール運転無効 Continuous : 常時 Hourly : 1 時間周期 Daily : 1 日周期 推奨設定値 : Weekly : 1 週間周期 推奨設定値 : Monthly : 1 ヶ月周期	可	
CC Start Time	12 : 00 AM	初回の整合性チェックを開始する時刻を設定します。	可	
Select VDs to Exclude CC	チェックなし	整合性チェックのスケジュール運転で、整合性チェックを実行しないVDを設定します。 チェックあり : 選択しているVDに対して整合性チェックを実行しません。 チェックなし : 全てのVDに対して整合性チェックを実行します。	可	
CC Start (mm/dd/yyyy)	01/01/2000	初回の整合性チェックを開始する日付を設定します。	可	
CC Mode	Sequential	Sequential : 複数のVDに対して、順次整合性チェックを行います Concurrent : 複数のVDに対して、同時に整合性チェックを行います。	可	



CC Frequency で設定するスケジュール運転の間隔は整合性チェック開始時の時刻を基準に設定されるため、余裕を持って間隔を設定してください。


2-6. Scan Devices

WebBIOS トップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本 RAID コントローラーに接続されている物理デバイスを再スキャンします。この機能は WebBIOS 起動後に新たな物理デバイスを接続した際などに使います。




- 新たに接続した物理デバイスに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、以下の“Foreign Configuration”画面が表示されます。そのまま新たな物理デバイスとして使う場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続した物理デバイス内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
- 新たに接続した物理デバイスを使ってUniversal RAID Utilityで仮想ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが残っているとVDを作成できません。その場合は、本機能で残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)

(*)Universal RAID Utilityには本機能はありません。

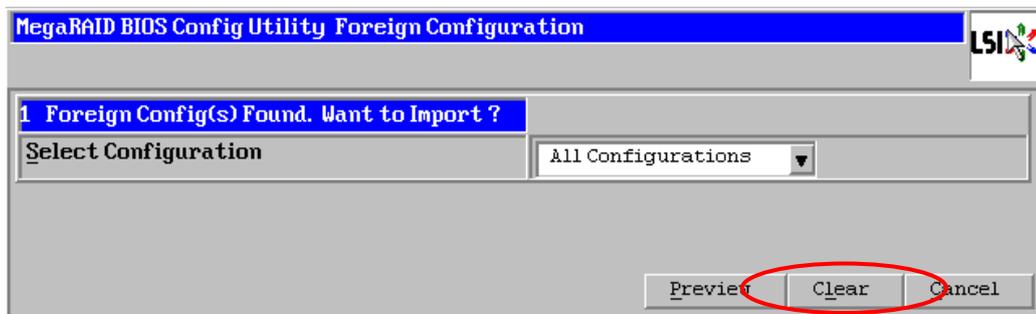

2-7. Virtual Drives

WebBIOS トップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているバーチャルドライブ(VD)に対する操作画面が表示されます。VD 一覧の欄には、既存の VD が表示されます。

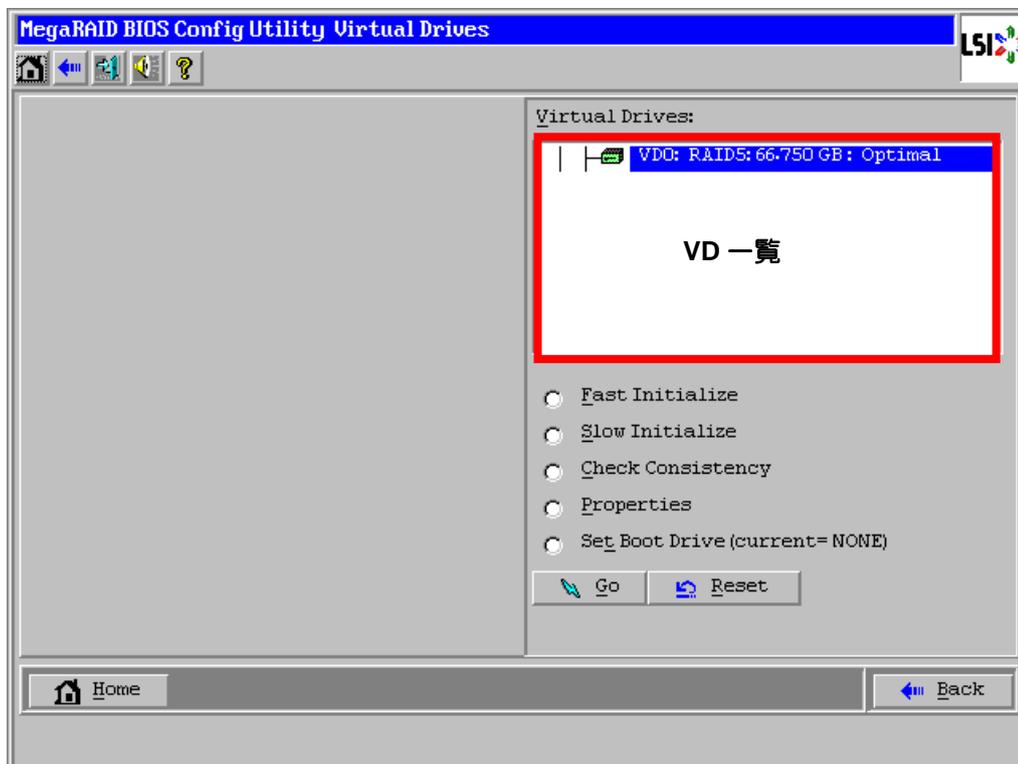


Fast Initialize	VD 一覧で選択した VD の先頭領域をクリアします。
Slow Initialize	VD 一覧で選択した VD の全領域をクリアします。
Check Consistency	VD 一覧で選択した VD の全領域の整合性チェックを行います。
Properties	VD 一覧で選択した VD のプロパティを表示します。 詳細は、本書の「4 章 (3-3. Virtual Drive Definition 設定項目)」を参照してください。
Set Boot Drive(Current =XX) 初期値: NONE	OS を起動する VD を指定します。 複数 VD 環境で、VDO 以外の VD から起動する場合は、手動で設定を変更する必要があります。それ以外の場合は、初期値のまま使用してください。 [設定方法] 1. VD 一覧より OS を起動させる VD を選択します。 2. Set Boot Drive (Current =XX)をチェックします。 3. [Go]をクリックします。



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプライオリティの順位によっては、OSが起動できない場合があります。
- VD構築後1回目の整合性チェックでは、不整合が多数検出される場合がありますが、異常ではありません。

2-8. Drives


WebBIOS トップ画面にて[Drives]をクリックすると、本 RAID コントローラーに接続されている物理デバイスに対する操作画面が表示されます。

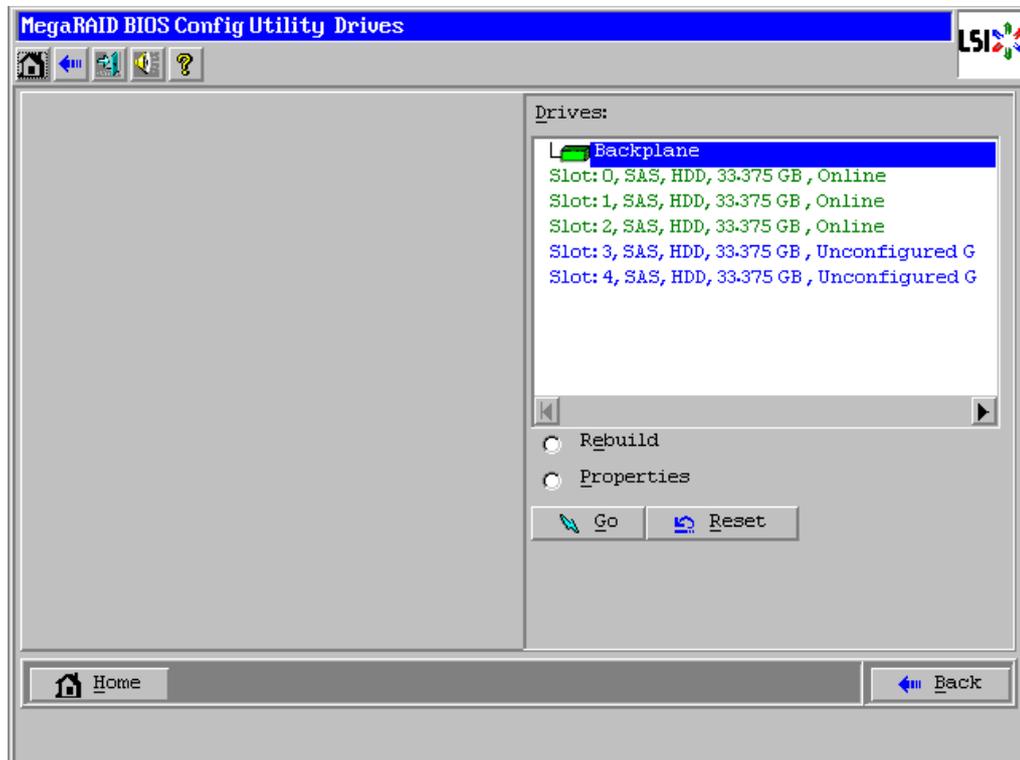


接続されている物理デバイスが存在しない場合は、画面右上の欄に物理デバイスが表示されません。本操作画面は物理デバイスが接続されているときに使用してください。

物理デバイスのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、物理デバイスのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認する物理デバイスをクリックして選択する。
- ② Properties のチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。

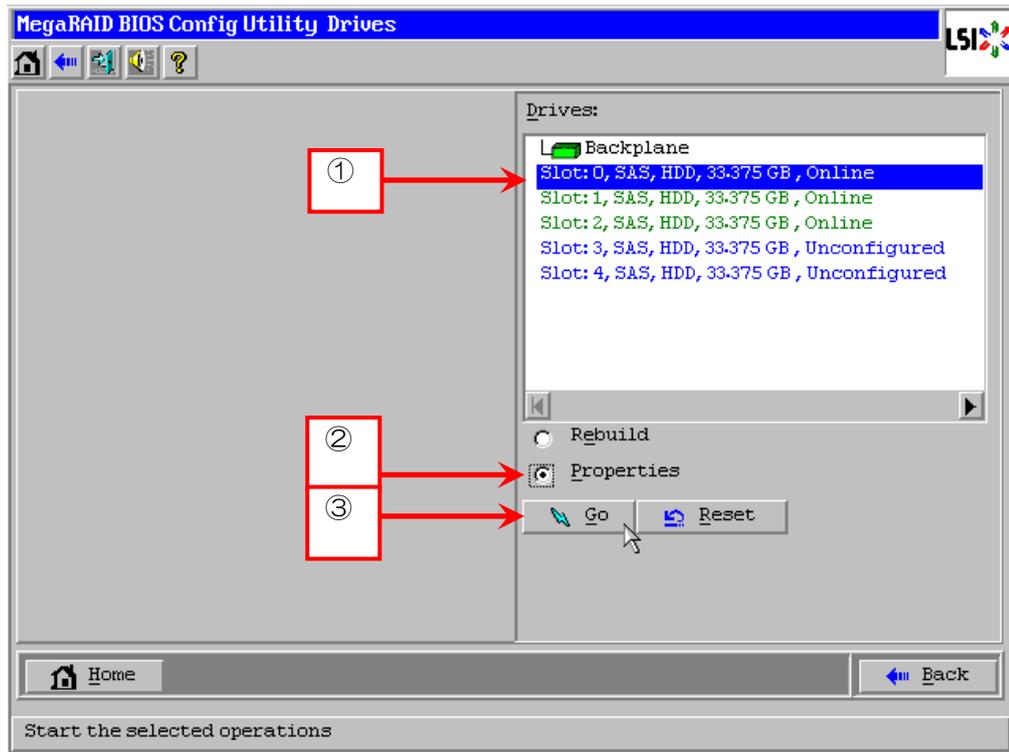

以下のようなプロパティ画面が表示されます。

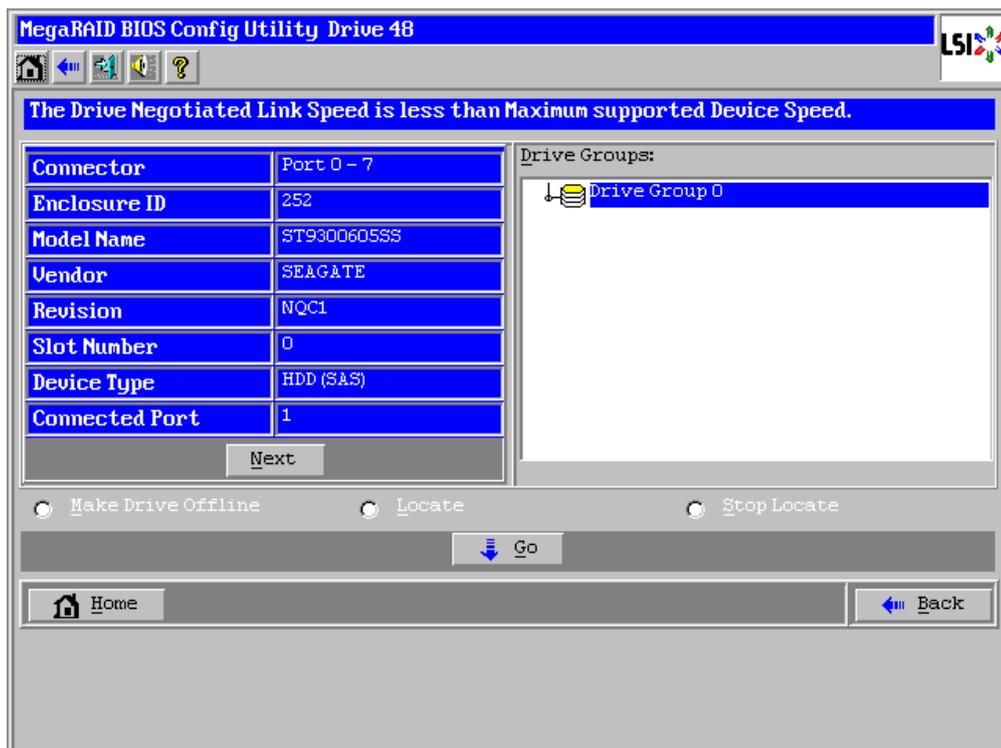

Drives での操作

Locate	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Stop Locate	ディスクステータスランプを消灯させます。
Make Global HSP	選択した物理デバイスをすべての DG を対象としたホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP	選択した物理デバイスを特定の DG を対象としたホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE	選択した物理デバイスをホットスペアから Unconfigured Good の状態にします。
Make Unconf Bad	選択した物理デバイスのステータスを故障にします。ステータスが Unconfigured Good の物理デバイスに表示されません。
Make Unconf Good	選択した物理デバイスのステータスを Unconfigured Good にします。ステータスが Unconfigured Bad の物理デバイスに表示されます。
Prepare Removal	選択した物理デバイスの Power status を Powersave にします。Power status が On、かつステータスが Unconfigured Good の物理デバイスに表示されます。
Undo Removal	選択した物理デバイスの Power status をオンにします。Power status が Powersave の物理デバイスに表示されます。
Make Dive Offline	選択した物理デバイスをオフライン状態にします。ステータスが Online の物理デバイスに表示されます。
Make Drive Online	選択した物理デバイスを Online 状態にします。ステータスが Offline の物理デバイスに表示されます。
Rebuild Drive	選択した物理デバイスが組み込まれている VD のリビルドを開始します。ステータスが Offline の物理デバイスに表示されます。
Mark as Missing	選択した物理デバイスを VD を構成している DG から除外します。ステータスが Offline の物理デバイスに表示されます。
Drive Erase	本機能はサポートしていません。



本RAIDコントローラーはDrive Erase機能をサポートしていません。

2-9. Configuration Wizard

本 RAID コントローラーに接続した物理デバイスを用いて VD を作成する機能です。本機能については、本書の「4 章 (3.バーチャルドライブの作成)」を参照してください。

2-10. Physical View / Logical View

VD を作成している場合、WebBIOS トップ画面に DG が表示されます。[Physical View]をクリックすると、DG を作成している物理デバイスの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG 内で作成されている VD が表示されます。

2-11. Events


イベント情報を確認する画面です。




本RAIDコントローラーではEvents機能をサポートしていません。

2-12. Exit

WebBIOS トップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOS を終了するための確認画面が表示されます。WebBIOS を終了する際は、以下の画面にて[Yes]をクリックします。

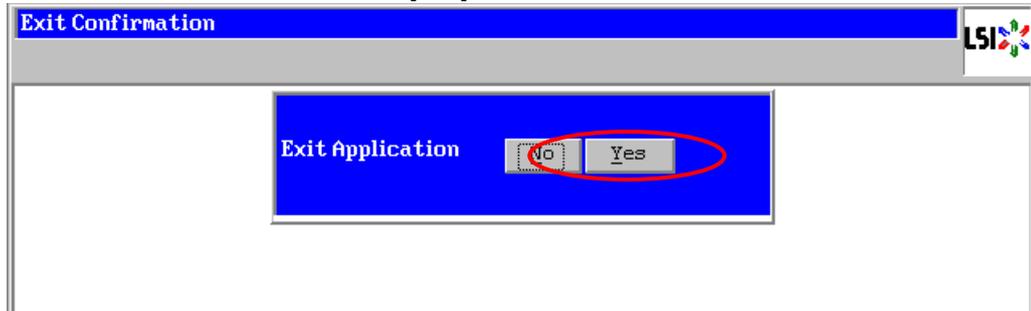

WebBIOS が終了すると、以下の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。

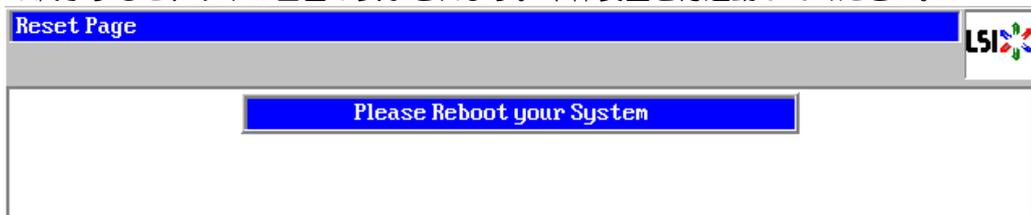

Please Reboot your Systemと表示されている画面で、SpaceキーやEnterキーを押すと画面表示が消えてしまう場合がありますが問題ありません。そのまま再起動してください。

3. バーチャルドライブの作成

ここでは WebBIOS でバーチャルドライブ(VD)を作成する手順を説明します。バーチャルドライブを作成する場合は、必ず以下の注意事項をお読みください。

- 1) DG を構成する物理デバイスは同一容量、同一回転、同一規格のものを使用してください。
- 2) VD を構築した後、必ず整合性チェックを実施してください。
- 3) 本 RAID コントローラー配下の VD に OS をインストールする際は、OS インストール用の VD のみを作成してください。




ヒント

VD構築後1回目の整合性チェックでは、不整合が多数検出される場合がありますが、異常ではありません。

3-1. Configuration Wizard

WebBIOS を起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、以下の画面が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックします。

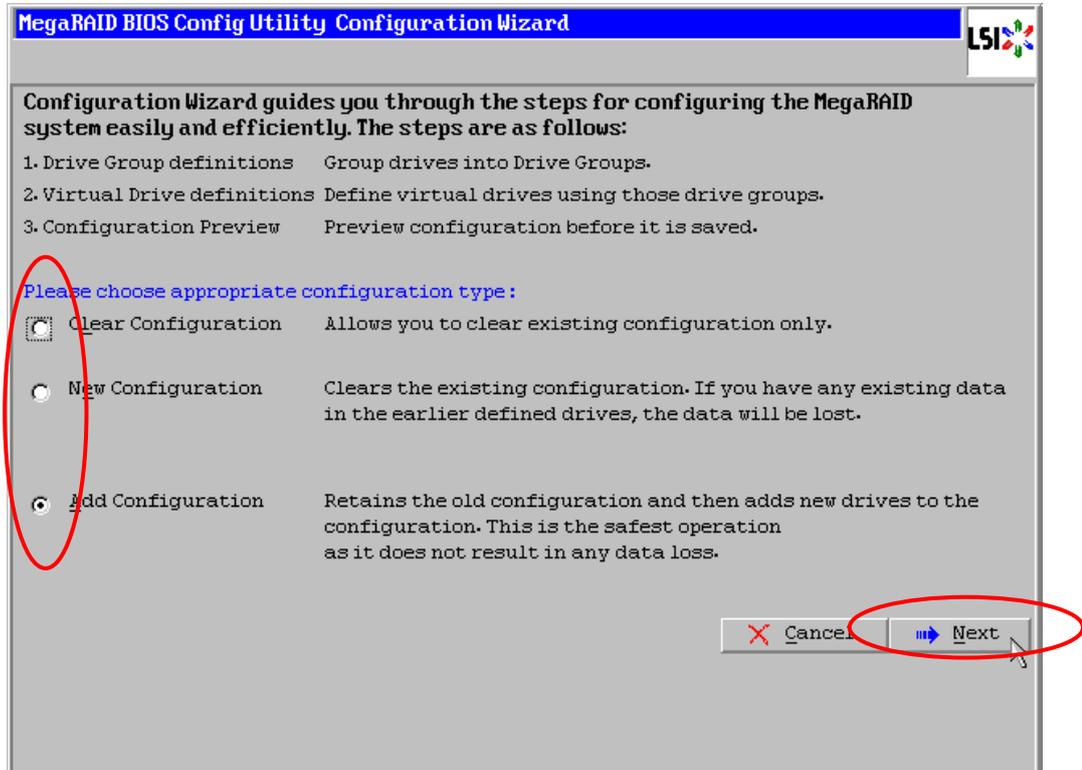


Clear Configuration	コンフィグレーション (RAID 情報) をクリアします。
New Configuration	コンフィグレーションをクリアし、新しい VD を作成します。
Add Configuration	既存 VD に加え、新たに VD を追加します。



- New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われます。


[Add Configuration]を選択している場合、以下の画面が表示されます。
必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックします。

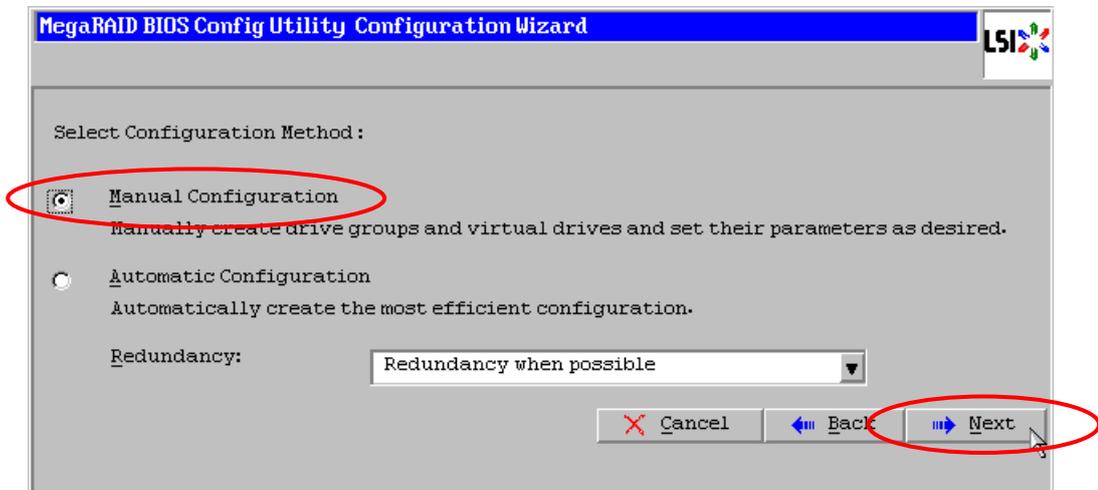

本RAIDコントローラーでは"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。


複数台の物理デバイスをひとまとめの DG として定義します。

- ① DG を構成する物理デバイスを<Ctrl>キーを押しながらクリックして、複数台選択します。

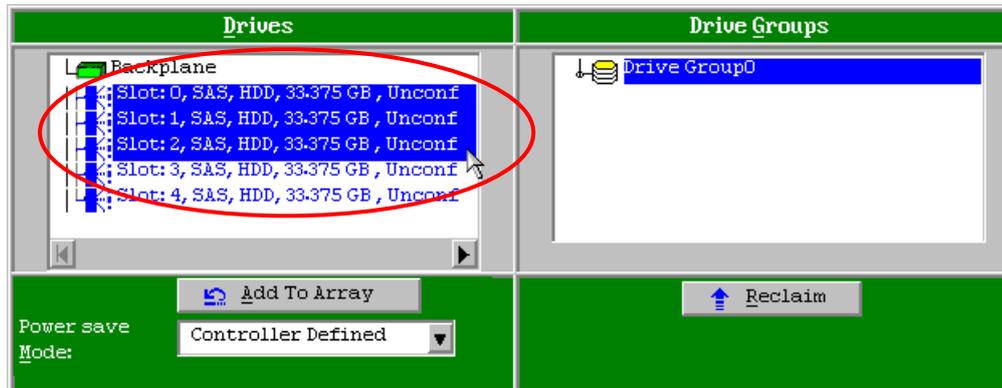


“Power save Mode”の設定は“Controller Defined”以外に設定しないでください。


- ② 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。

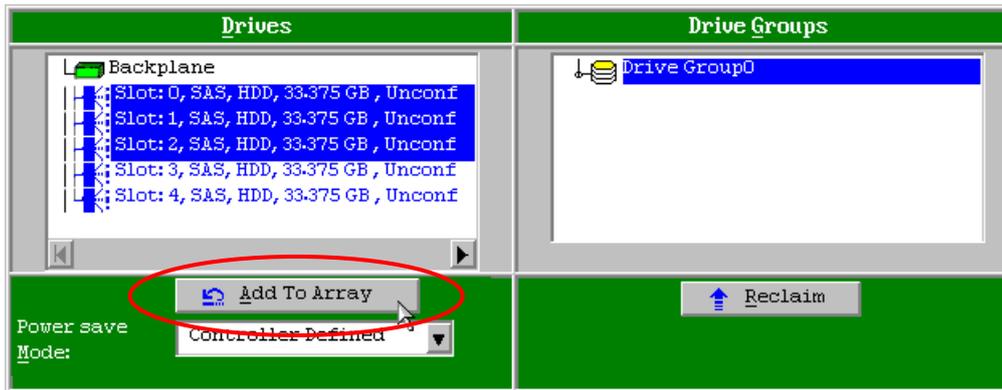


- ③ 画面右側 Drive Groups の欄に、新しい DG が表示されます。DG を確定するために、画面右下の [Accept DG] をクリックします。

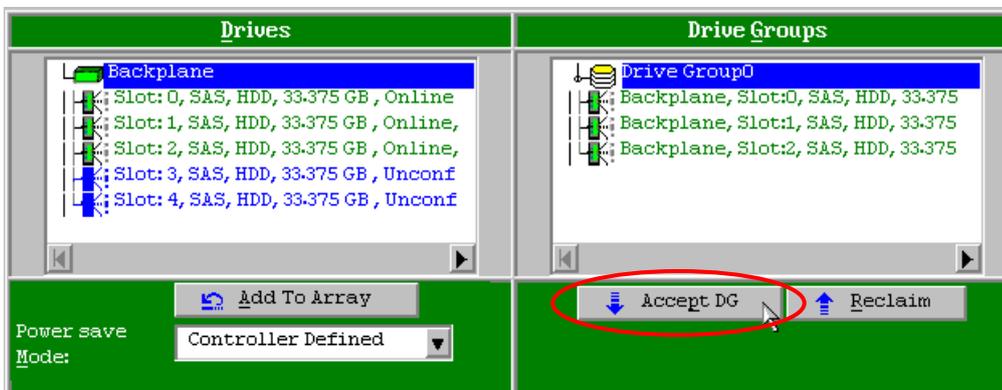

- ④ DG 確定後、画面右下の [Next] をクリックします。

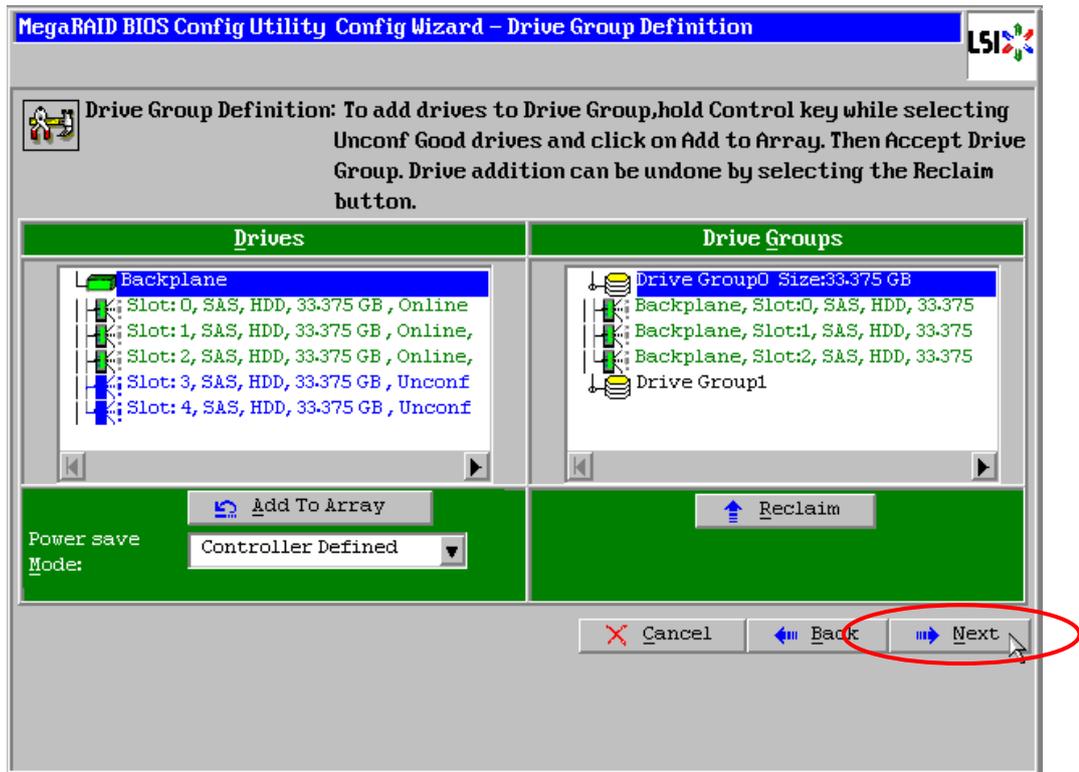


- ⑤ スパン定義画面(Span Definition)が表示されます。画面左側 Array With Free Space 欄から、VD を設定する DG を選択し[Add to SPAN]をクリックします。

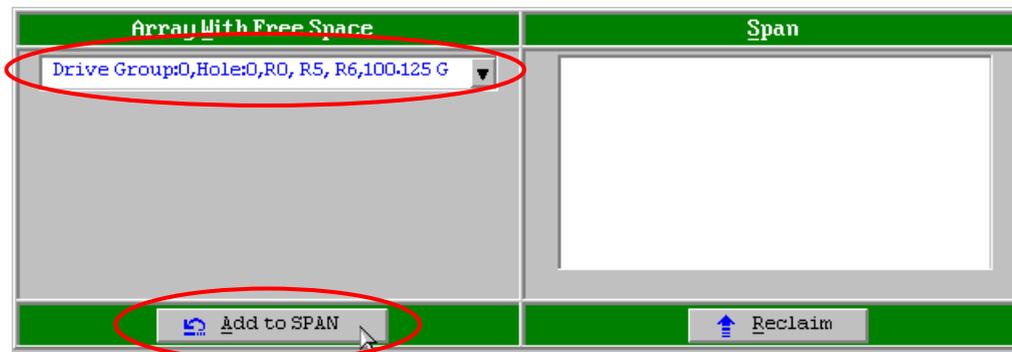

RAID0,1,5を作成する場合は、スパン設定は1つのDGだけを設定します。複数のDGは同時に作成できません。


- ⑥ 画面右側 Span 欄に DG が表示されます。画面右下の[Next]をクリックします。

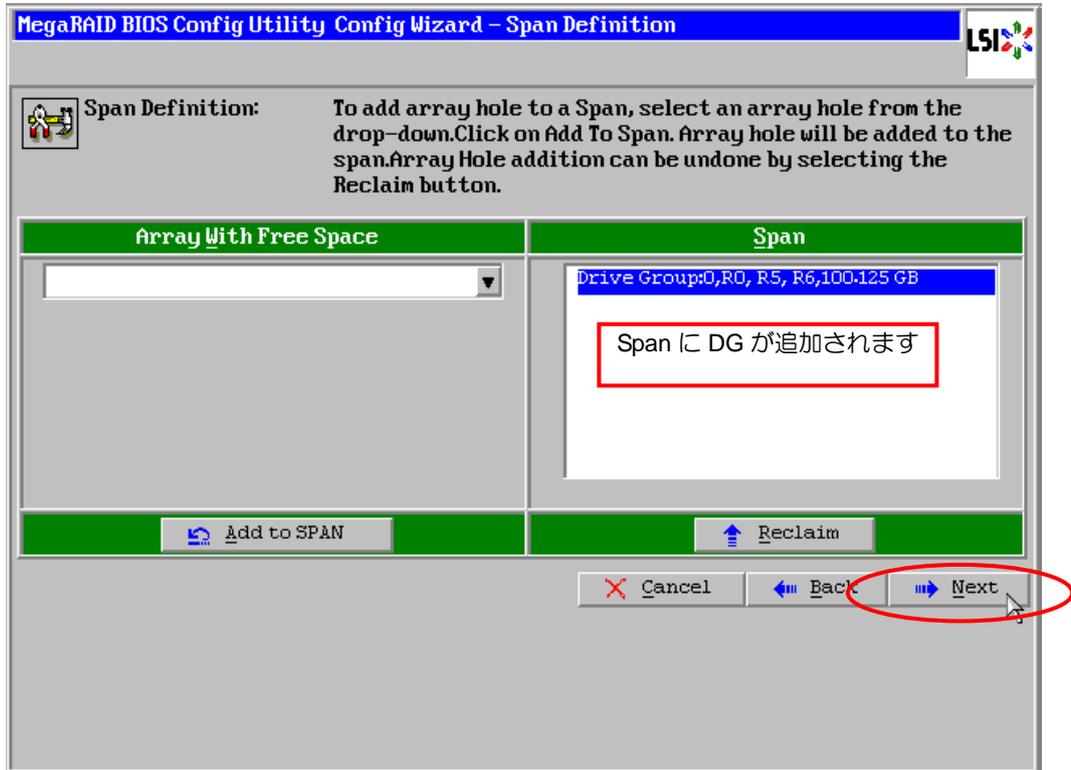

- ⑦ 前画面の操作で作成した DG 内に VD を作成します。DG 確定後、Virtual Drive Definition(VD 定義画面)が表示されます。画面右側の中段の”Next LD,Possible RAID Levels”には、DG 内に作成可能な VD の RAID レベルおよび最大容量が表示されます。

例として、RAID 5 で最大容量 66.750GB の VD を作成します。

- 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメーターを入力します。
- ”Select Size”欄へ容量”66.750”を入力し、”GB”の単位を選択します。
- VD の設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。

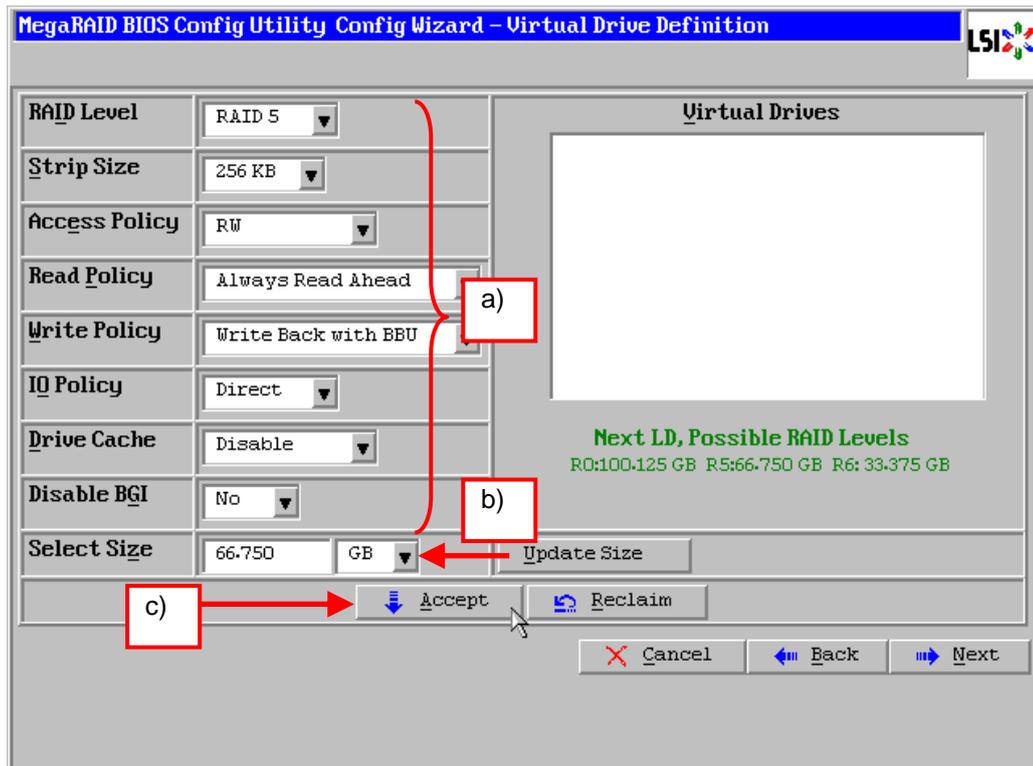


ヒント


- ”Select Size”欄には任意の容量を入力することができますが、Update Sizeのボタンをクリックすると設定されているRAID Levelでの最大容量が自動で入力されます。
- 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックし⑤のスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。

d) Write Policy 設定によって以下の画面が表示されます。[Yes]をクリックします。


[Write Back with BBU]の場合

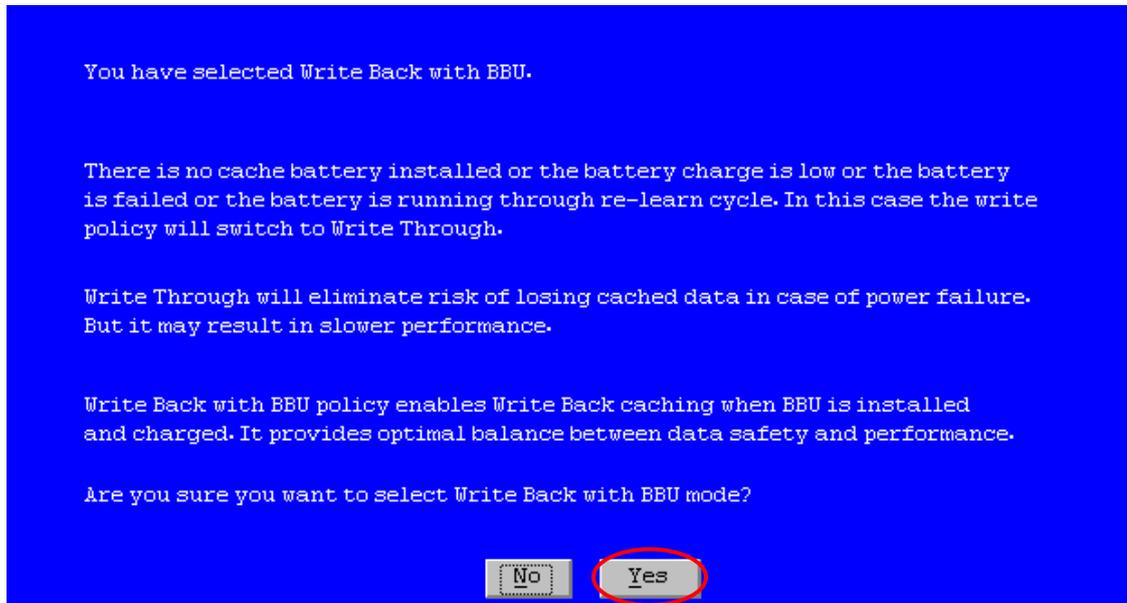


[Always Write Back]の場合

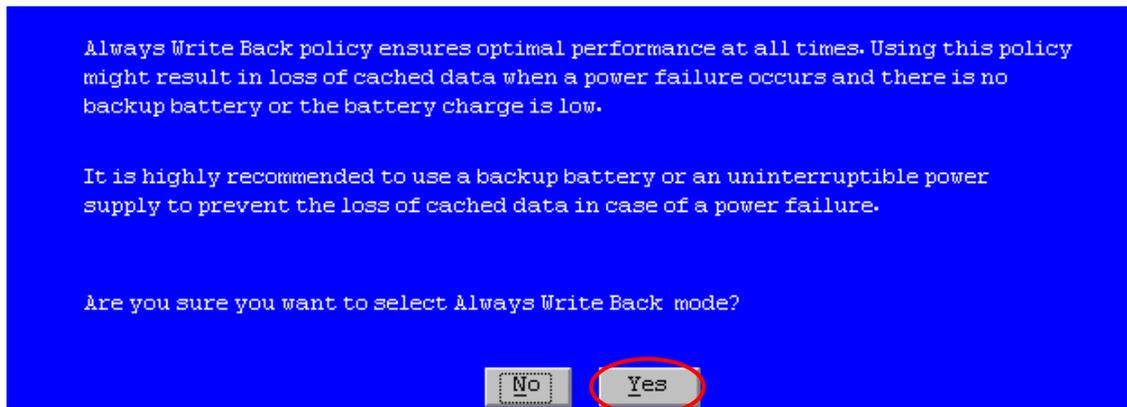

[Write Through]の場合

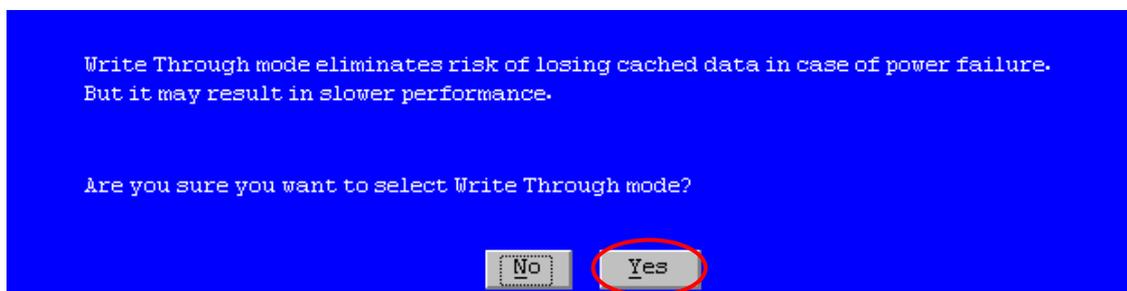

e) VD の設定完了後、[Next]をクリックします。

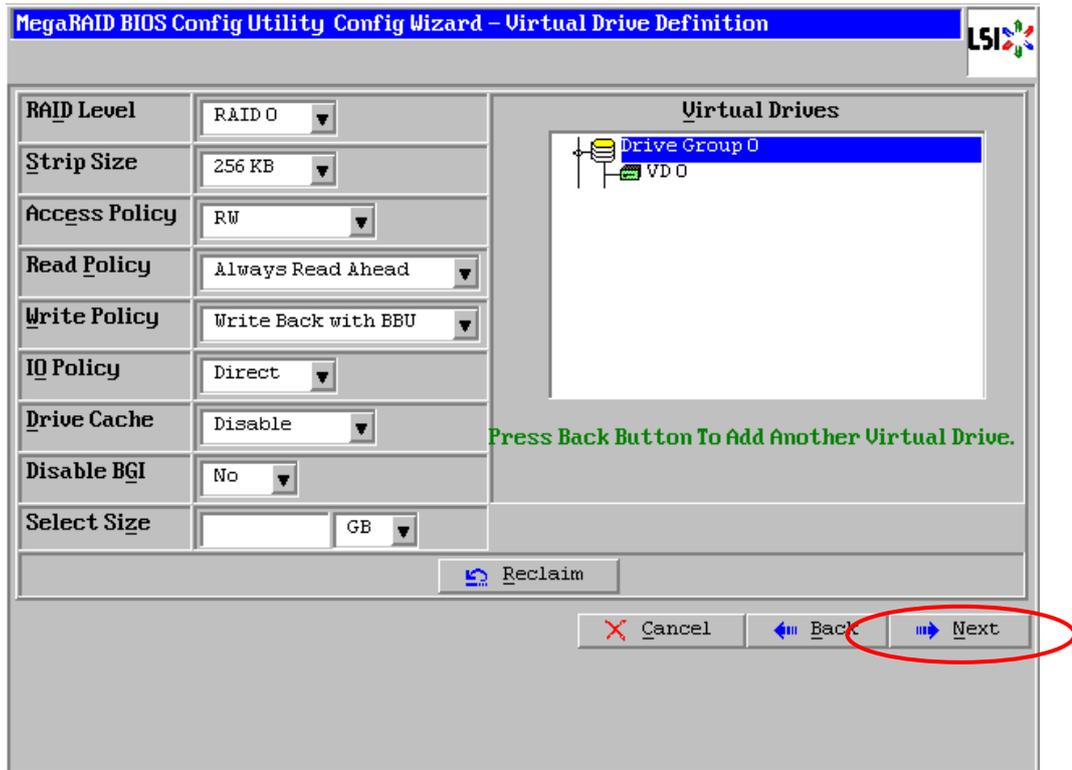


物理デバイスが2台の組み合わせ以外でもRAID1が作成できる場合がありますが、本RAIDコントローラーは物理デバイスが2台構成のRAID1以外はサポートしていません。構成しないでください。



各RAID レベルの詳細は、本書の「2章（2.RAIDレベル）」を参照してください。

- f) DG 内に VD が設定され、以下の画面が表示されます。設定した VD に誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。

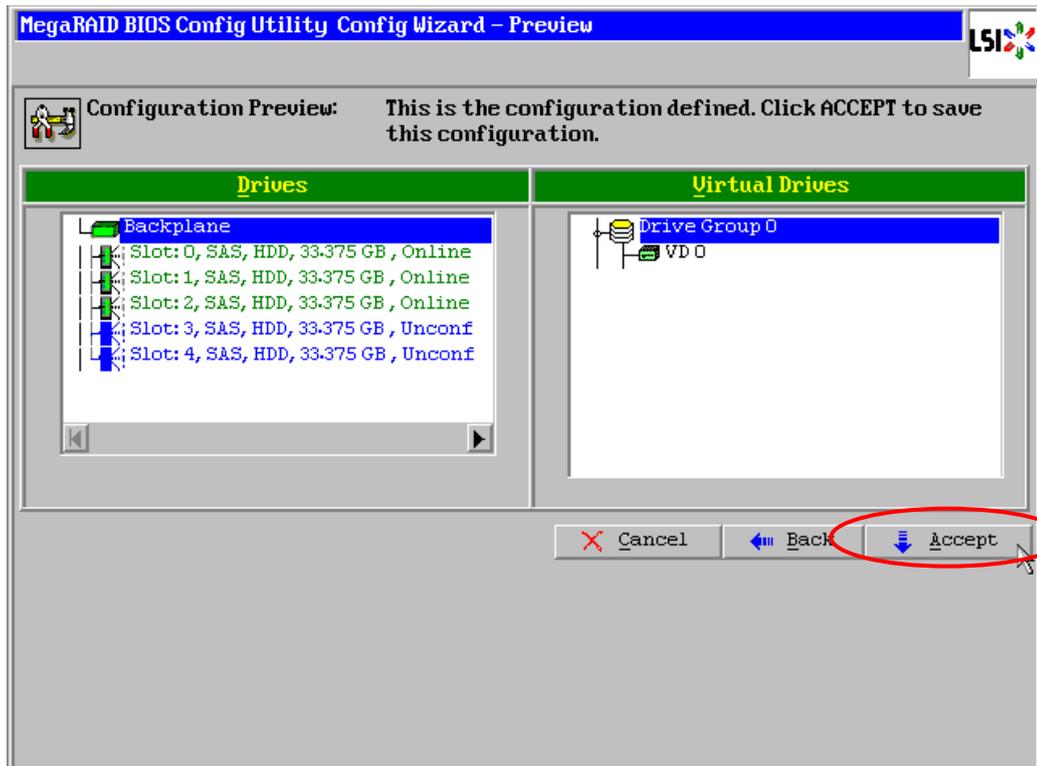


- g) “Save this Configuration?” というメッセージが表示されますので、 [Yes] をクリックします。
- h) “Want to Initialize the New Virtual Drives?” と新規 VD に対しイニシャライズを実施するかを確認するメッセージが表示されます。作成後すぐにイニシャライズを実施する場合は[Yes] をクリックします。




- ここで実施されるイニシャライズはファストイニシャライズです。
- ファストイニシャライズを実行した場合は、パーティション情報が書かれている先頭セクターのみをクリアします。

- i) イニシャライズを実施した場合、“Virtual Drives”操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックします。

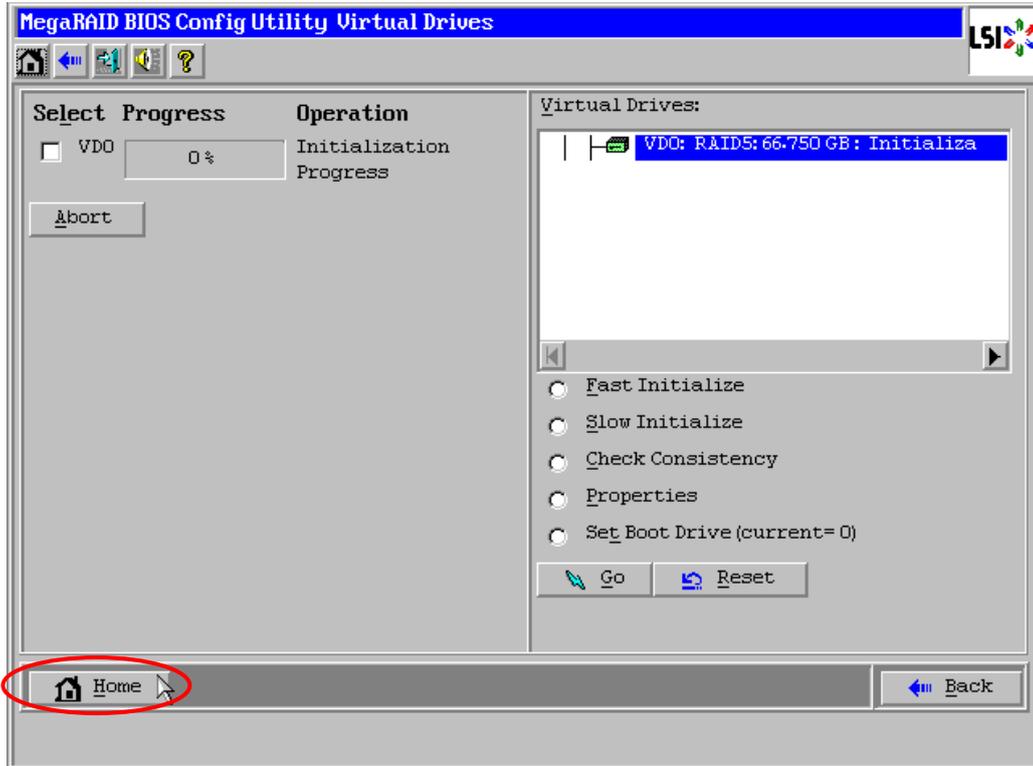

- j) [Home]をクリックした場合、または h)でファストイニシャライズを実施しなかった場合は WebBIOS トップ画面が表示され、画面右側に作成した VD が表示されます。

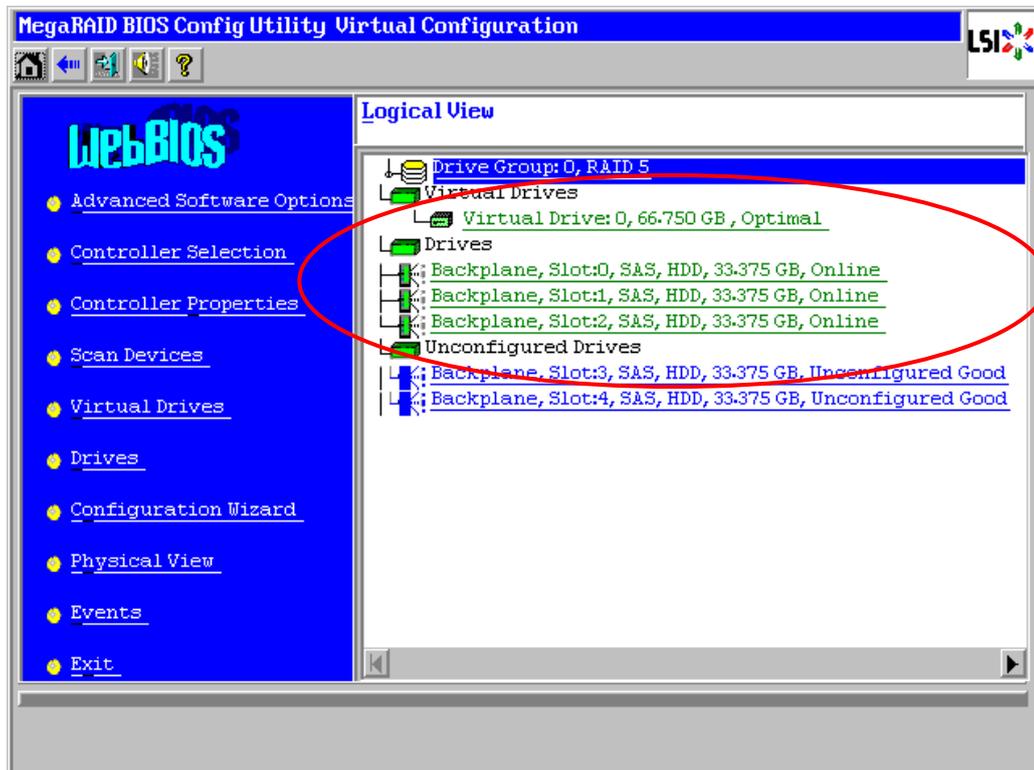


3-2. Configure SPAN

本項では、スパン構成の VD を作成する手順について説明します。以下は、4 台の物理デバイスを使用して RAID10(RAID1 のスパン構成) を作成する手順の例です。




RAID00(RAID0のスパン構成)はサポートしていません。

- ① WebBIOS トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックして、ウィザードを起動します。
- ② DG を構成する物理デバイスを<Ctrl>キーを押しながらクリックします。

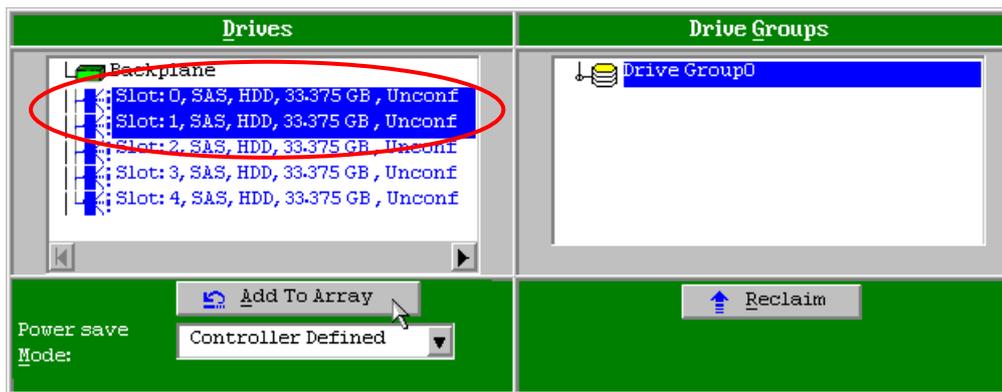


- “Power save Mode”の設定は”Controller Defined”以外に設定しないでください。

- ③ 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックし、画面右側 Drive Groups 欄に DG が設定されたことを確認して、[Accept DG]をクリックします。

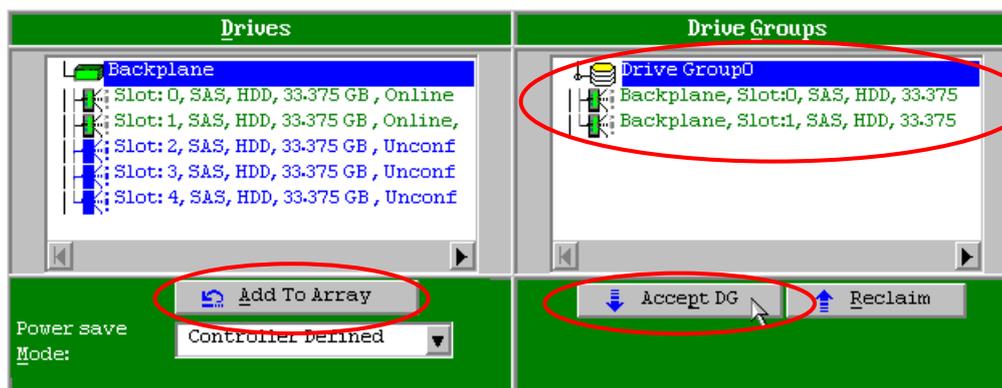


- ④ 画面右側 Drive Groups の欄に、新しい DG が作成されます。同様の手順で 2 つ目の DG を作成し、画面右下の[Next]をクリックします。

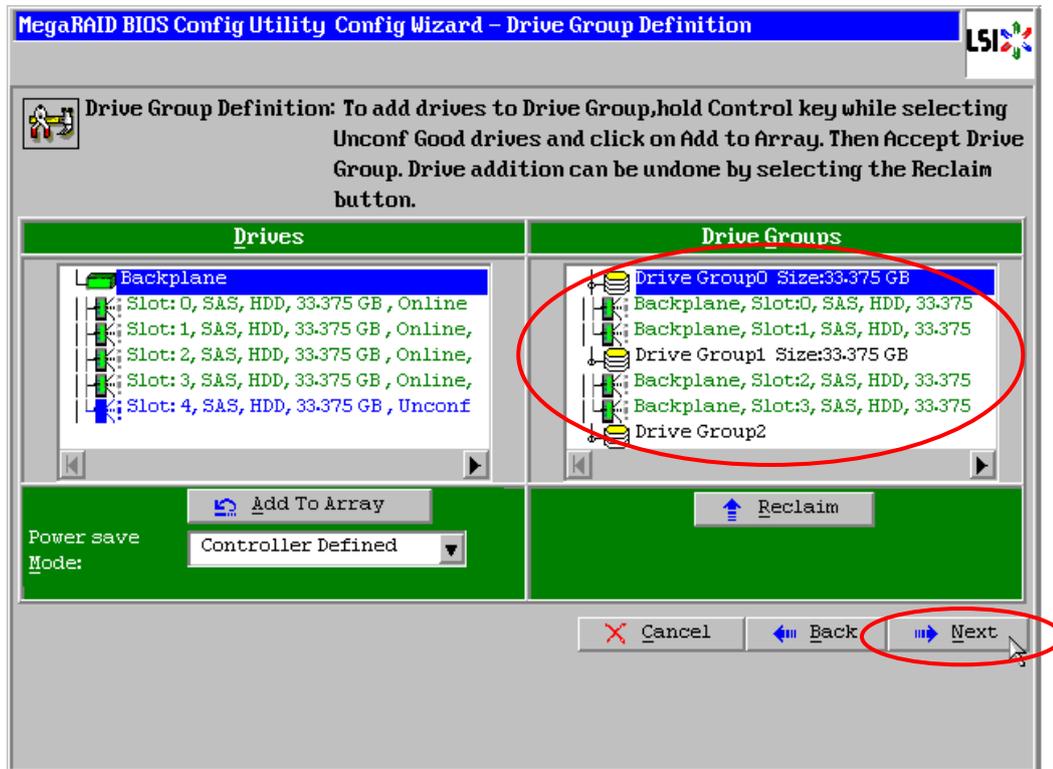


- RAID10のスパン構成を作成する場合は、同じ数量の物理デバイスで構成された複数のDGをスパン設定します。
- 異なる数量の物理デバイスで構成されたDGをスパン設定することはできません。


- ⑤ 以下のスパン定義画面(Span Definition)が表示されます。画面左側 Array With Free Space 欄から、DG 0 を選択し[Add to SPAN]をクリックします。画面右側 Span 欄に DG が表示されます。

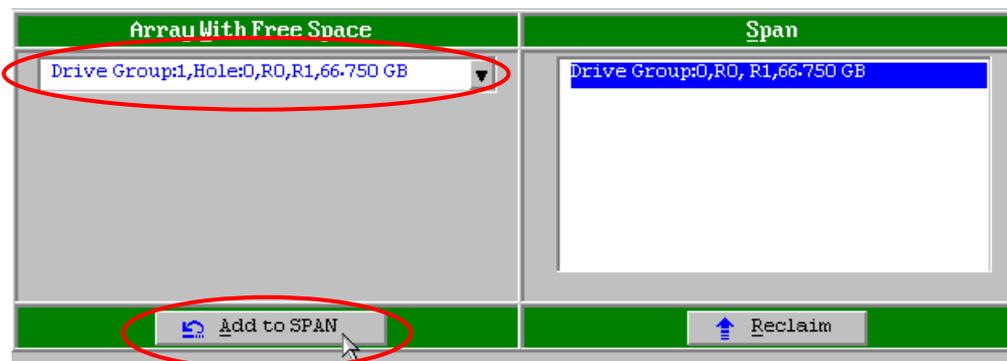

- ⑥ 続けて DG1 を選択し[Add to SPAN]をクリックします。2 つの DG が画面右側 Span 欄に表示されます。画面右下の[Next]をクリックします。

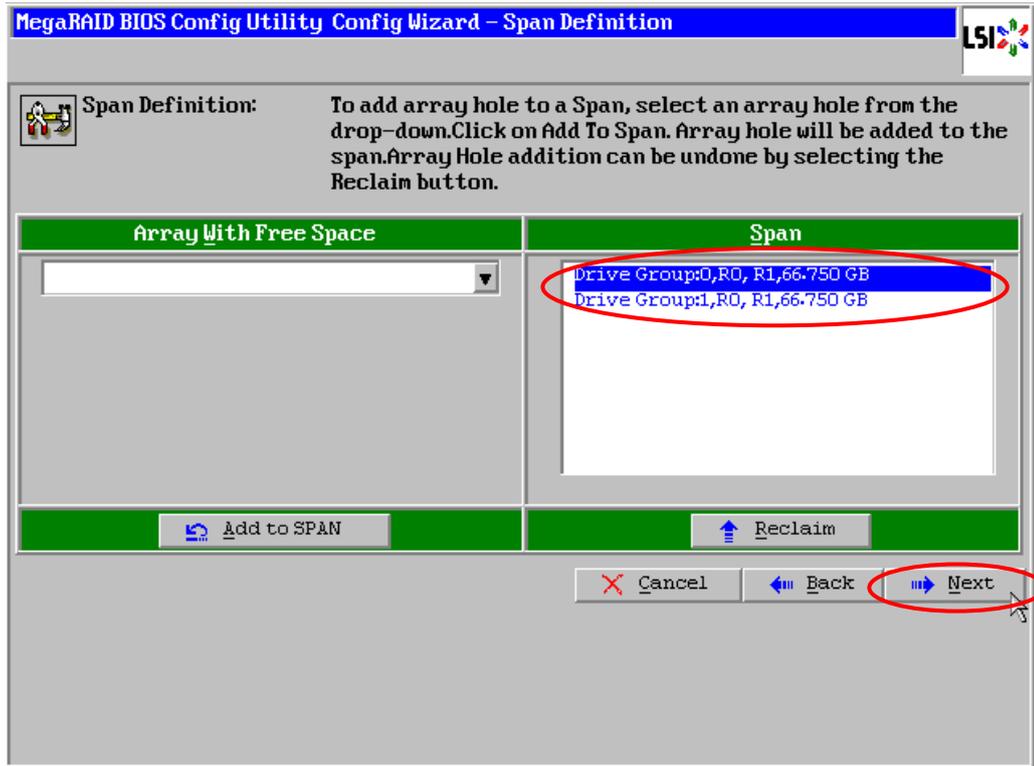


- ⑦ VD 定義画面が表示されます。画面左側へ必要なパラメーターを入力し、画面中央下の[Accept]をクリックします。

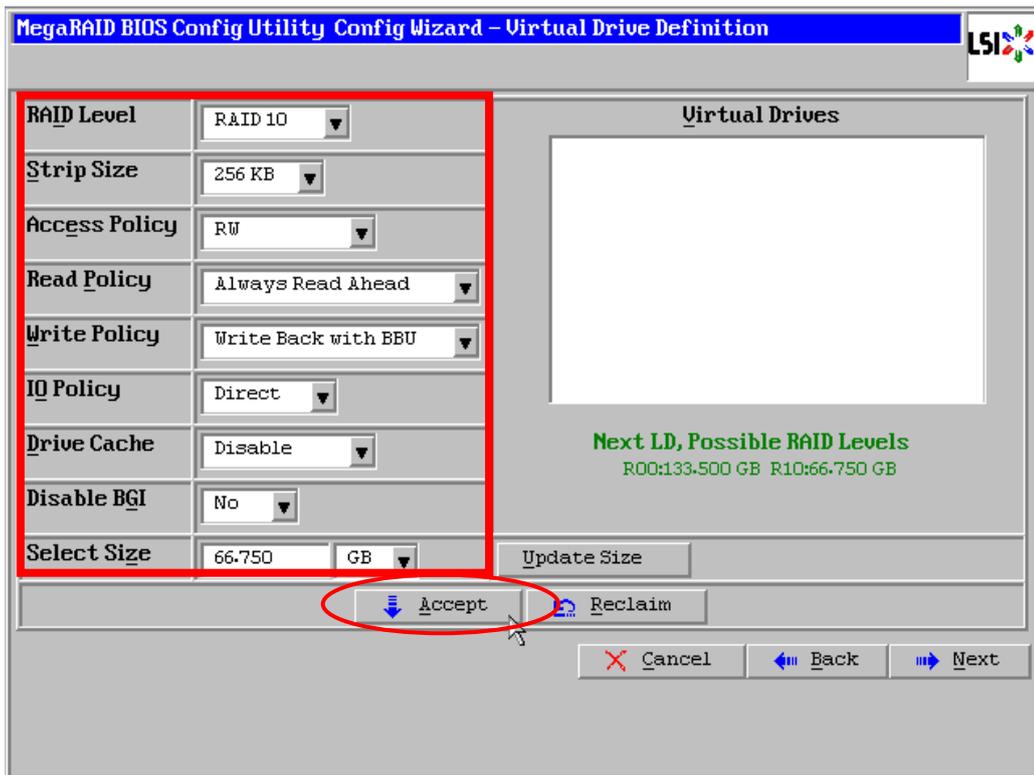


- ⑧ Write Policy 設定によって以下の画面が表示されます。[Yes]をクリックします。


[Write Back with BBU]の場合

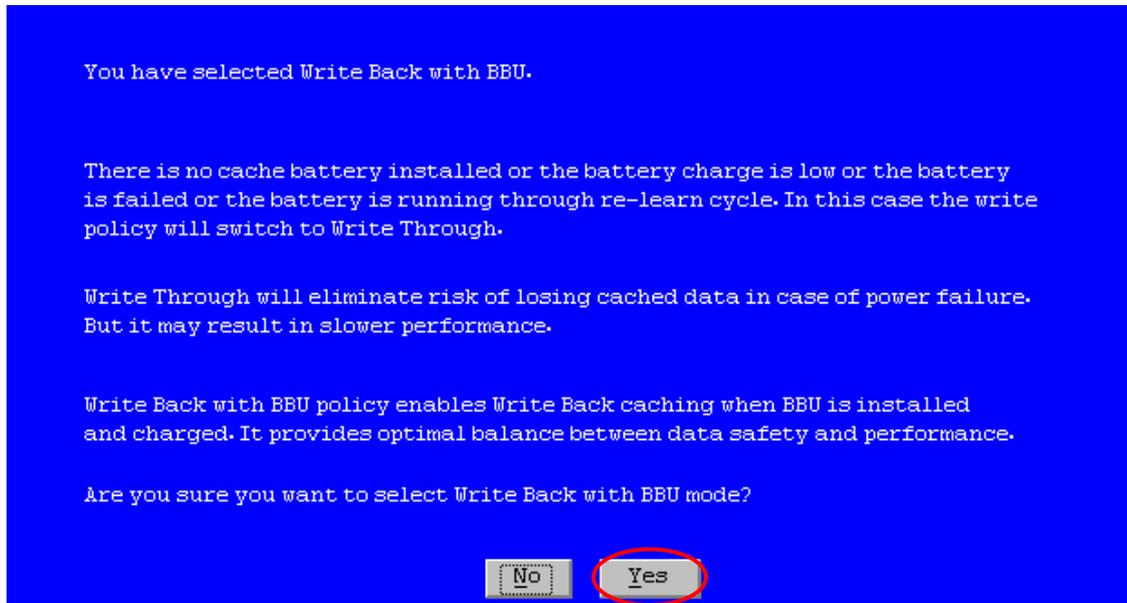


[Always Write Back]の場合

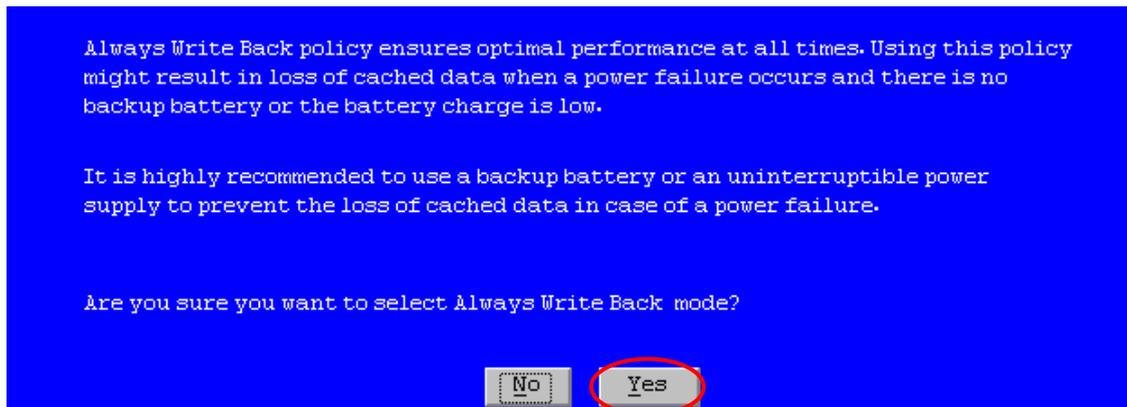

[Write Through]の場合

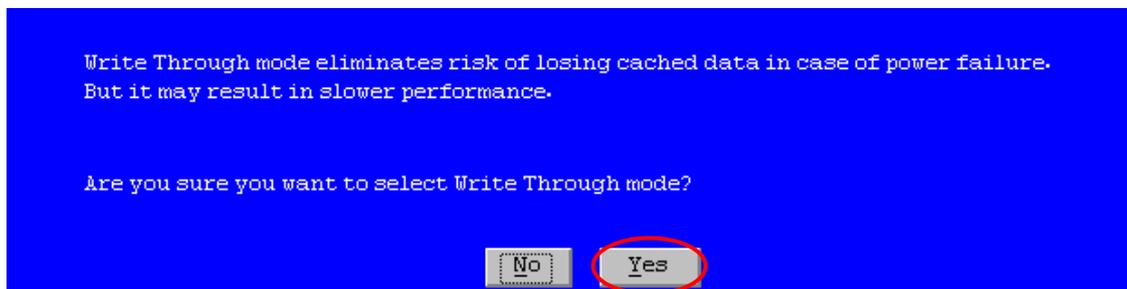


- ⑨ 画面右側の欄に、DG0 と DG1 がどちらも VD 0 に定義されていること確認し、画面右下の[Next]をクリックします。

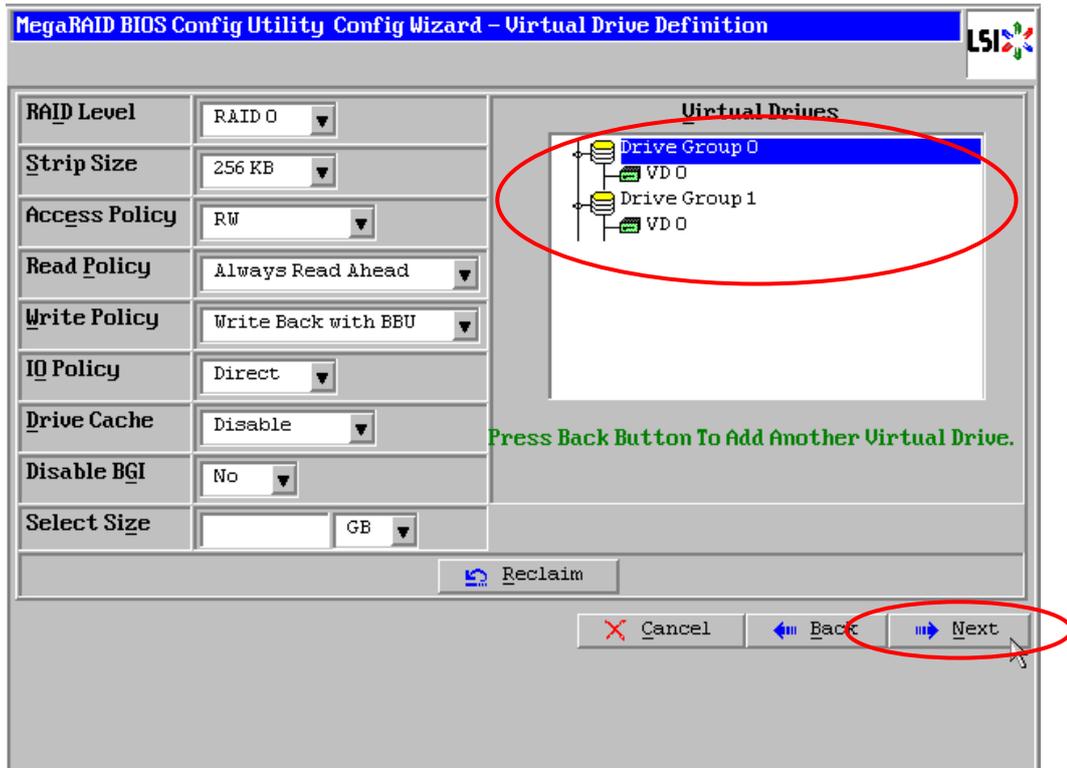


本RAIDコントローラーは各DGの物理デバイスが2台ずつのRAID10以外はサポートしていません。

- ⑩ "Preview"画面が表示されますので、設定した VD に誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。

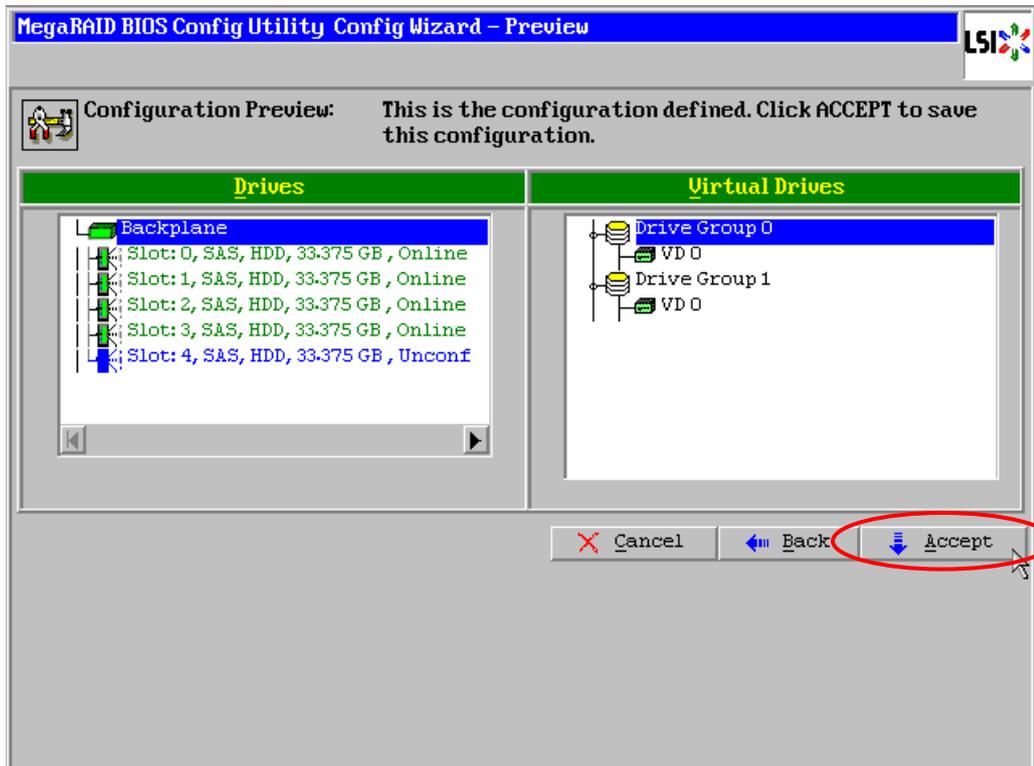


- ⑪ "Save this Configuration?" と確認のメッセージが表示されますので、 [Yes] をクリックします。
- ⑫ "All data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?" と作成した VD に対してファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックします。

- ⑬ ファストイニシャライズを実施した場合、“Drives”操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックします。

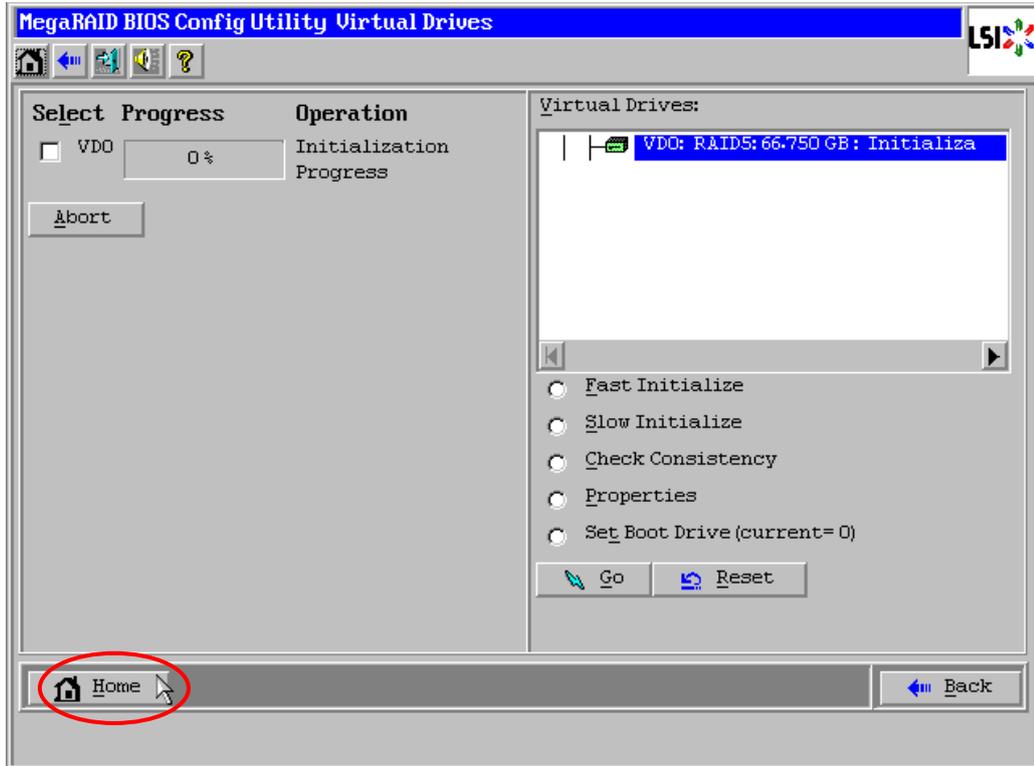

- ⑭ Home をクリックした場合、または⑫でファストイニシャライズを実施しなかった場合は WebBIOS トップ画面が表示され、画面右側に作成した VD が表示されます。

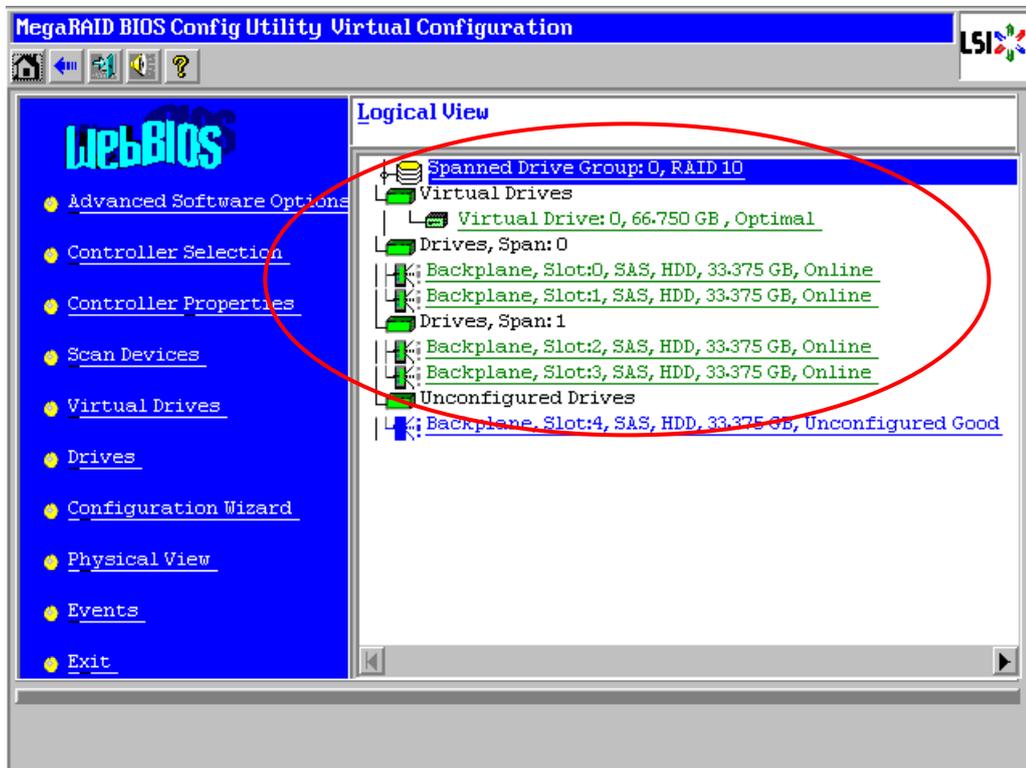

3-3. Virtual Drive Definition 設定項目

「Virtual Drive Definition」は「Configuration Wizard」でVDを作成する際に設定できる項目です。

設定項目	パラメーター(太字は初期設定値)	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 00 / RAID 10 / RAID 50 / RAID60	RAID 6、RAID 00、RAID 50、RAID 60は未サポート
Strip Size	8 KB / 16 KB / 32 KB / 64 KB / 128 KB / 256 KB / 512 KB / 1024 KB	推奨設定値: 256KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	推奨設定値: RW
Read Policy	No Read Ahead / Always Read Ahead	推奨設定値: Always Read Ahead
Write Policy	[バッテリーバックアップユニット接続時] Write Back with BBU / Always Write Back / Write Through [バッテリーバックアップユニット未接続時] Write Back with BBU / Always Write Back / Write Through	Write Back with BBU : 通常ライトバック Always Write Back : 常時ライトバック WriteThrough : ライトスルー 推奨設定値 : Write Back with BBU
IO Policy	Direct / Cached	推奨設定値: Direct
Drive Cache	Unchanged / Enable / Disable	推奨設定値: Disable
Disable BGI	No / Yes	VD作成後に Back Ground Initialize を実施するか否かを設定します。 推奨設定値: No



BGI(Back Ground Initialize)は本RAIDコントローラーでは動作しません。



各RAID レベルの詳細は、本書の「2章 (2.RAIDレベル)」を参照してください。

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、以下の設定があります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

Write Policy	Write Back with BBU	通常ライトバック 書き込み時にキャッシュメモリを使いますが、バッテリーの異常時や充電が完了していない場合には、自動的にライトスルーに切り替わるモードです。データ保持の観点からも安全性が高いため、本設定を推奨しています。
	Always Write Back	常時ライトバック バッテリーの状態およびバッテリーの有無にかかわらず、書き込み時に常にキャッシュメモリを使います。本設定にする場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使ってください。
	Write Through	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを使わないモードです。データ保持の観点から最も安全性が高い設定ですが、書き込み性能はライトバック設定に比べ劣ります。



- 常時ライトバック設定は、バッテリー異常時、または充電が不十分である場合もライトバックで動作します。このため、停電時にキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 常時ライトバック設定を使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使ってください。


ディスクキャッシュ設定 (Drive Cache) には、以下の設定があります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

Unchanged	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理デバイスのデフォルト設定を使います。 ■ 物理デバイスのデフォルト設定は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本設定にしないでください。
Enable	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理デバイスのライトキャッシュを常に使うモードです。 ■ 本設定にする場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使ってください。
Disable	<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理デバイスのライトキャッシュを使わない設定です。 ■ 性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、データ保持の観点から最も安全性が高い設定です。 ■ データ保持の安全性の観点から、本設定にすることを推奨します。




- ディスクキャッシュ設定のUnchangedはサポートしていません。
- ディスクキャッシュ設定をEnableにすると、物理デバイスのライトキャッシュを使います。このため、停電時に物理デバイスのキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 物理デバイスのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使ってください。

RAID Level と Stripe Size 以外は VD 作成後変更することができます。WebBIOS トップ画面で [Virtual Drives] をクリックし、Policies 枠内の設定を変更した後、[Change] ボタンをクリックします。

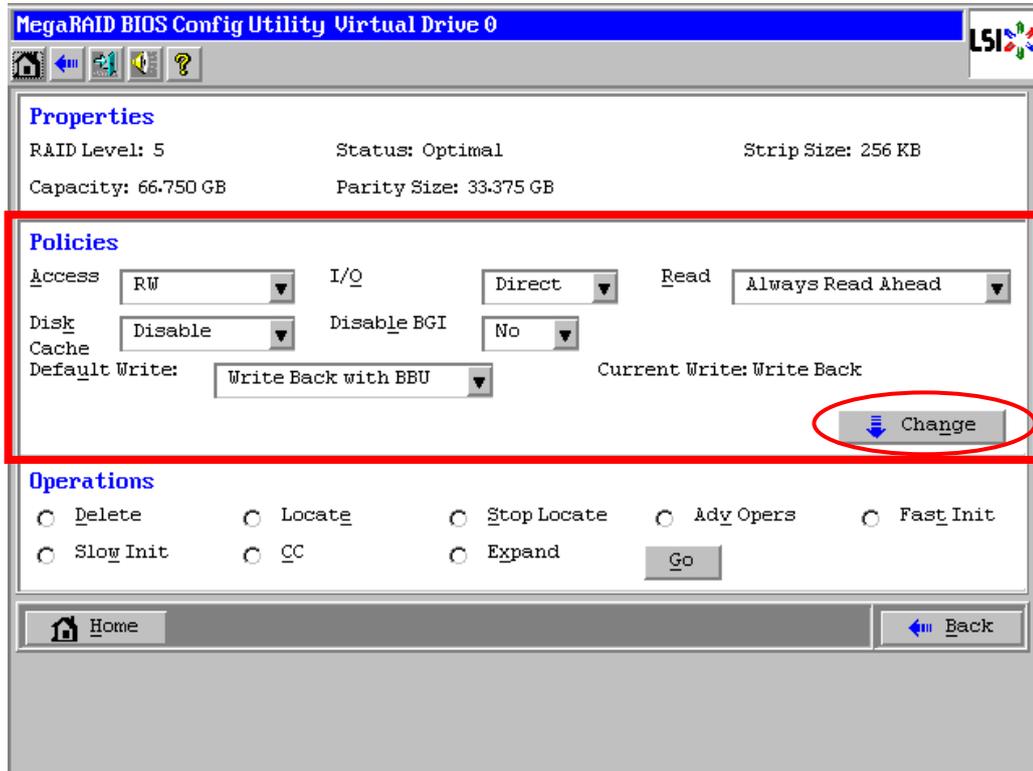

ライトキャッシュ設定(Write Policy)が「Write Back with BBU」となっている状態で、ライトキャッシュがライトスルーとなった場合には、「Reason for Difference in Write Policy」の項目にライトスルー設定になった理由が表示されます。

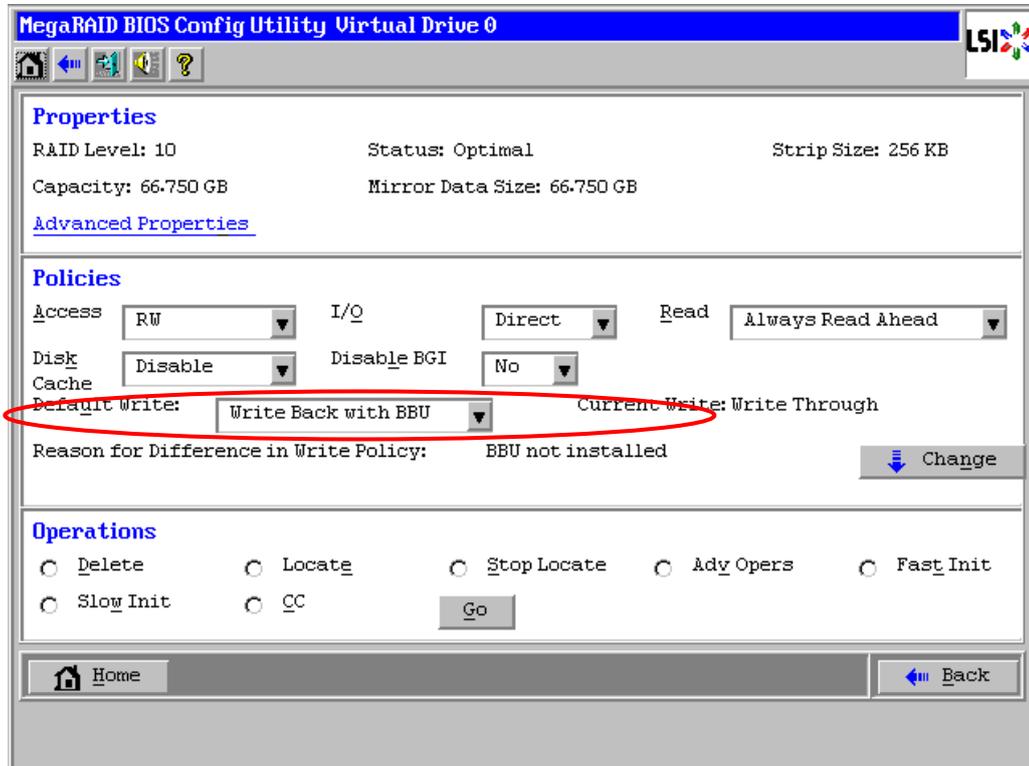


Reason for Difference in Write Policy 表示	ライトスルー設定になった理由
BBU not installed	バッテリーがRAIDコントローラーに接続されていない (バッテリーが認識できない)
BBU is failed	バッテリーが故障した
BBU is discharged	バッテリーが放電された
BBU in re-learn cycle	バッテリーがリフレッシュ動作中である
Reconstruction	リコンストラクション中である

4. 各種機能の操作方法


4-1. 整合性チェック (Check Consistency)

整合性チェック(Check consistency)はバーチャルドライブ(VD)の整合性をチェックするための機能です。WebBIOS では以下の手順で行ってください。


- ① WebBIOS を起動します。
- ② WebBIOS トップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives 画面右上より、整合性チェックを実行する VD を選択します。
- ④ Virtual Drives 画面右下より、"Check Consistency"を選択します。
- ⑤ [Go]をクリックします。

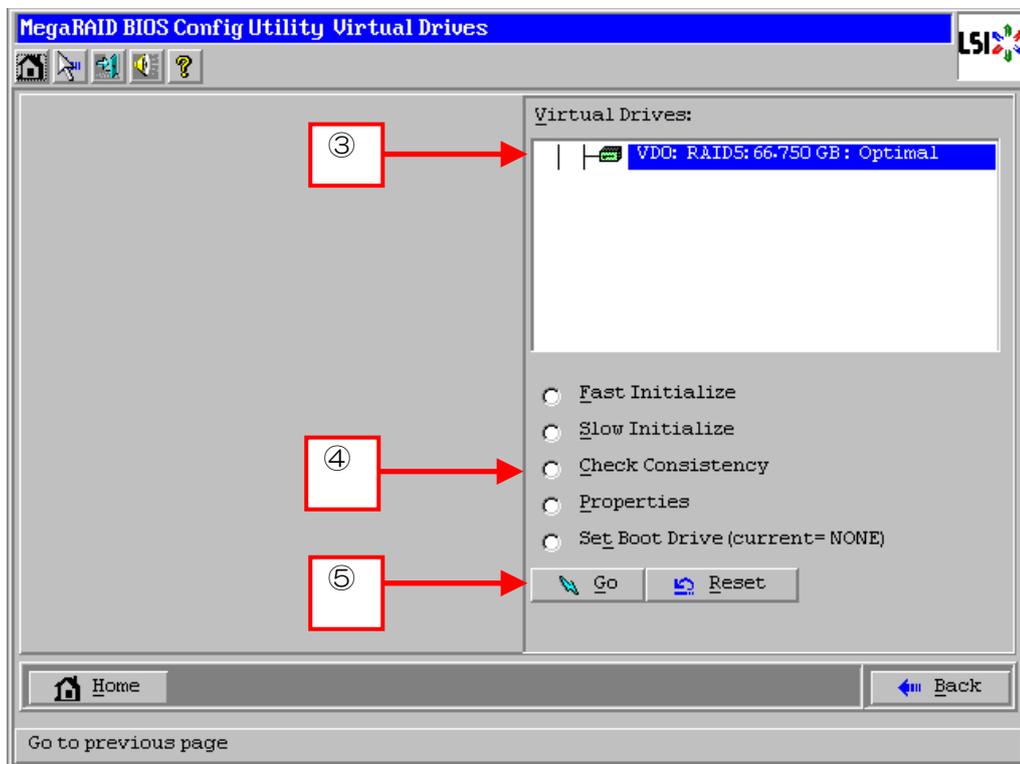

- ⑥ VD 作成後 1 回目の整合性チェックに対しては、以下の警告文が表示される場合があります。整合性チェックを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出される場合がありますが、故障ではありません。

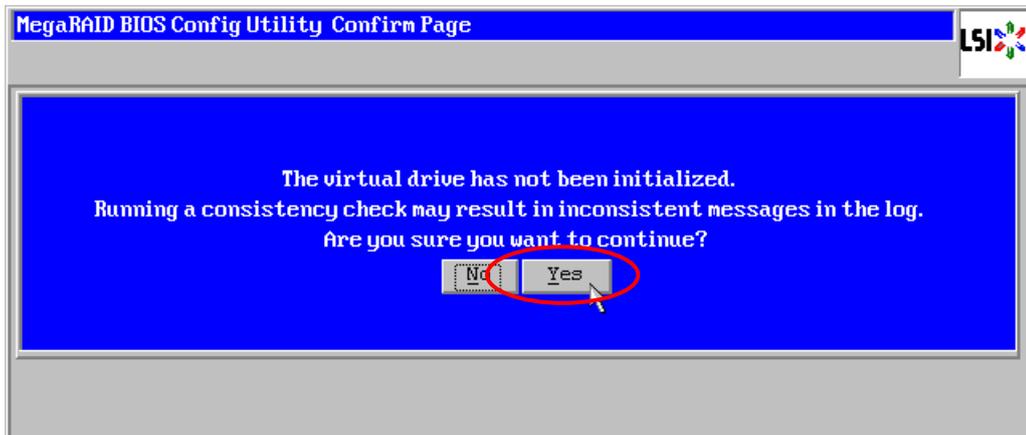

- ⑦ Virtual Drives 画面左に、整合性チェックの進捗が表示されます。
 ⑧ Virtual Drives 画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。

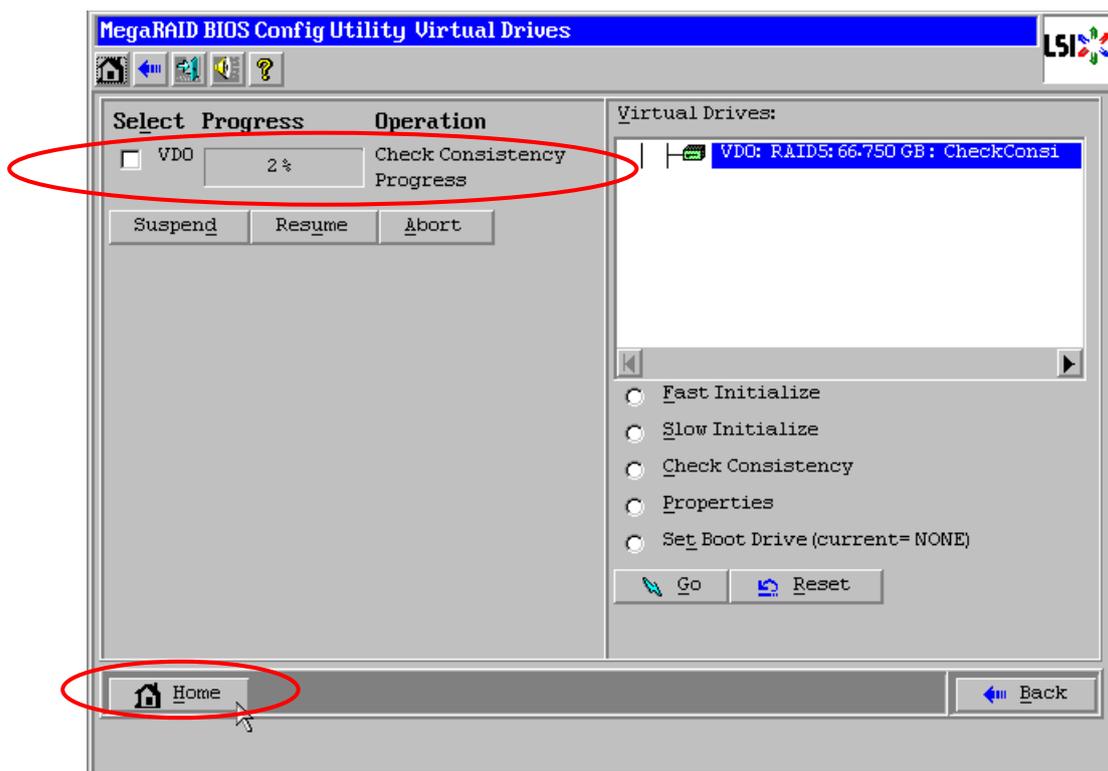

VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録される可能性があります。

4-2. マニュアルリビルド

故障した物理デバイスをホットスワップ（活線挿抜）で交換することで、リビルドを行うことができます。本体装置の電源をオフにしてから物理デバイスを交換した場合、オートリビルド機能は動作しない場合があります。その場合には、以下に説明するマニュアルリビルド機能を用いて VD を復旧してください。




重要

- ホットスワップで物理デバイスを交換してリビルドする場合は、OSまたはWebBIOSを立ち上げた状態でディスクを交換してください。
- リビルドの進捗はUniversal RAID Utilityの画面で確認するか、あるいはWebBIOSのトップ画面でリビルド中のVDをクリックすることで確認できます。

物理デバイス 3 台を用いて RAID5 の VD を作成している環境において、物理デバイスが 1 台故障したケースを例に説明します。今回は活線交換を行わず装置の電源をオフにしてから故障した物理デバイスを交換しているため、オートリビルド機能が動作しない場合があります。その場合は、以下で説明するマニュアルリビルド機能を用いて VD を復旧します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換した物理デバイスのステータスが“Unconfigured Good”となっていることを確認してください。例ではスロット番号 2 の物理デバイスを交換しています。


- ② トップ画面右側より、新しく接続した物理デバイス(ここではスロット番号 2 の物理デバイス)をクリックします。

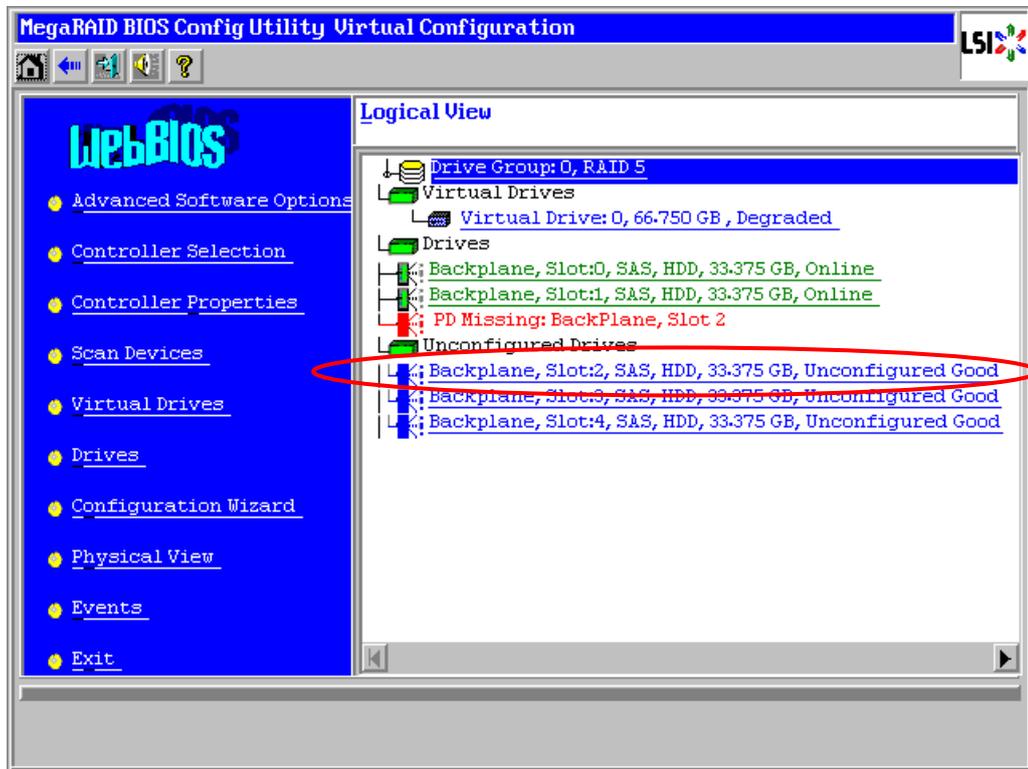


ヒント

PD Missing:BackPlane,Slot2という表示は、「スロット番号2に取り付けられていたVDを構成する物理デバイスが存在していない、あるいは構成から外されている」ことを示しています。


- ③ 物理デバイスのプロパティ画面が表示されます。
- ④ “Drive Groups”の中からリビルドしたい DG を選択して”Make Dedicated HSP”をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックします。

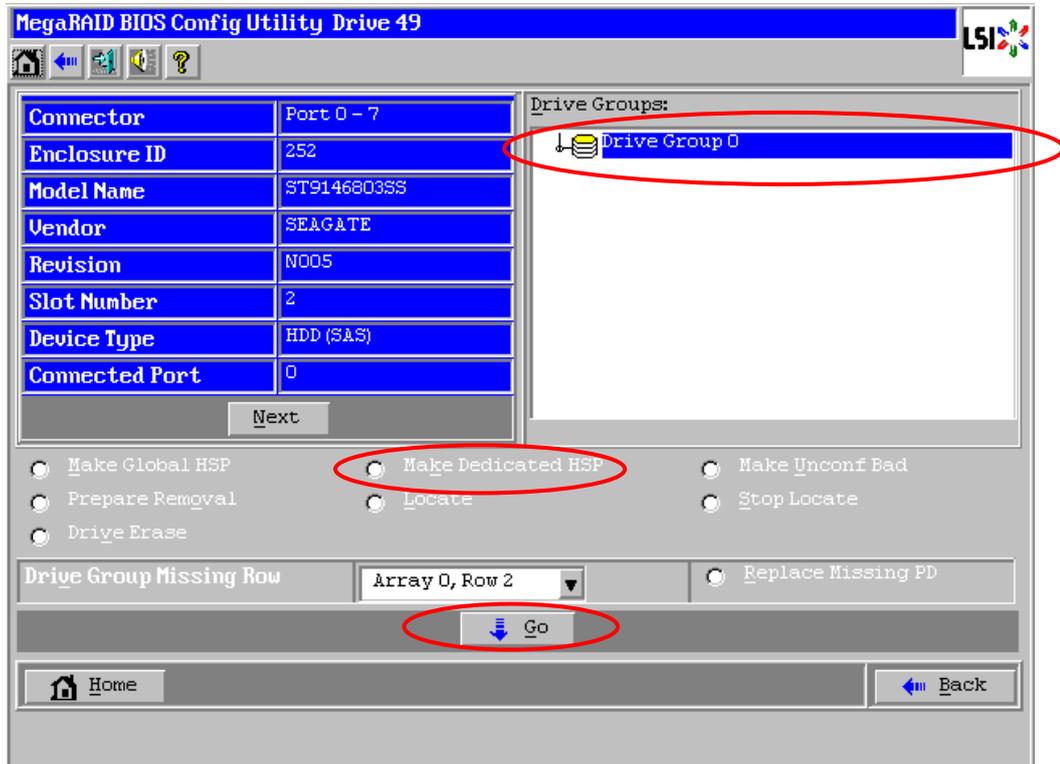


- ⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]を押してトップ画面に戻ってください。

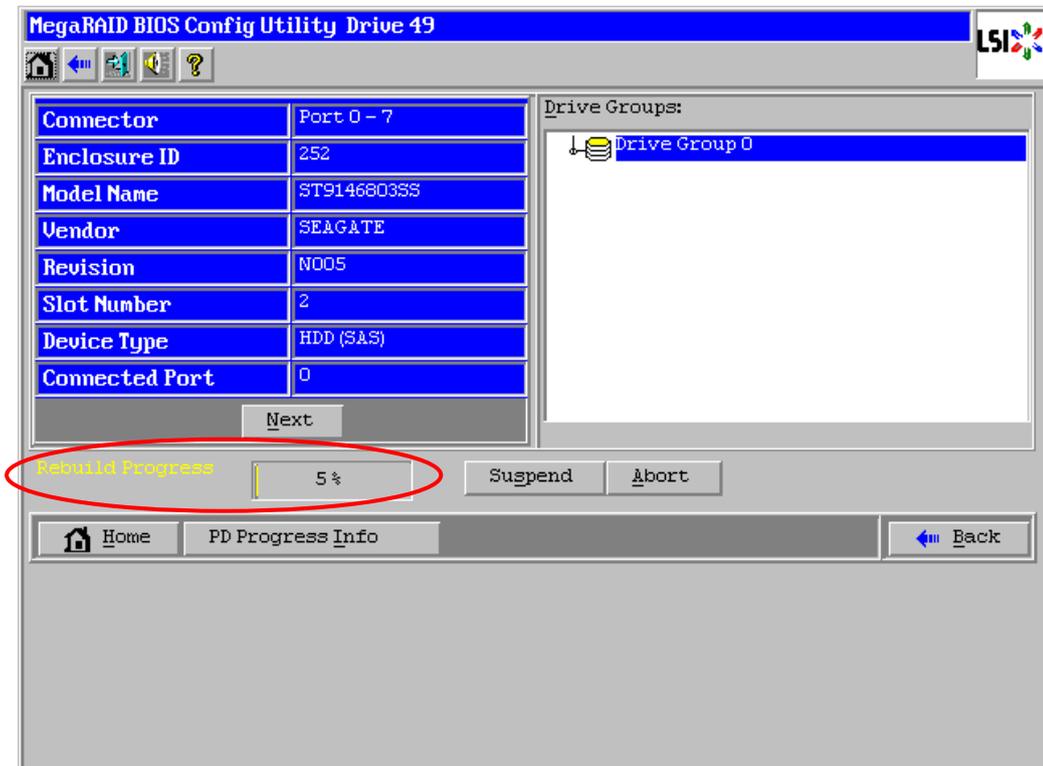

- ⑥ リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中の物理デバイスをクリックするとリビルドの進捗画面が表示されます。

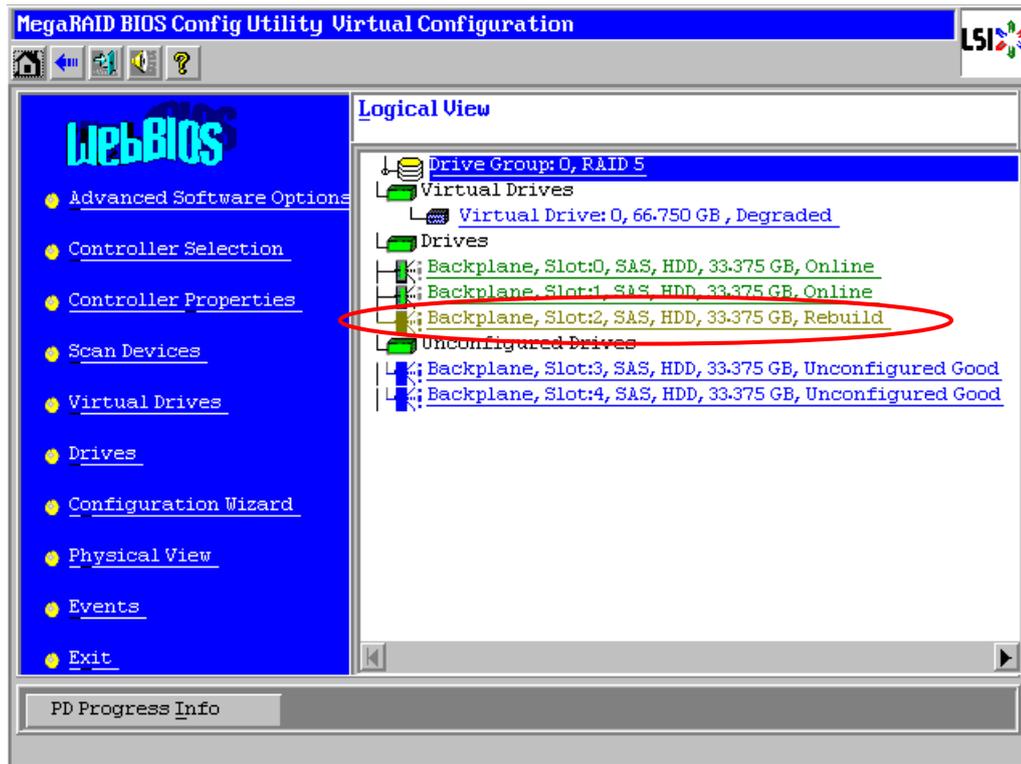

- ⑦ リビルドが完了するとリビルドしていた物理デバイスのステータスは Online になり、VD のステータスは Optimal になります。

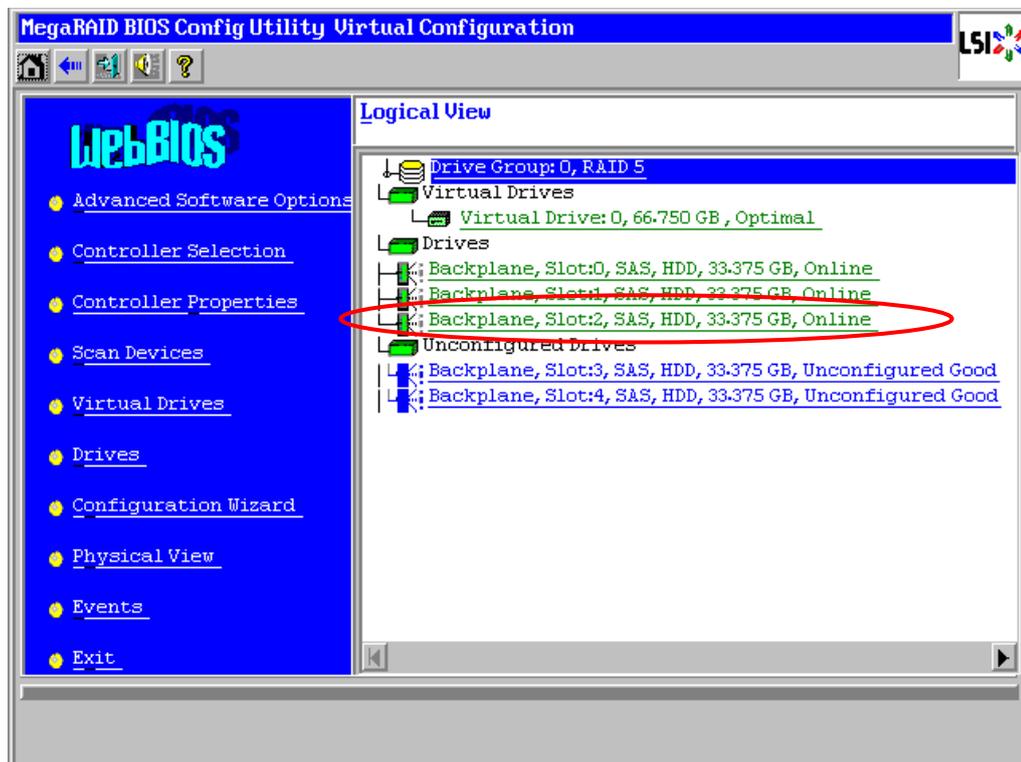


4-3. ホットスペア

ホットスペアとは、冗長性のある RAID レベルで構成された論理ドライブ配下の物理デバイスに障害が発生した場合に、代わりに用意された予備の物理デバイスです。物理デバイスの障害を検出すると、障害を検出した物理デバイスを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使ってリビルドを実行します。

物理デバイス 3 台を用いて、RAID5 の VD を構築している環境において新たに物理デバイスを追加し、その物理デバイスをホットスペアに設定するケースを例に説明します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側において、追加した物理デバイスのステータスが“Unconfigured Good”であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、新しく接続した物理デバイス(この例ではスロット番号 3 の物理デバイス)をクリックします。

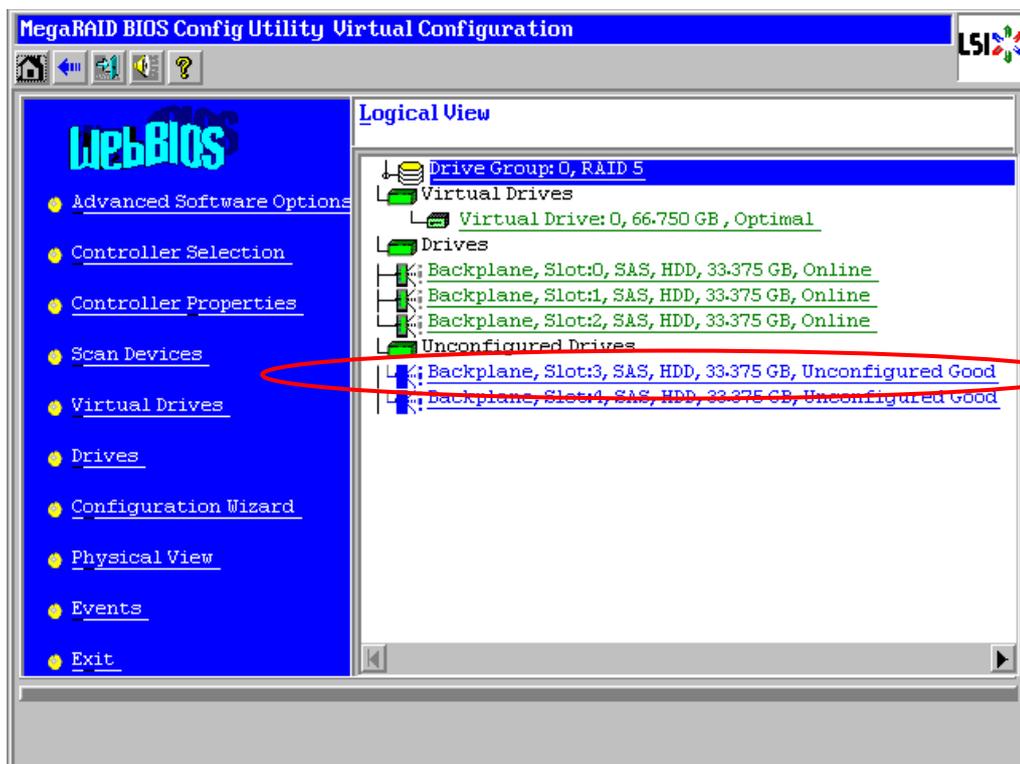


- ③ 物理デバイスのプロパティ画面が表示されます。
- ④ ホットスペアの設定には、以下の2種類があります。いずれかを選択し、作成してください。

Global HSP	全ての DG に対し使用可能なホットスペアです。
Dedicated HSP	特定の DG に対し使用可能なホットスペアです。設定する際には、使用する先の DG を指定する必要があります。


[Global HSP の場合]

”Make Global HSP”をチェックして画面中央下の[Go]をクリックします。

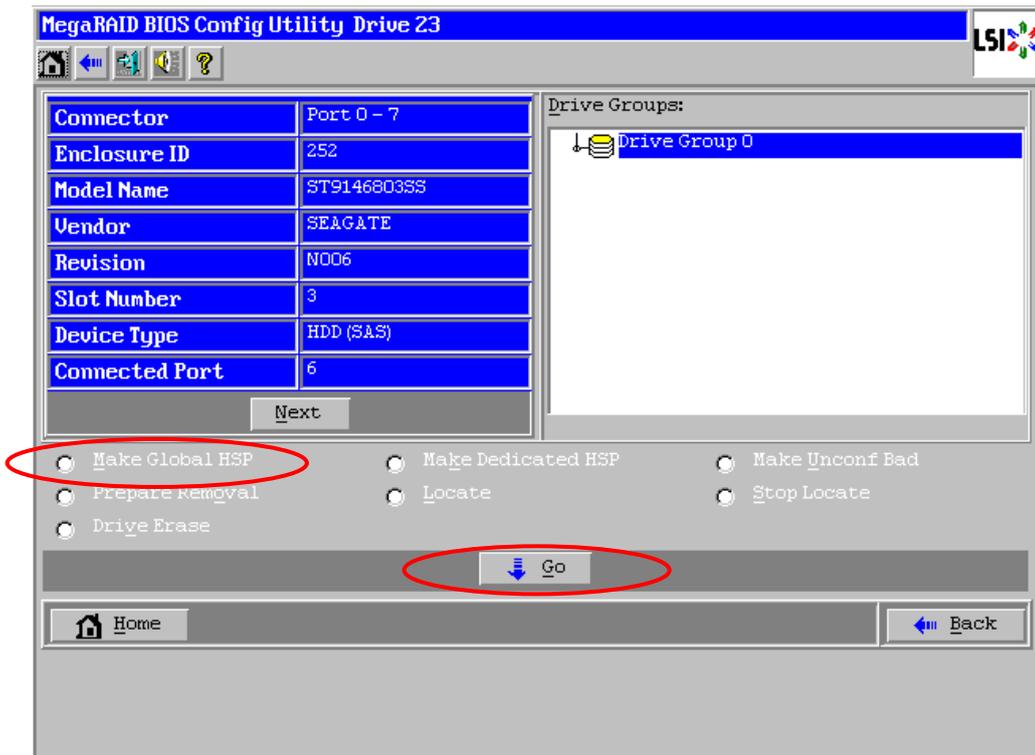


[Dedicated HSP の場合]


ホットスペアを設定したい DG を選択して“Make Dedicated HSP”をチェックし、画面中央下の [Go] をクリックします。

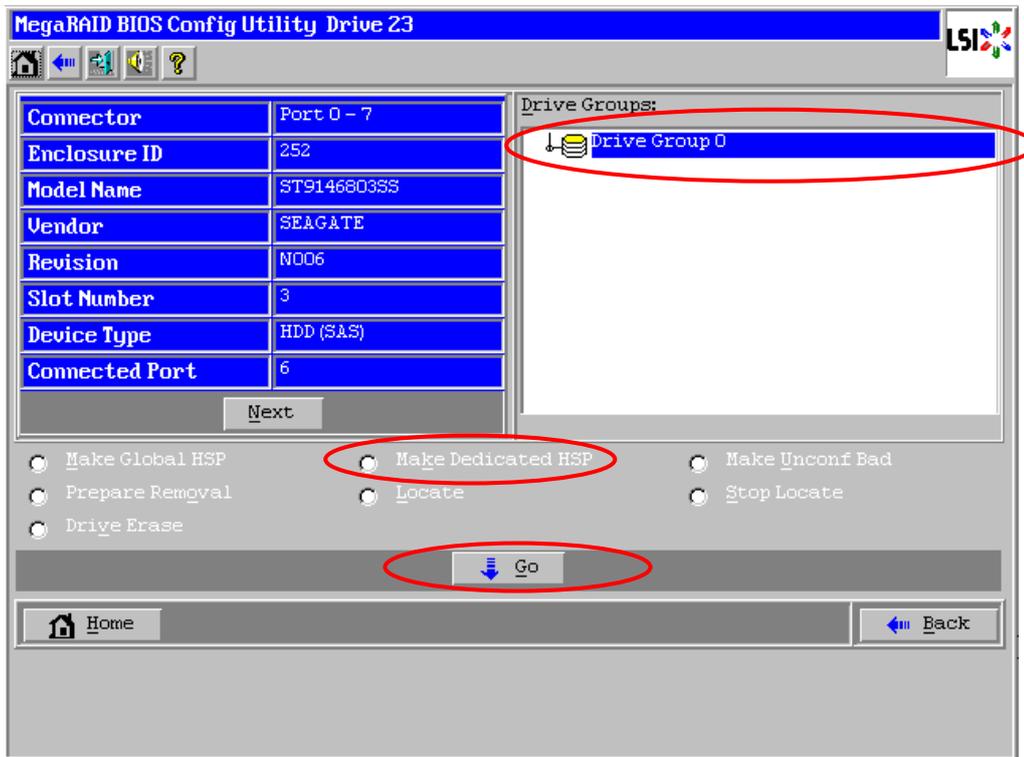


⑤ [Next] をクリックして物理デバイスのプロパティ画面の次頁を表示します。

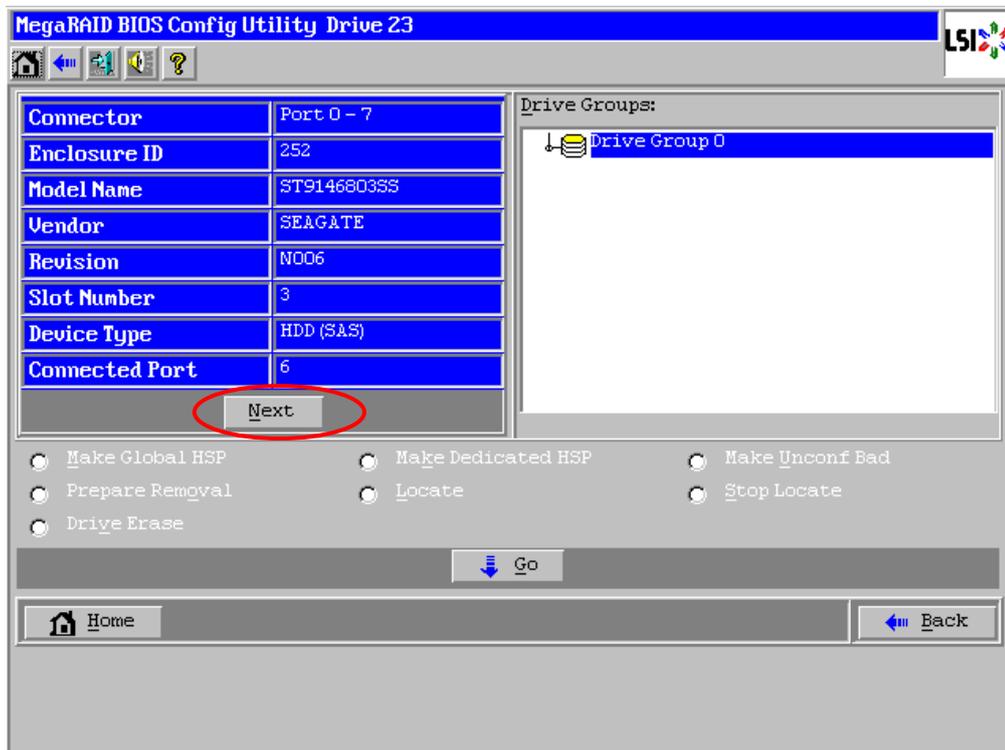

- ⑥ 新しく接続した物理デバイスのステータスが”GL HOTSPARE”、あるいは”DED HOTSPARE”になります。画面左下の[Home]をクリックして WebBIOS のトップ画面に戻ってください。

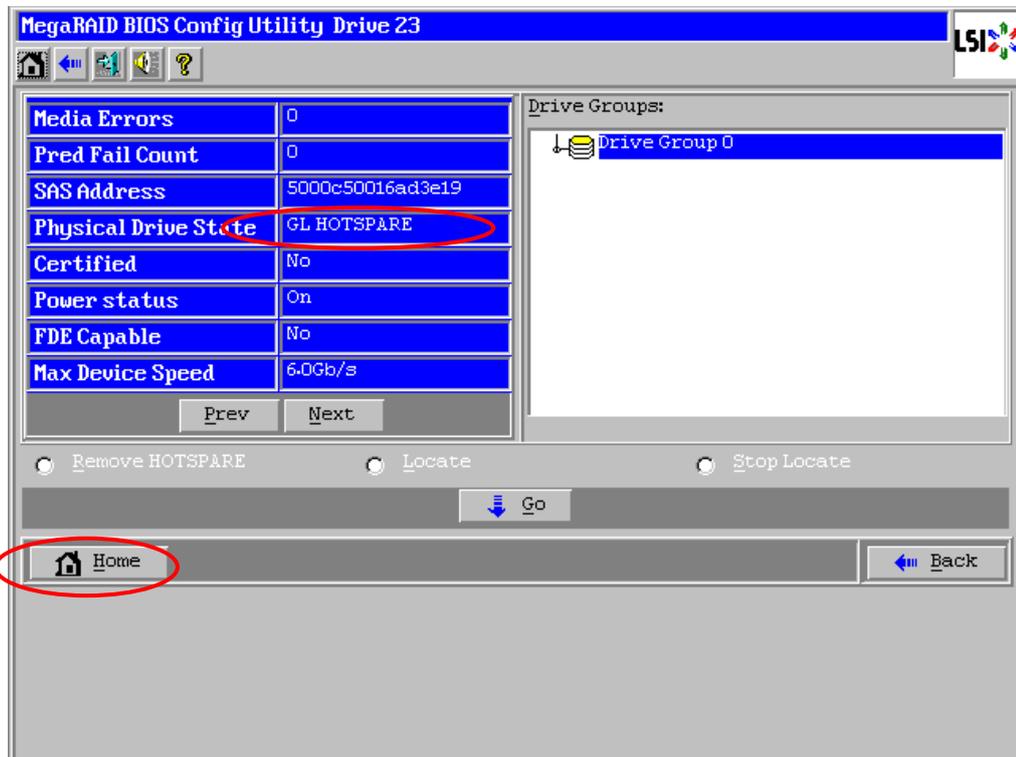

- ⑦ WebBIOS のトップ画面で Hotspare が設定されていることを確認します。

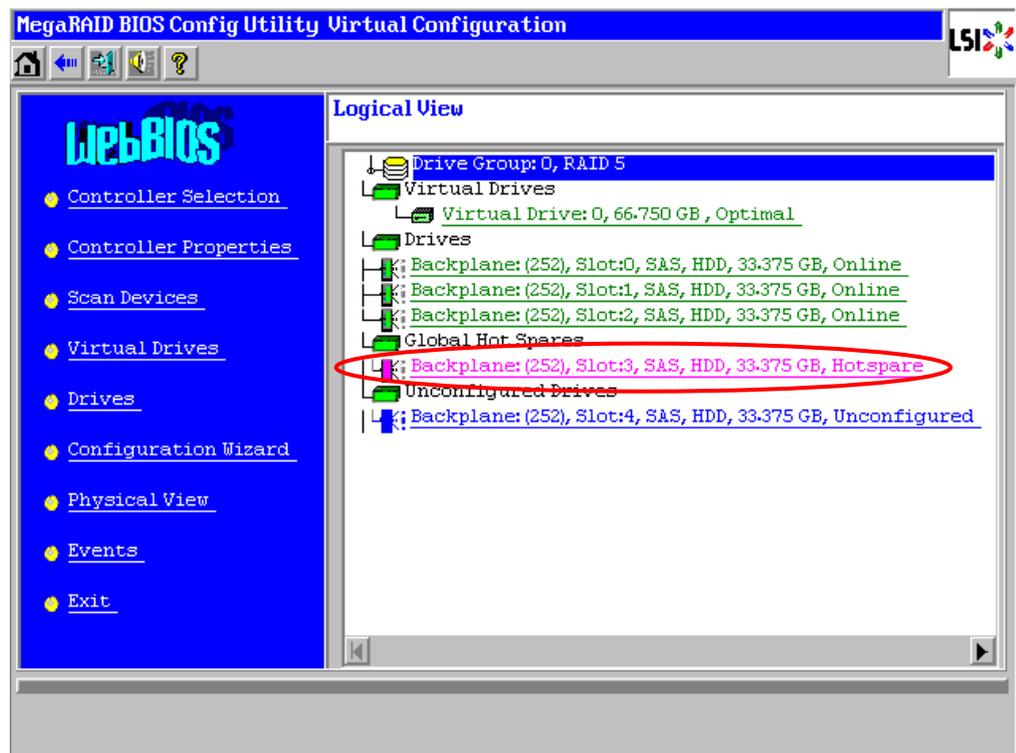


4-4. リコンストラクション


リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のバーチャルドライブ(VD)の RAID レベルや構成を変更する機能です。

物理デバイス 3 台を用いて、RAID5 の VD を構築している環境において新たに物理デバイスを追加し、物理デバイス 4 台 RAID5 の VD へ変更するケースを例に説明します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側において、追加した物理デバイスのステータスが“Unconfigured Good”であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたい VD (この例では、Virtual Drive: 0)をクリックします。

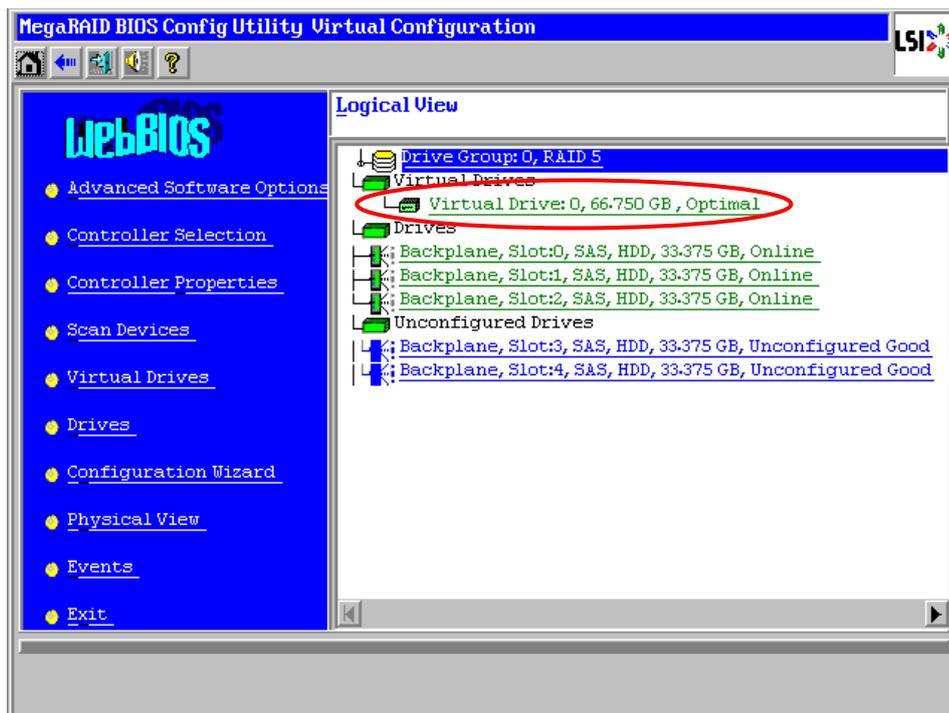


- ③ VD の設定画面から”Adv Opers”をチェックし、[Go]をクリックします。

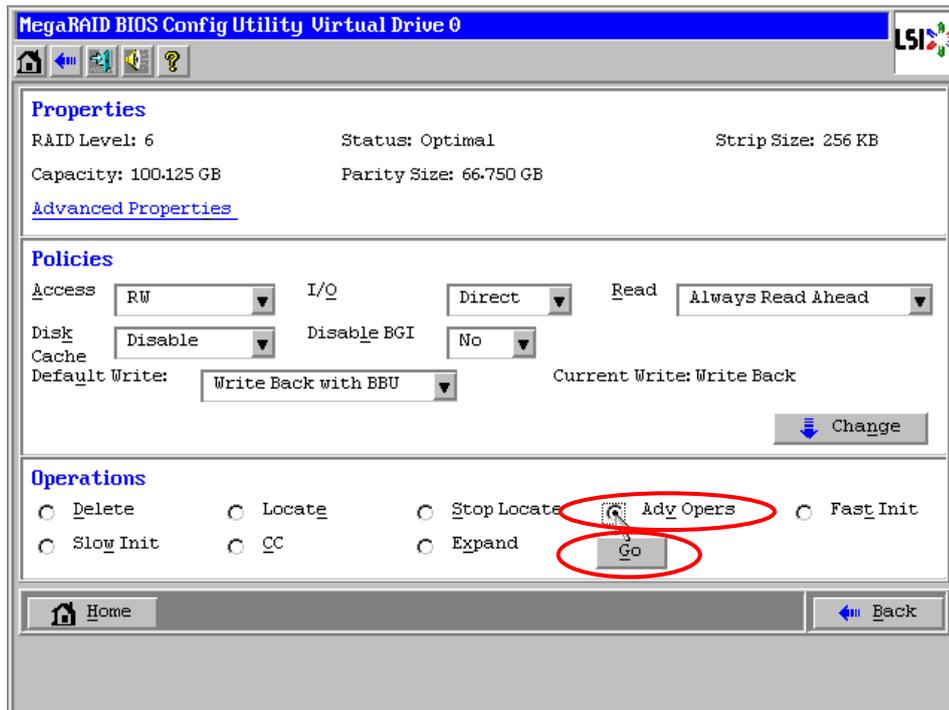

本RAIDコントローラーではExpand機能、Virtual Drive Erase機能はサポートしていません。

- ④ 画面左側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されます。

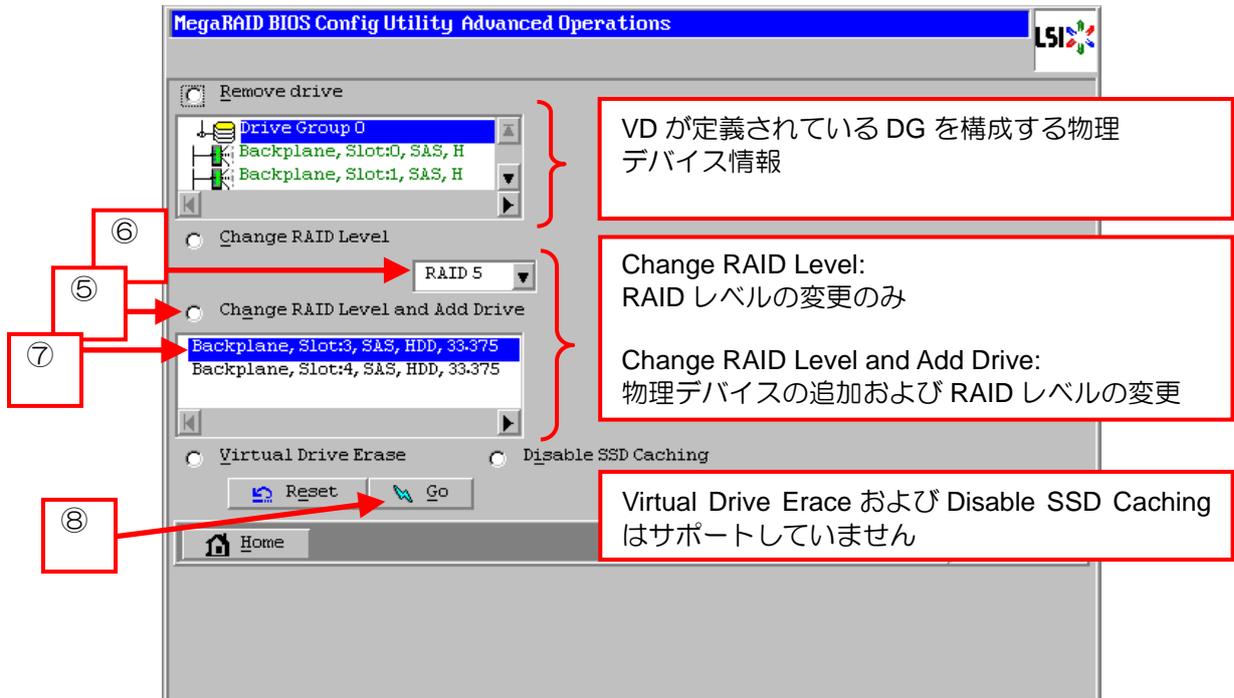

- ⑤ “Change RAID Level and Add Drive”を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後の RAID レベルを選択します。
- ⑦ 追加する物理デバイスを選択します。
- ⑧ ⑤～⑦の操作完了後、画面下の[Go]をクリックします。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOS トップ画面に戻ってください。




- リコンストラクション実行後に、VDの容量が正常に表示されない場合があります。その場合はトップ画面からScan Devicesを実施してください。
- リコンストラクション実行中は、設定が一時的に下記に変更されます。リコンストラクション完了後、自動的に元の設定に戻ります。
 - Read Policy : Normal
 - Write Policy : Write Through
 - Access Policy : Cached I/O
- リコンストラクション実行中に、本体装置のシャットダウンや再起動をしないでください。
- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性チェックを実施してください。
- 1つのドライブグループに複数のVDを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- 縮退状態(Degraded)や、部分的な縮退状態(Partially Degraded)のVDにも実行することはできますが、リビルドを実行し、VDを復旧した後で実行することを推奨します。構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

4-5. Locate

Locate は物理デバイスの LED を点灯、または点滅させ、スロット位置を確認する機能です。VD またはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、物理デバイスの予防交換などを行う場合は事前に物理デバイスのスロット位置を確認することを推奨します。

Locate の実行手順


- ① WebBIOS のトップ画面右側で確認する物理デバイスをクリックします。
- ② 物理デバイスのプロパティが表示されます。"Locate"を選択します。
- ③ [Go]をクリックします。物理デバイスの LED が点灯、または点滅します。
- ④ "Stop Locate"を選択します。
- ⑤ [Go]をクリックします。物理デバイスの LED が消灯します。

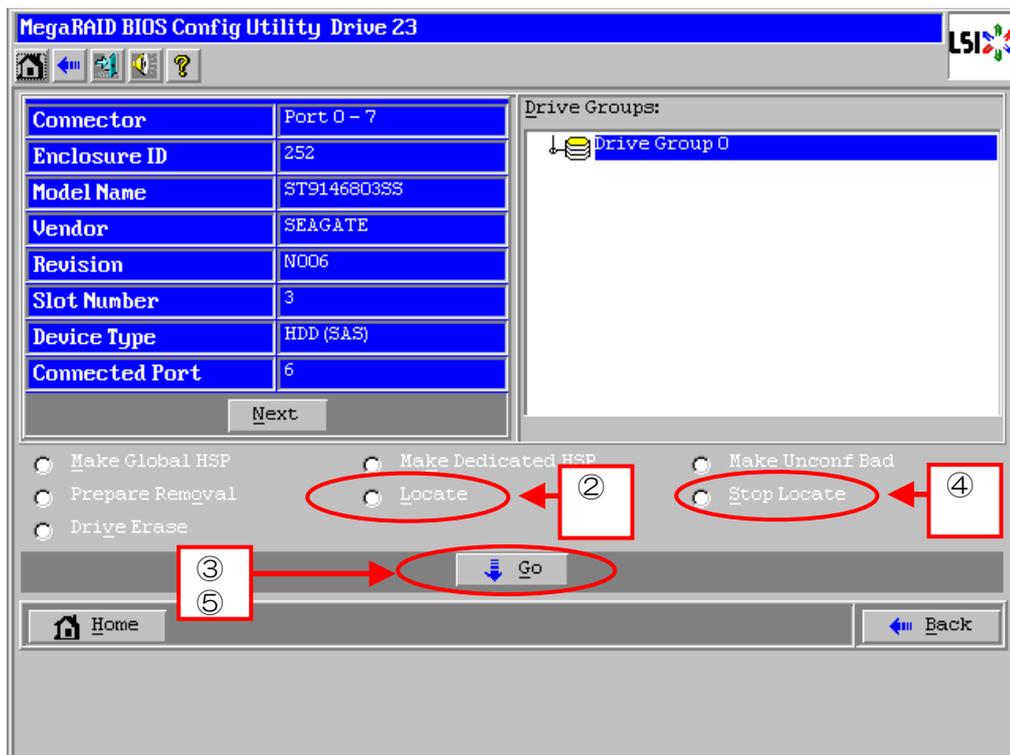

4-6. Slow Initialize

Slow Initialize は VD のデータ領域の全セクターに0ライトし、初期化する機能です。WebBIOS で実施する場合は以下の手順で行ってください。

- ① WebBIOS を起動します。
- ② WebBIOS トップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives 画面右上より、Slow Initialize を実行する VD を選択します。
- ④ Virtual Drives 画面右下より、"Slow Initialize"を選択します。
- ⑤ [Go]をクリックします。

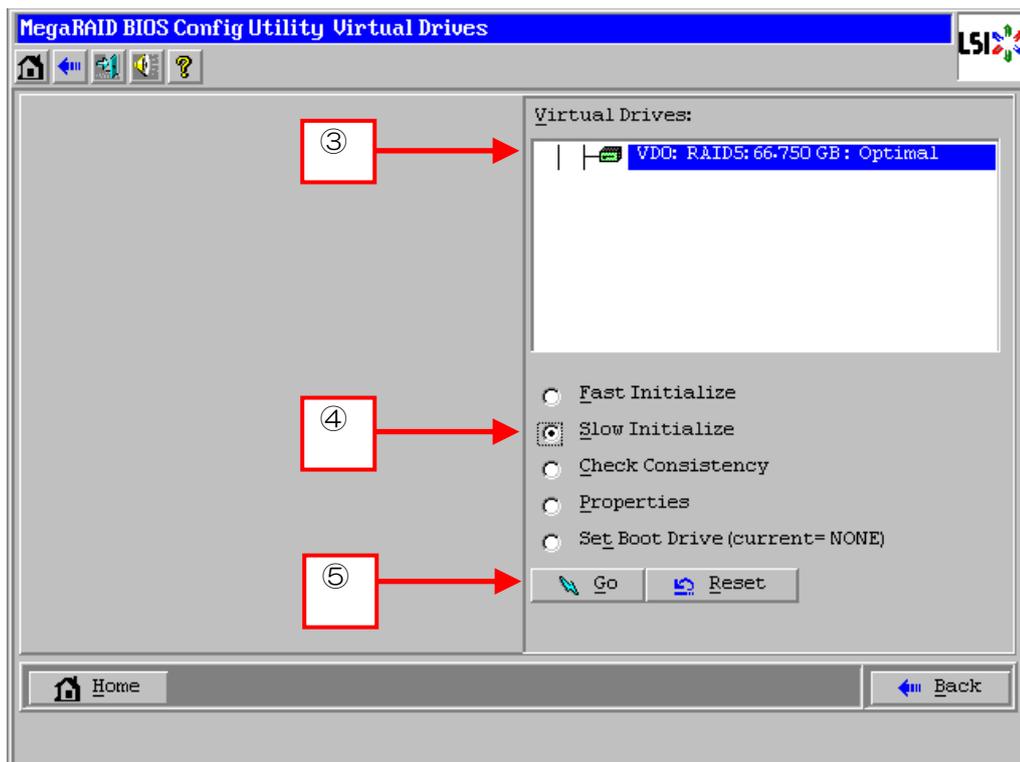


- WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときにFast Initializeを実行した場合は、パーティション情報が書かれている先頭セクターのみをクリアします。
- Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。
- Slow Initializeを実行するとデータが全て失われますので、対象VDの選択は十分に注意してください。

4-7. HDD 電源制御機能


HDD 電源制御機能(Manage Powersave)は、HDD の電源を制御する機能です。HDD に一定時間アクセスがなかった場合にスピンドウンさせ、消費電力を低減します。本機能は WebBIOS では以下の Unconfigured drives/Hot spare drives/Configured drives の3通りの機能がありますが、本 RAID コントローラーではホットスペアのみをサポートしています。

設定方法


- ① WebBIOS トップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本 RAID コントローラーの設定情報が表示されます。設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本 RAID コントローラーの設定情報の続きが表示されます。

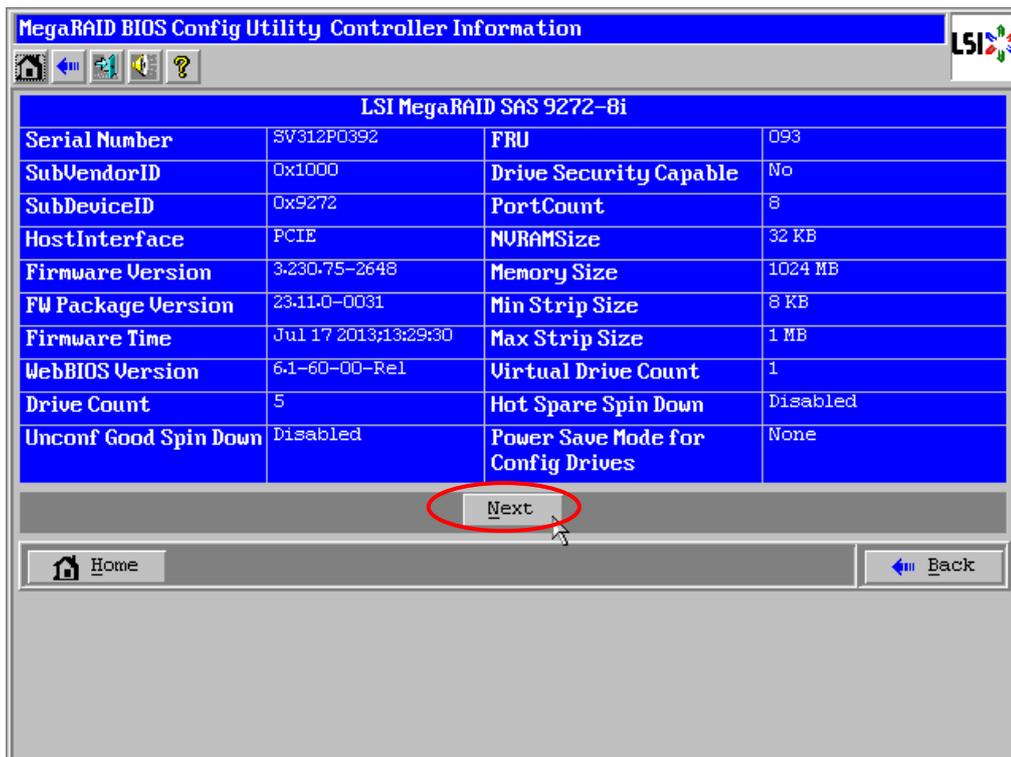


- ② 設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本 RAID コントローラーの詳細設定が表示されます。

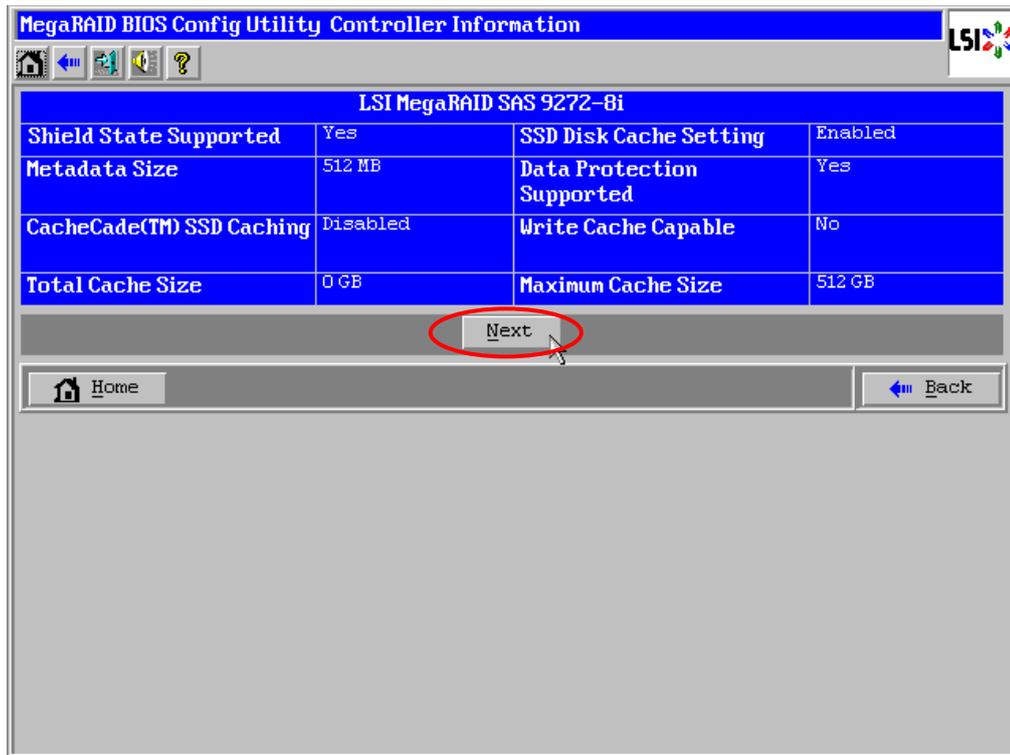


- ③ 設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、詳細設定が表示されます。

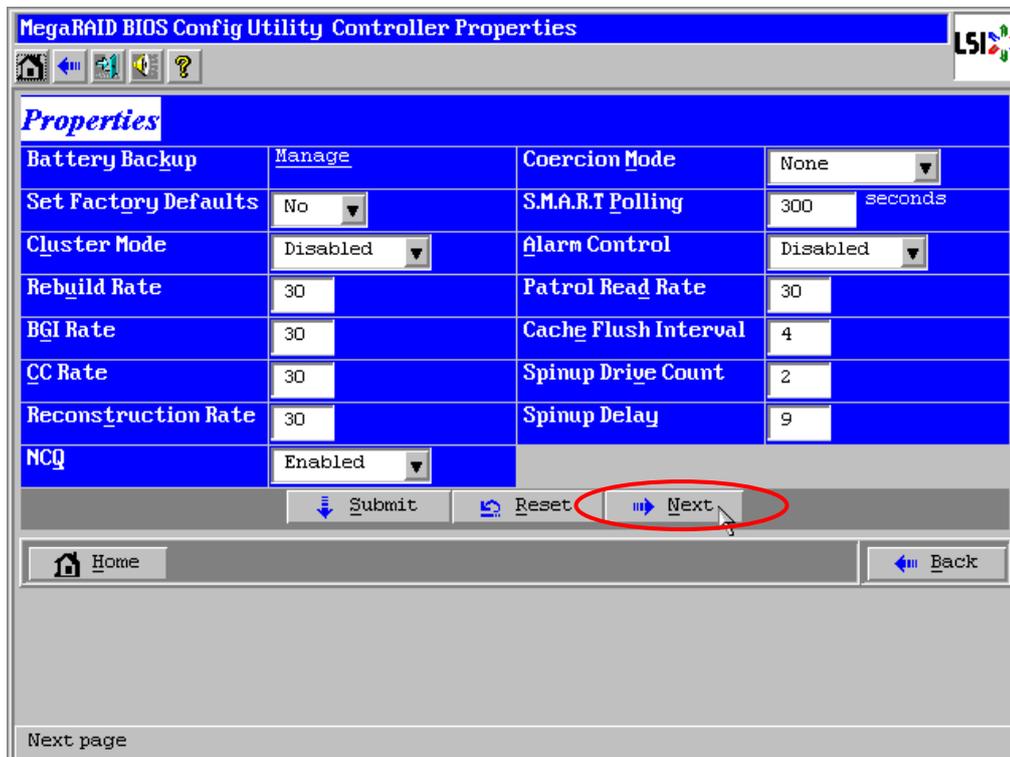


- ④ “Manage Powersave”の欄の[Setting]をクリックすると、HDD 電源制御機能の設定画面が表示されます。

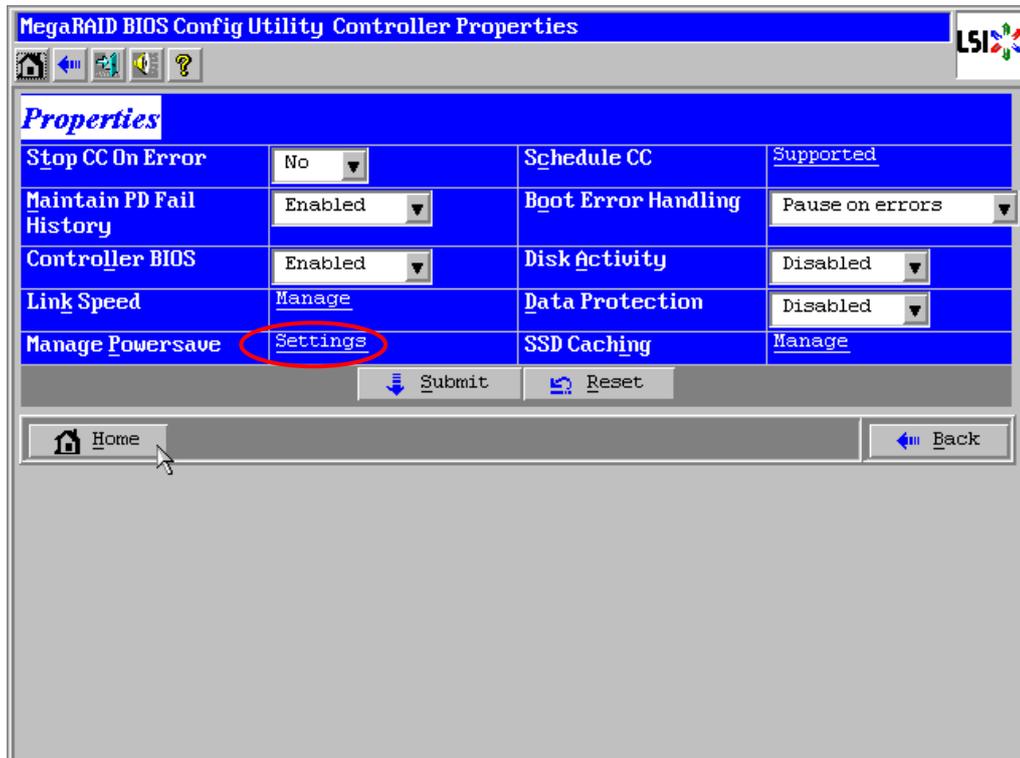


- ⑤ “Hot spare drives”をチェックして[Next]をクリックします。

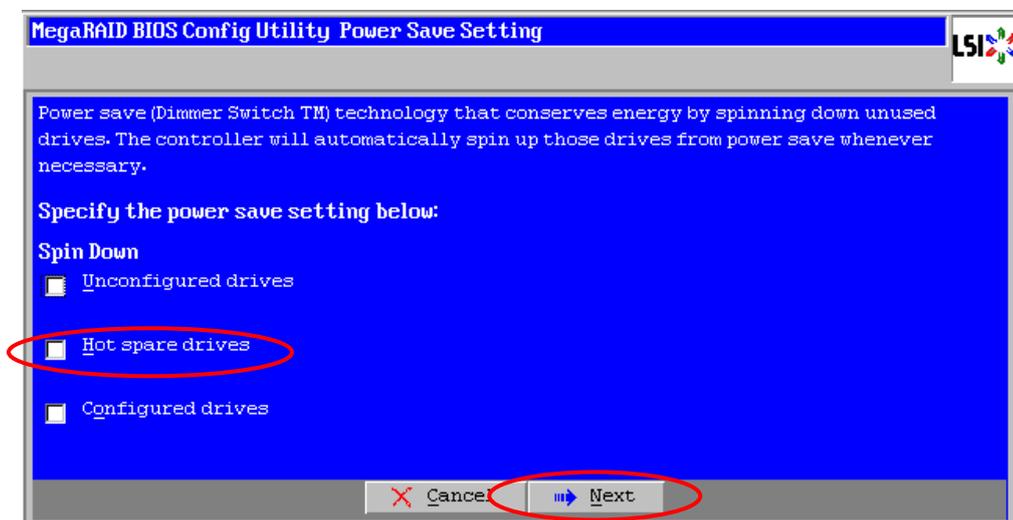

- ⑥ “Drive standby time”のプルダウンメニューから HDD 電源制御を行うまでの時間を選択して[Finish]をクリックします。

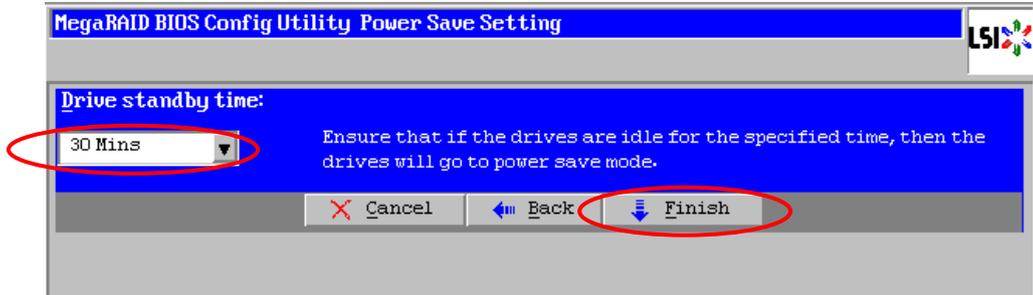

- ⑦ [Yes]をクリックします。設定が完了し WebBIOS トップ画面にります。

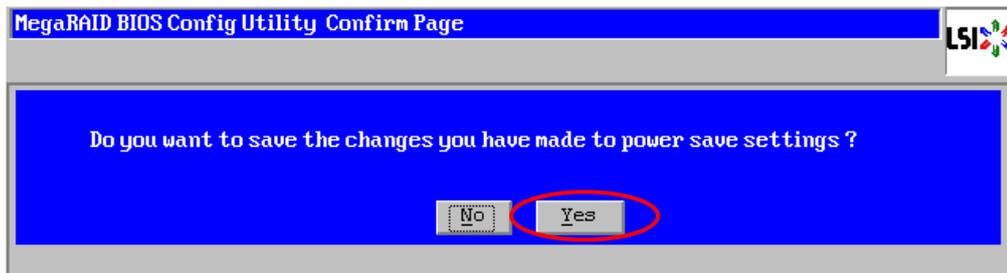

4-8. WebBIOS と Universal RAID Utility

OS 起動後、RAID システムのコンフィグレーション、および、管理、監視を行うユーティリティとして Universal RAID Utility があります。WebBIOS と Universal RAID Utility を併用する上で留意すべき点について説明します。

用語の差分

WebBIOS と Universal RAID Utility は、使用する用語が異なります。以下の表をもとに読み替えてください。

WebBIOS の用語	Universal RAID Utility の用語	
	RAID ビューア	raidcmd コマンド
Adapter	RAID コントローラ	RAID Controller
Virtual Drive	論理ドライブ	Logical Drive
Drive Group	ディスクアレイ	Disk Array
Drive	物理デバイス	Physical Device



ヒント

raidcmd は Universal RAID Utility が提供するコマンドです。詳細については「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」を参照してください。

バックグラウンドタスクの優先度(Rate)の設定値の差分

WebBIOS では、バックグラウンドタスク(リビルド、パトロールリード、整合性チェック)の優先度を数値で設定、表示しますが、Universal RAID Utility は、高、中、低の3つのレベルで設定、表示します。以下の対応表を参照してください。優先度とは RAID コントローラーが処理中のプロセスに対してバックグラウンドタスクの処理が占める割合を示したものです。

WebBIOS の設定値と Universal RAID Utility で表示される値の対応

項目	WebBIOS の設定値(%)	Universal RAID Utility で表示される値
リビルド優先度	80~100	高(High)
	31~79	中(Middle)
	0~30	低(Low)
パトロールリード優先度	80~100	高(High)
	31~79	中(Middle)
	0~30	低(Low)
整合性チェック優先度	80~100	高(High)
	31~79	中(Middle)
	0~30	低(Low)

Universal RAID Utility の設定値と WebBIOS で表示される値の対応表

項目	Universal RAID Utility の設定値	WebBIOS で表示される値 (%)
リビルド優先度	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
パトロールリード優先度	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
整合性チェック優先度	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10



ヒント

- WebBIOSでは、バックグラウンドイニシャライズの優先度が設定できませんが、Universal RAID Utilityでは設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化処理(Slow Initialize)の優先度が設定できませんが、本RAIDコントローラーでは未サポートのため設定できません。

第 5 章 運用・保守

1. 保守サービス

保守サービスは、弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によって実施されます。お客様が保守サービスをお受けになるときのご相談は、弊社営業担当または代理店で承っておりますのでご利用ください。

2. 予防保守

2-1. データのバックアップ

万が一の場合に備え、定期的に物理デバイス内のデータをバックアップすることを推奨します。データのバックアップについては、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

3. 保守機能

本 RAID コントローラーで以下の保守機能をサポートしています。

- Configuration on Disk(COD)
- リビルド

3-1. Configuration on Disk(COD)

Configuration on Disk (COD)は、コンフィグレーション情報を物理デバイス内部に記録する機能です。この機能により、RAID コントローラーが万一故障したときに RAID コントローラーを交換しても、コンフィグレーション情報が失われることはありません。RAID コントローラー交換後、コンフィグレーション情報を物理デバイス から読み込み、正常に動作させることができます。



チェック

本RAIDコントローラーはコンフィグレーション情報をRAIDコントローラー内に記録しません。コンフィグレーション情報は、すべて物理デバイス内に記録されます。

3-2. リビルド

リビルドとは、物理デバイスに故障が発生した場合、故障した物理デバイスのデータを復旧させる機能です。詳しくは本書の「3 章 (1.リビルド)」を参照してください。

4. 本 RAID コントローラーの交換

本 RAID コントローラーを交換する際は以下の手順を参照してください。



チェック

本RAIDコントローラー交換時の本体装置の取り扱いについては、本体装置付属のユーザースガイドを参照してください。



高温注意

本体装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型の物理デバイスなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。

本体装置の電源を OFF にして電源コードを AC コンセントから抜いてください。電源が ON になっている場合は、OS のシャットダウン処理を行った後に電源を OFF にしてください。

1. 本体装置のサイドカバーや部品等を取り外します。
2. 本 RAID コントローラーに接続されているケーブル(SAS ケーブル等)を取り外します。



重要

SAS ケーブルを取り外す前に、本RAIDコントローラーのSAS コネクタと SAS ケーブルのポート番号を確認し、接続構成を必ず控えてください。

3. 本 RAID コントローラーを固定しているネジを外し、本体装置から取り外します。



重要

- 取り外したバッテリーバックアップユニットは、バッテリーバックアップユニットのユーザースガイド及び本体装置のユーザースガイドを参照し、交換後のボードに接続してください。
- 取り外したPCI スロット (PCI Express) の位置を必ず控えてください。

4. 交換用のボードを同じ PCI スロット (PCI Express) に実装します。
5. 手順 3 にて取り外したケーブルをすべて接続します。あらかじめ控えた接続構成に従い、ケーブルの接続作業を行います。
6. 手順 2 で取り外した本体装置のサイドカバーや部品等を取り付けます。
7. 電源コードをコンセントに接続し、本体装置の電源を ON にします。本体装置が正常に起動する事を確認します。

5. 障害時の対処

5-1. エラーメッセージ

POST 中に RAID コントローラーが何らかの異常を検出した場合、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。以下のエラーメッセージ一覧でメッセージの意味、対処方法を確認してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Memory/battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAIDコントローラー上のメモリまたはバッテリーのエラーによって、キャッシュ内のデータがロストした。	保守サービス会社に連絡してください。
Firmware version inconsistency was detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	ファームウェアバージョンの不整合により、キャッシュ内のデータをロストした。	保守サービス会社に連絡してください。
Foreign configuration(s) found on adapter Press any key to continue, or 'C' load the configuration utility, or 'F' to import foreign configuration(s) and continue.	RAID コントローラー上にないコンフィグレーションを検出した。	Cキーを押してユーティリティを起動し、手動でインポートするか、Fキーを押して自動インポートするか、クリアしてください。
Foreign configuration import did not import any drives. Press any key to continue.	コンフィグレーションのインポートができなかった。	保守サービス会社に連絡してください。
Previous configuration cleared or missing Importing configuration created on MM/DD hh:mm Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	コンフィグレーションがクリアされたか見つからないため、MM/DD hh:mmのコンフィグレーションをインポートした。	保守サービス会社に連絡してください。
An enclosure was found that contains both SAS and SATA drives, but this controller does not allow mixed drive types in a single enclosure. Please correct the problem then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	同一エンクロージャにSASドライブとSATAドライブが混在されている。	RAIDコントローラーの故障の可能性がります。保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。
SAS drives were detected, but this controller does not support SAS drives. Please remove the SAS drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SASドライブをサポートしていない。	RAIDコントローラーの故障の可能性がります。保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。
SATA drives were detected, but this controller does not support SATA drives. Please remove the SATA drives then restart your system. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	SATAドライブをサポートしていない。	RAIDコントローラーの故障の可能性がります。保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
<p>The battery hardware is missing or malfunctioning, or the battery is unplugged, or the battery could be fully discharged. If you continue to boot the system, the battery-backed cache will not function. If battery is connected and has been allowed to charge for 30 minutes and this message continues to appear, then contact technical support for assistance. Press 'D' to disable this warning (if your controller does not have a battery).</p>	<p>バッテリーが未接続、またはバッテリーが認識できない。</p>	<p>【バッテリー未使用時】 D キーを押して本メッセージを非表示にしてください。</p> <p>【バッテリー使用時】 バッテリーの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。</p>
<p>The battery is currently discharged or disconnected. Verify the connection and allow 30 minutes for charging. If the battery is properly connected and it has not returned to operational state after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance.</p>	<p>バッテリーが充電不十分、未接続、あるいは故障を検出した。</p>	<p>【バッテリー未使用時】 本メッセージを無視してください。</p> <p>【バッテリー使用時】 WebBIOSあるいはUniversal RAID Utility を起動し、バッテリーを認識しているかどうか確認してください。</p>
<p>The battery is currently discharged or disconnected. VD's configured in write-back mode will run in write-through mode to protect your data and will return to write-back policy when the battery is operational.If VD's have not returned to write-back mode after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance. The following VD's are affected: XX Press any key to continue.</p>		<p>●バッテリーを認識しない場合 →バッテリーの接続状態を確認してください。 →接続状態に問題が無い場合は、バッテリーが完全に放電してしまっている場合があります。通電状態で約 30 分経過してから再起動し、バッテリーを認識できるか確認してください。認識できた場合、約 24 時間以上システムを再起動せずに通電し、バッテリーを充電してください。</p>
<p>Your VD's that are configured for write-back are temporarily running in write-through mode. This is caused by the battery being charged, missing, or bad. Please allow the battery to charge for 24 hours before evaluating the battery for replacement. The following VD's are affected :XX Press any key to continue.</p>		<p>●バッテリーを認識している場合 →約 12 時間以上システムを再起動せずに通電しバッテリーを充電してください。</p> <p>上記でも改善されない場合は、保守サービス会社に連絡してください。</p>
<p>Invalid SAS Address present in MFC data. Please program valid SAS Address, and restart your system.</p>	<p>不正なSASアドレスを検出した。</p>	<p>保守サービス会社に連絡してください。</p>
<p>Invalid SAS Address present in SBR. Please contact your system support. Press any key to continue with Default SAS Address.</p>		
<p>Incompatible secondary iButton present! Please insert the correct iButton and restart the system. Press any key to continue but OEM specific features will not be upgraded!</p>	<p>RAIDコントローラー上にあるEEPROMが認識できない。</p>	<p>保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。</p>

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
<p>Some configured disks have been removed from your system, or are no longer accessible. Please check your cables and also ensure all disks are present.</p> <p>Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.</p>	<p>接続されていたいくつかの物理デバイス、あるいは全ての物理デバイスが認識できない。</p>	<p>ケーブル、物理デバイスの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。</p>
<p>The following VD's have missing disks: xx If you proceed (or load the configuration utility), these VD's will be marked OFFLINE and will be inaccessible. Please check your cables and ensure all disks are present.</p> <p>Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.</p>		
<p>The following VD's are missing: xx If you proceed (or load the configuration utility), these VD's will be removed from your configuration. If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. If you believe these VD's should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present.</p> <p>Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.</p>		
<p>All of the disks from your previous configuration are gone. If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present.</p> <p>Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.</p>		
<p>The following VD's are missing complete spans: XX If you proceed (or load the configuration utility), these VD's will be removed from your configuration and the remaining drives marked as foreign. If you wish to use them at a later time, restore the missing span(s) and use foreign import to recover the VD's. If you believe these VD's should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present.</p> <p>Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.</p>		
<p>Invalid memory configuration detected. Please contact your system support. System has halted.</p>	<p>RAID コントローラー上のメモリの構成が不正です。</p>	<p>保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。</p>
<p>RAID Adapter FW Failed Validation!!! Adapter needs to be reflashed. Press any key to continue.</p>	<p>RAID コントローラー上のファームウェアが異常です。</p>	<p>保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。</p>

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
<p>Cache data was lost due to an unexpected power-off or reboot during a write operation, but the adapter has recovered. This could be due to memory problems, bad battery, or you may not have a battery installed. Press any key to continue or 'C' to load the configuration utility.</p>	<p>書き込み中の予期せぬ電源OFFかリブートにより、キャッシュ内のデータがロストした。</p>	<p>【バッテリー未使用時】 WebBIOS あるいは Universal RAID Utility からキャッシュモードを確認し、常時ライトバックとなっている場合は通常ライトバック、またはライトスルーに設定してください。</p> <p>【バッテリー使用時】 バッテリーの接続状態を確認してください。</p> <p>それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーおよびバッテリーを交換してください。</p>
<p>Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. Please contact technical support to resolve this issue. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM press 'X' to continue.</p>	<p>RAID コントローラー上のメモリでマルチビット ECC エラーを検出した。</p>	<p>保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。</p>
<p>Single-bit ECC errors were detected during the previous boot of the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. Please contact technical support to resolve this issue. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM press 'X' to continue.</p>	<p>RAIDコントローラー上のメモリでシングルビットECCエラーを検出した。</p>	<p>保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。</p>
<p>Single-bit overflow ECC errors were detected during the previous Boot of the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. Please contact technical support to resolve this issue. If you continue, data corruption can occur. Press 'X' to continue or else power off the system and replace the DIMM module and reboot. If you have replaced the DIMM press 'X' to continue.</p>	<p>RAIDコントローラー上のメモリでシングルビットECCエラーを多数検出した。</p>	<p>保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。</p>
<p>Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot.</p>	<p>コンフィグレーションユーティリティ(WebBIOS)を起動すると、RAIDコントローラー上の構成が変更される。</p>	<p>物理デバイスの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡し、RAIDコントローラーを交換してください。</p>
<p>Attached Enclosure doesn't support in controller's Direct mapping mode Please contact your system support. System has halted due to unsupported configuration.</p>	<p>DirectMappingモードでは接続されたエンクロージャをサポートしていない。</p>	<p>保守サービス会社に連絡しRAIDコントローラーを交換してください。</p>

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
Firmware did not find valid NVDATA image. Please program valid NVDATA image and restart your system Press any key to continue.	RAID コントローラーのファームウェアが RAID コントローラー上の NVDATA を見つけられない。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。
There are offline or missing virtual drives with preserved cache. Please check the cables and ensure that all drives are present. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	RAID コントローラー上にキャッシュデータが残っているが、オフラインあるいは見つからない VD を検出した。	物理デバイスの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡し、RAID コントローラーを交換してください。
Upgrade Key Missing! An upgrade key was present on a previous power cycle, but it is not connected. This can result in inaccessible data unless it is addressed. Please re-attach the upgrade key and reboot.	前回の起動時には存在したアップグレードキーが見つけれない。	アップグレードキーの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。
The most recent configuration command could not be committed and must be retried. Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility.	最新のコンフィグレーションが検出できない。	ケーブル、物理デバイスの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡し、RAID コントローラーを交換してください。
The native configuration is no longer supported by the current controller and firmware. Please ensure that correct controller firmware is being used. Press any key to continue, the configuration will be marked foreign and part of it may be imported if possible.	現在のコンフィグレーションが RAID コントローラーのファームウェアでサポートされていません。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。
Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system.	SAS インターフェース上で不正なトポロジが検出された。	ケーブルの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
Advanced Software Options key(s) was missing, feature(s) deactivated - xx	増設キーが検出できない。	増設キーの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
Unrecoverable Error!!! Please check the SDRAM connection. If problems persist contact Tech Support. Memory Error!!! Detected Unsupported RAID Controller Memory Contact Tech support Memory Error!!! Please check the SDRAM connection. If problems persist contact Tech Support.	RAID コントローラー上のメモリでエラーを検出した。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。
Serial Boot ROM (SBR) device is corrupt or bad!!! Please contact Tech Support.	RAID コントローラーの認識に失敗しました。	保守サービス会社に連絡し RAID コントローラーを交換してください。
Cannot communicate with EEPROM to get feature that were enable. This is probably because of extreme temperatures. System has halted!	RAID コントローラー上にある EEPROM が高温のため認識できない。	本体装置の環境温度を確認し、規定温度以上の場合は改善してください。それでも改善しない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
The cache contains dirty data, but some VD's are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. If you continue, the data in cache will be permanently discarded. Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data. Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data.	VDが認識できないか、またはオフラインであるため、キャッシュ内のデータを物理デバイスに書き込めない。	ケーブル、物理デバイス、アップグレードキーの接続状態を確認してください。それでも改善しない場合は保守サービス会社に連絡してください。 ※Xキーを押すとキャッシュ内のデータはロストします。

5-2. トラブルシューティング

本 RAID コントローラーを使用した本体装置がうまく動作しないときや、ユーティリティが正しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処理方法に従った操作をしてください。

OS をインストールできない

- VDを作成しましたか？
→ WebBIOS を使って VD を作成してください。

OS を起動できない

- 本RAIDコントローラーがまっすぐ奥までPCI スロットに実装されていますか？
→ 正しく実装してください。
- 本RAIDコントローラーを実装制限があるPCI スロットに実装していませんか？
→ 本体装置の実装制限を確認後、正しいスロットに実装してください。
上記の処置を実施しても認識されない場合は、RAID コントローラーの故障が考えられます。保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。
- 物理デバイスが奥まで、しっかり実装されていますか？
→ 正しく実装してください。
- SAS ケーブルが正しく接続されていますか？(本RAIDコントローラーとの接続、バックプレーンなどとの接続)
→ 正しく接続してください。
上記の処置を実施しても認識されない場合は、物理デバイスの故障が考えられます。保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。
- SystemBIOSのOptionROMがEnableになっていますか？
→ 本体装置のユーザズガイドを参照して正しく設定してください。

物理デバイスが故障した

保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

リビルドが実行できない

- リビルドする物理デバイスの容量が少なくありませんか？
→ 故障した物理デバイスと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- VDのRAIDレベルが、RAID0ではありませんか？
→ RAID0には冗長性がないためリビルドができません。故障した物理デバイスを交換して、再度VDを作成してください。

整合性チェックが実行できない

- VDが「Degraded」または「Partially Degraded」になっていませんか？
→ 故障している物理デバイスを交換し、リビルドを実施してください。
- VDのRAIDレベルが、RAID0ではありませんか？
→ RAID0は冗長性がないため整合性チェックができません。

キャッシュモード(現在値)がライトバックにならない

WebBIOSのVirtual Drives—Properties画面のPolicies欄の「Default Write」は、RAIDコントローラーのキャッシュモードの設定値を表示しており、「Current Write」が現在値を示しています。そのため、バッテリーが接続されていない構成や、バッテリーが異常な場合、充電が十分ではない場合は、「Default Write」を「Write Back with BBU」に設定しても、「Current Write」の表示が「Write Through」に切り替わります。

キャッシュモードについての説明は、本書の「4章（3-3. Virtual Drive Definition 設定項目）」を参照してください。

Reason for Diff in Write 表示	対処
BBU not installed	バッテリーが接続されていない場合に表示されます。 (1) バッテリー制御ケーブル(本RAIDコントローラーとバッテリーを接続するケーブル)が正しく接続されていますか？ → 正しく接続してください。 (2) バッテリーを接続した直後ではありませんか？ → バッテリーの充電状態が低い場合に、バッテリーが認識できない場合があります。約24時間経過しても認識しない場合は一度本体装置を再起動してください。
BBU is failed	バッテリーが故障している場合に表示されます。 契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。
BBU is discharged	バッテリーの電圧が低い場合に表示されます。 約12時間後を目安に再度キャッシュモード(現在値)を確認してください。
BBU in re-learn cycle	バッテリーがリフレッシュ動作中の場合に表示されます。 約12時間後を目安に再度キャッシュモード(現在値)を確認してください。
Reconstruction	リコンストラクション中に表示されます。 リコンストラクション完了後、再度キャッシュモード(現在値)を確認してください。

上記の処置を実施しても認識されない場合は、バッテリーの故障が考えられます。保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

バッテリーが認識されない、または POST にて下記のメッセージが表示される

The battery hardware is missing or malfunctioning, or the battery is unplugged, or the battery could be fully discharged. If you continue to boot the system, the battery-backed cache will not function.
If battery is connected and has been allowed to charge for 30 minutes and this message continues to appear, then contact technical support for assistance.
Press 'D' to disable this warning (if your controller does not have a battery).

- バッテリー制御ケーブル(本RAIDコントローラーとバッテリーを接続するケーブル)が正しく接続されていますか？
→ 正しく接続してください。
- バッテリーを接続した直後ではありませんか？
→ バッテリーの充電状態が低い場合に、バッテリーが認識できない場合があります。約 24 時間経過しても認識しない場合は一度本体装置を再起動してください。

上記の処置を実施しても認識されない場合は、バッテリーの故障が考えられます。保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

イベント ID129 について

以下のメッセージがWindowsのイベントログに登録される場合があります。

イベントソース	magasas2
イベント ID	129
種類	警告
説明	イベントID(129) (ソース: magasas2内) に関する説明が見つかりませんでした。 (以降省略)

- 本メッセージがログに登録されても、OS でリトライに成功しているため問題はありません。そのままご使用ください。

アクセス LED が点滅する

- 使用していないのに、頻繁にアクセスLEDが点滅する。
→ パトロールリードが動作した場合、特に使用していない状態でもアクセス LED が点滅します。
なお、SATA の物理デバイスを使用している場合、LED が点灯状態となる場合があります。

NE3703-001A
RAID コントローラー
ユーザーズガイド

2013 年 9 月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL(03)3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2013
日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うこと
はできません。

